



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

**Совместимость технических средств электромагнитная
УСТОЙЧИВОСТЬ К КОЛЕБАНИЯМ НАПРЯЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Требования и методы испытаний**

СТ РК ГОСТ Р 51317.4.14 – 2007

*(ГОСТ Р 51317.4.14 – 2000 «Совместимость
технических средств электромагнитная
Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания
Требования и методы испытаний», IDT)*

Издание официальное

**Комитет по техническому регулированию и метрологии
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
(Госстандарт)**

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан «05» сентября 2007 года № 504

3 Настоящий стандарт идентичен стандарту ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14 (1999—02), изд. 1 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-14. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к колебаниям напряжения». Дополнительные требования, учитывающие потребности национальной экономики страны выделены курсивом

**4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ**

2012 год
5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Общие положения	3
4.1 Влияние колебаний напряжения электропитания на функционирование ТС	3
4.2 Источники колебаний напряжения электропитания	3
5 Степени жесткости испытаний	4
6 Испытательное оборудование	6
6.1 Испытательный генератор (ИГ)	6
6.2 Технические характеристики ИГ	6
6.3 Проверка характеристик ИГ	8
7 Рабочее место для испытаний	8
8 Методы испытаний	8
8.1 Условия испытаний в испытательной лаборатории	9
8.2 Проведение испытаний	9
9 Результаты испытаний и протокол испытаний	9
Приложение А. Классы электромагнитной обстановки	11
<i>Приложение. Библиография</i>	<i>13</i>

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

**Совместимость технических средств электромагнитная
УСТОЙЧИВОСТЬ К КОЛЕБАНИЯМ НАПРЯЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ****Требования и методы испытаний**

Дата введения 2008.07.01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования устойчивости электротехнических, электронных и радиоэлектронных изделий и оборудования (далее - технические средства) к колебаниям напряжения электропитания положительной и отрицательной полярности, воздействующим на технические средства (ТС) в условиях эксплуатации, характеризующимся малым размахом изменения напряжения, и соответствующие методы испытаний, а также общую основу для оценки устойчивости ТС при колебаниях питающего напряжения.

Стандарт распространяется на ТС с номинальным потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к низковольтным распределительным электрическим сетям, промышленным электрическим сетям и системам электроснабжения электростанций при частоте питающего напряжения 50 Гц.

Стандарт не применяют для ТС, подключаемых к распределительным электрическим сетям постоянного тока или переменного тока частотой 400 Гц. Оценка качества функционирования ТС в соответствии с требованиями настоящего стандарта не учитывает фликер.

Примечание — При оценке допустимых значений и методов измерений фликера см. ГОСТ 13109, ГОСТ Р 51317.3.3 и ГОСТ Р 51317.4.15.

Степени жесткости испытаний, учитывающие конкретные условия электромагнитной обстановки при эксплуатации ТС и критерии качества функционирования ТС при испытаниях на помехоустойчивость, устанавливают в *межгосударственных* стандартах на группы ТС и ТС конкретного вида. При этом необходимо учитывать, что практика применения ТС большинства видов свидетельствует об их малой восприимчивости к колебаниям напряжения электропитания при малом размахе изменений напряжения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

СТ РК 1.9-2003 Порядок применения международных, региональных и национальных стандартов и нормативных документов по стандартизации, сертификации и аккредитации.

СТ РК 2.75-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аттестации испытательного оборудования

СТ РК ГОСТ Р 51317.2.4-200_ (МЭК 61000-2-4-94) Совместимость технических средств электромагнитная. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системе электроснабжения промышленных предприятий*

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 30372-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения.

ГОСТ Р 51317.3.3-99** (МЭК 61000-3-3-94) Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.15-99** (МЭК 61000-4-15-98) Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Технические требования и методы испытаний.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ГОСТ 13109, ГОСТ 30372, [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Устойчивость к электромагнитной помехе (помехоустойчивость): способность ТС сохранять заданное качество функционирования при воздействии на него внешних помех с регламентируемыми значениями параметров в отсутствие дополнительных средств защиты от помех, не относящихся к принципу действия или построения технического средства.

3.2 Колебание напряжения: серия изменений напряжения или периодические изменения огибающего напряжения.

* Данные стандарты находятся на стадии разработки

** Применяется согласно СТ РК 1.9

3.3 Низковольтная распределительная электрическая сеть: низковольтная распределительная электрическая сеть энергоснабжающей организации (электрическая сеть общего назначения) или низковольтная электрическая сеть потребителя электрической энергии, предназначенные для питания различных приемников электрической энергии в местах их размещения.

4 Общие положения

4.1 Влияние колебаний напряжения электропитания на функционирование ТС

Колебания напряжения электропитания могут оказывать неблагоприятное влияние на функционирование ТС. Результаты воздействия колебаний напряжения могут, например, включать:

- ухудшение качества функционирования ТС, использующих элементы памяти (например, конденсаторы);
- потери отдельных функций систем управления;
- нестабильность напряжений и токов внутри ТС;
- увеличение пульсаций выпрямленного напряжения.

4.2 Источники колебаний напряжения электропитания

К *низковольтным распределительным электрическим сетям* подключается значительное число бытовых электрических приборов. Однако колебания напряжения, вызываемые в указанных сетях бытовыми приборами, как правило, не являются значительными.

Колебания напряжения в электрических сетях, главным образом, могут быть вызваны:

- а) продолжительными, но случайными изменениями энергопотребления мощных промышленных нагрузок, например, таких как машины для контактной электросварки, прокатные станы, мощные электродвигатели с переменной нагрузкой, оборудование для дуговой электросварки;
- б) единичными включениями и выключениями мощных нагрузок (например, электрических двигателей);
- в) ступенчатыми изменениями напряжения при переключениях ответвлений трансформаторов напряжения.

Внутреннее сопротивление *низковольтных распределительных электрических сетей* может изменяться в широких пределах, поэтому условия передачи помех будут разными для различных сетей.

5 Степени жесткости испытаний

Требования устойчивости к колебаниям напряжения электропитания устанавливаются для ТС, подключаемых к низковольтным распределительным электрическим сетям, промышленным электрическим сетям и системам электроснабжения электростанций, восприимчивых к колебаниям напряжения.

Учитывая, что ступенчатые изменения напряжения электропитания являются наиболее опасным для ТС видом колебаний напряжения, испытываемое ТС (ИТС) функционирует при установившемся (начальном) напряжении электропитания и затем подвергается воздействию последовательных ступенчатых изменений напряжения электропитания в соответствии с рисунком 1а.

Величину начального напряжения электропитания устанавливают равной: U_H ; $0,9U_H$; $1,1U_H$, где U_H - номинальное напряжение электропитания ТС.

Величину степени изменения напряжения ΔU (жесткость испытаний) устанавливают в соответствии с классами электромагнитной обстановки 1, 2, 3 при эксплуатации ТС, приведенными в приложении А, следующим образом:

-класс электромагнитной обстановки 1 - требования устойчивости к колебаниям напряжения электропитания не устанавливают;

-класс электромагнитной обстановки 2 - $\Delta U = 0,08U_H$ для ТС, подключаемых к низковольтным распределительным электрическим сетям или другим электрическим сетям с малым уровнем помех;

-класс электромагнитной обстановки 3 - $\Delta U = 0,12U_H$ для ТС, подключаемых к электрическим сетям с высоким уровнем помех (например, промышленным сетям).

В таблице 1 приведены степени жесткости испытаний и характеристики испытательного воздействия для начальных напряжений электропитания U_H , $0,9U_H$, $1,1U_H$.

Таблица 1— Степени жесткости испытаний

Степень жесткости испытаний	Начальное напряжение		
	U_H	$0,9U_H$	$1,1 U_H$
1		Требования не устанавливают	
2	$\Delta U = \pm 0.08$	$\Delta U = \pm 0.08$	$\Delta U = \pm 0.08$
3	$\Delta U = \pm 0.12 U_H$	$\Delta U = \pm 0.12 U_H$	$\Delta U = \pm 0.12 U_H$
X		Специальное	

Окончание таблицы – 1

Примечания

- 1 «X» представляет собой открытую степень жесткости испытаний, которая может быть установлена в стандартах на ТС конкретного вида и в технической документации на ТС.
- 2 Степени жесткости испытаний, установленные в стандартах на ТС конкретного вида, подключаемые к низковольтным распределительным электрическим сетям, не должны быть ниже, чем установленные для класса электромагнитной обстановки 2.
- 3 Испытательное напряжение электропитания не должно быть меньше минимального напряжения и больше максимального напряжения электропитания, установленные в технической документации на ТС.

Период повторения T и длительность ступенчатых изменений напряжения t (рисунок 1а) устанавливаются равными: $T = 5$ с, $t = 2$ с.

Время спада t_f и время нарастания t_r ступенчатых изменений напряжения включает пять периодов колебания основной частоты (0,1 с) (см. рисунок 1б). Изменение от начального напряжения до испытательного напряжения осуществляется последовательными ступенями изменения напряжения, равными $\Delta U/5$. В каждом из пяти последовательных периодов колебания основной частоты линейное изменение напряжения начинается при фазовом угле $\varphi = 270^\circ$ для каждой фазы и заканчивается в точке перехода напряжения через нуль (рисунок 1в).

Последовательное применение ступенчатых изменений напряжения при различных начальных напряжениях электропитания ТС показано на рисунке 2.

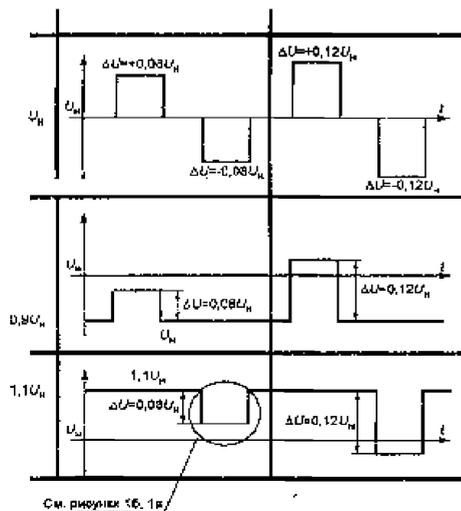
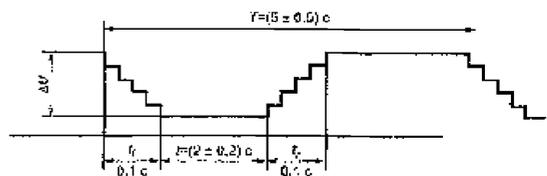


Рисунок 1а -- Диаграмма колебаний напряжения

Рисунок 1б — Определение времени спада t_f и времени возрастания t_r при формировании ступенчатых изменений напряжения

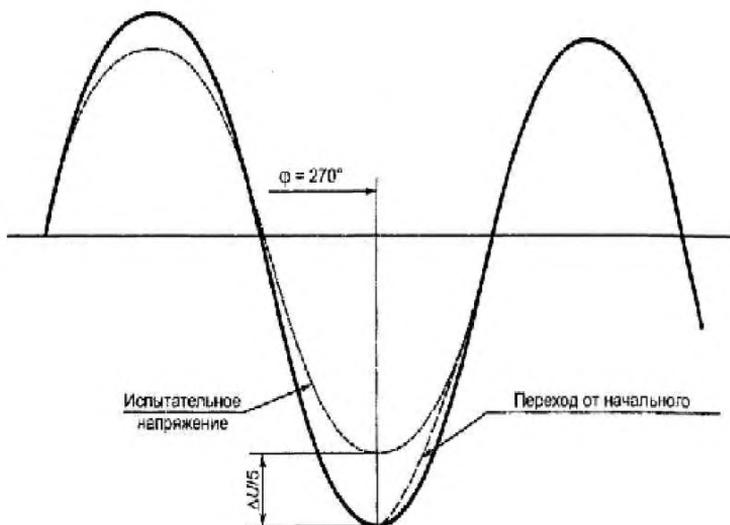


Рисунок 1в — Изменение напряжения в течение 0,25 периода при образовании t_f и t_r

Рисунок 1 — Испытательная последовательность колебаний напряжения электропитания

6 Испытательное оборудование

6.1 Испытательный генератор (ИГ)

В ИГ должны быть предусмотрены меры по предупреждению эмиссии значительных помех, которые могут быть созданы в электрической сети или могут повлиять на результаты испытаний.

6.2 Технические характеристики ИГ

Характеристики ИГ приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Характеристики ИГ

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон изменения выходного напряжения	$(0,75 - 1,25) U_H$
Пределы допускаемой погрешности установки напряжения	$\pm 1\%$
Пределы допускаемой погрешности установки времени перехода напряжения через нуль	± 250 мкс
Диапазон изменения силы выходного тока ИГ	Генератор должен обеспечивать функционирование ТС в диапазоне изменений испытательных напряжений
Выброс (положительный, отрицательный) выходного напряжения	Не более 5% изменения напряжения
Пределы допускаемой погрешности установки времени нарастания и спада напряжения при переключении	менее 1 мс
Максимальное фазовое рассогласование (для трехфазных ИГ)	$\pm 2,5^\circ$
Пределы допускаемой погрешности установки частоты	1,25 Гц

Нормы напряженности поля промышленных радиопомех (ИРП) от оборудования информационных технологий (ОИТ) класса Б при измерительном расстоянии 10 м приведены в Таблице 3.

Таблица 3 - Нормы напряженности поля ИРП (Измеритель радиопомех) от ОИТ класса Б при измерительном расстоянии 10 м

Полоса частот, МГц	Напряженность поля, дБ (мкВ/м), квазитиковое значение
30-230	30
230-1000	37
<i>Примечание – На граничной частоте нормой является меньшее значение напряженного поля ИРП</i>	

6.3 Проверка характеристик ИГ

Учитывая, что испытуемые ТС (ИТС) могут иметь различные характеристики, при испытаниях допускается применять ИГ с различной нагрузочной способностью.

ИГ должен быть аттестован по СТ РК 2.75. При аттестации определяют

действительные значения характеристик, указанных в таблице 2, для ИГ, обеспечивающего проведение испытаний ТС конкретного вида.

7 Рабочее место для испытаний

Схема оборудования для испытаний ТС на устойчивость к колебаниям напряжения электропитания с использованием ИГ, состоящего из генератора сигналов и усилителя мощности, приведена на рисунке 3.

Испытания трехфазных ТС проводят с использованием ИГ с синхронизацией напряжений в каждой фазе.

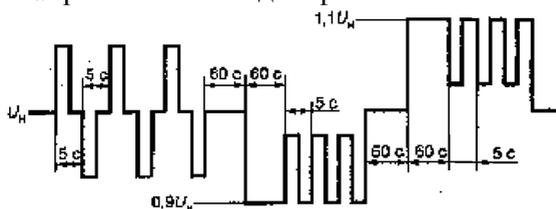


Рисунок 2 — Последовательное применение ступенчатых изменений напряжения при различных начальных напряжениях электропитания

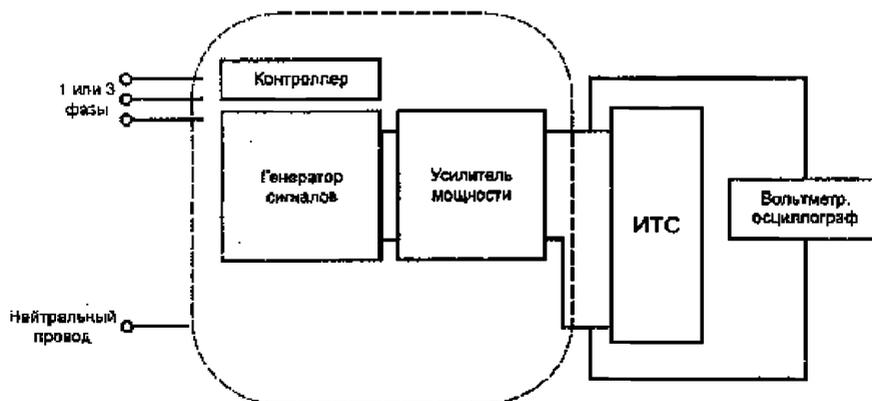


Рисунок 3 — Схема испытательного оборудования с услителем мощности

8 Методы испытаний

Испытания ТС конкретного вида должны быть проведены в соответствии с программой испытаний, которая должна устанавливать:

- основные характеристики ИТС;
- возможные соединители (разъемы, зажимы и т. д.), соответствующие кабели и периферийные устройства;
- входные порты электропитания ИТС, подвергаемые воздействию;

- представительные режимы функционирования ИТС;
- степень жесткости испытаний и критерий качества функционирования ТС при испытаниях;
- состав рабочего места для испытаний.

При отсутствии источников сигналов, обеспечивающих функционирование ИТС, допускается заменять их имитаторами.

При проведении испытаний регистрируют ухудшение качества функционирования ИТС. ТС, используемые при проведении контроля, должны быть способны установить изменение режима и характеристик функционирования ИТС в течение и после проведения испытаний. После проведения испытаний должен быть проведен контроль функционирования ИТС.

8.1 Условия испытаний в испытательной лаборатории

Испытания должны быть проведены при нормальных климатических условиях:

- температуре окружающего воздуха (25 ± 10)° С ;
 - относительной влажности воздуха (45—80) %;
 - атмосферном давлении (84—106,7) кПа (630—800 мм рт. ст.),
- если иные требования не установлены в стандартах на группы ТС или ТС конкретного вида.

8.2 Проведение испытаний

ИТС должно быть испытано для каждой установленной комбинации степени жесткости и длительности испытаний при подаче испытательного напряжения, представляющего собой три последовательности ступенчатых изменений напряжения, между которыми должны быть два интервала по 60 с (см. рисунок 2).

Испытания проводят при каждом представительном режиме функционирования ИТС.

Длительность испытания устанавливают в стандарте на ТС конкретного вида. Для трехфазных ТС подача испытательных напряжений осуществляется в трех фазах. Ступенчатые изменения напряжения осуществляют последовательно в каждой фазе при одних и тех же фазовых углах.

9 Результаты испытаний и протокол испытаний

Данный раздел устанавливает порядок оценки результатов испытаний и подготовки протокола испытаний, относящихся к настоящему стандарту.

Многообразие и различия ТС и систем, подлежащих испытаниям, затрудняют установление единых результатов воздействия колебаний напряжения электропитания на ТС и системы.

Результаты испытаний должны быть классифицированы на основе следующих критериев качества функционирования ИТС, если иные требования не установлены в стандартах на ТС конкретного вида:

- А - нормальное функционирование в соответствии с технической документацией на ТС конкретного вида;

- В - временное ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения установленной функции с последующим восстановлением нормального функционирования, осуществляемым без вмешательства оператора;

- С - временное ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения установленной функции, которые требуют вмешательства оператора или перезапуска системы;

- D - ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения установленной функции, которые не подлежат восстановлению из-за повреждения оборудования (компонентов), нарушения программного обеспечения или потери данных.

ИТС не должно становиться опасным или ненадежным в результате воздействия помех, регламентированных в настоящем стандарте.

Основное правило для признания результатов испытаний положительными заключается в том, что ИТС должно быть устойчиво к помехе для всех периодов воздействия помех и по окончании испытаний должно удовлетворять функциональным требованиям, установленным в технической документации на ИТС.

Некоторые эффекты воздействия помех могут быть установлены в технической документации на ИТС как незначительные и, следовательно, приемлемые.

Протокол испытаний должен включать условия испытаний и результаты испытаний.

Приложение А (справочное)

Классы электромагнитной обстановки

Классы электромагнитной обстановки приведены в соответствии с ГОСТ Р 51317.2.4.

Класс 1

Данный класс применяется для электромагнитной обстановки в защищенных системах электроснабжения и характеризуется уровнями электромагнитной совместимости более низкими, чем уровни электромагнитной совместимости в системах электроснабжения общего назначения. Он соответствует применению ТС, восприимчивых к помехам в питающей сети, например, контрольно-измерительного лабораторного оборудования, отдельных средств управления технологическими процессами и защиты, образцов вычислительной техники некоторых видов и т. д.

Примечание

1 Класс 1 электромагнитной обстановки обычно соответствует применению ТС, которые требуют защиты от помех с помощью систем бесперебойного питания, фильтров или устройств подавления сетевых помех.

2В некоторых случаях при применении ТС, обладающих повышенной восприимчивостью к помехам, может быть необходимо установление уровней электромагнитной совместимости более низких, чем те, которые соответствуют классу 1 электромагнитной обстановки. В этом случае уровни электромагнитной совместимости согласовываются в каждом конкретном случае (контролируемая электромагнитная обстановка).

Класс 2

Данный класс обычно применяется для электромагнитной обстановки в точках общего и внутривыпускного присоединения для промышленных условий эксплуатации ТС. Уровни электромагнитной совместимости данного класса идентичны таковым для систем электроснабжения общего назначения. Поэтому ТС, предназначенные для подключения к электрическим сетям общего назначения, могут применяться в условиях данного класса промышленной электромагнитной обстановки.

Класс 3

Данный класс электромагнитной обстановки применяется только для точек внутривыпускного присоединения в промышленных условиях эксплуатации ТС. Он имеет более высокие уровни электромагнитной совместимости, чем таковые для класса 2 в отношении некоторых

электромагнитных явлений, вызывающих помехи. Электромагнитная обстановка должна быть отнесена к классу 3 в случае, если имеет место любое из следующих условий:

- питание большей части нагрузки осуществляется через преобразователи;

- использование электросварочного оборудования;

- частые пуски электродвигателей большой мощности;

- быстрые изменения нагрузок в электрических сетях.

Примечание — При функционировании некоторых образцов промышленного оборудования, таких как дуговые печи и мощные преобразователи, которые обычно питаются от отдельного фидера, часто создаются помехи, уровни которых превышают значения, соответствующие классу 3 (жесткая электромагнитная обстановка). В таких специальных случаях уровни электромагнитной совместимости должны быть согласованы.

Класс электромагнитной обстановки для новых промышленных предприятий или при модернизации существующих предприятий не может быть определен заранее и должен учитывать характеристики применяемых ТС и технологических процессов.

Приложение
(справочное)

Библиография

- [1] РД 50-713—92 (МЭК 1000-2-1) *Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Виды низкочастотных кондуктивных помех и сигналов, передаваемых по силовым линиям, в системах электроснабжения общего назначения.*

УДК 621.3.089.6:621.317.7

МКС 17.020

Ключевые слова: электромагнитная совместимость технических средств; устойчивость к колебаниям напряжения электропитания; степени жесткости испытаний; методы испытаний

Басуға _____ ж. қол қойылды Пішімі 60x84 1/16
Қағазы офсеттік. Қаріп түрі «KZ Times New Roman»,
«Times New Roman»
Шартты баспа табағы 1,86. Таралымы _____ дана. Тапсырыс _____

«Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты»
республикалық мемлекеттік кәсіпорны
010000, Астана қаласы
Есіл өзенінің сол жақ жағалауы, Орынбор көшесі, 11 үй,
«Эталон орталығы» ғимараты
Тел.: 8 (7172) 240074