

Альбомы

Наименование	Марка листа	№ стро- мичы
Содержание альбома		2
Перечень комплектных устройств	АОВ1-1	2
Щит управления П1. Чертеж общего вида	АОВ1-2	3
Щит управления П1. Технические данные аппаратов	АОВ1-3	4
Щит управления П1. Перечень надписей	АОВ1-4	5
Щит управления П1. Схема электрической соединений	АОВ1-5	6; 7
Щит управления П2(П1). Чертеж общего вида	АОВ1-6	8
Щит управления П2(П1). Технические данные аппаратов	АОВ1-7	9
Щит управления П2(П1). Перечень надписей	АОВ1-8	10
Щит управления П2(П1). Схема электрической соединений	АОВ1-9	11, 12
Щит управления насосами утилизации. Чертеж общего вида	АОВ1-10	13
Щит управления насосами утилизации. Технические данные аппаратов	АОВ1-11	14
Щит управления насосами утилизации. Перечень надписей	АОВ1-12	15
Щит управления насосами утилизации. Схема электрической соединений	АОВ1-13	16

Привязан

Изд. №

ГУП Барришное
Начальник Архитов
Рук.гр. Суелов
Инженер Суелов

503-4-46.87

Профилактикторий для постоянного обслуживания
200 грузовой автомобилей

Страниц	Лист	Листов
РП		1

Содержание альбома

ГИПРОАВТОТРАНС
Новосибирский филиал

Изд. № 101/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

Формат А4

Наименование	Кол. нку	Кол. пр. введ-ных по-меней	Обозначение чертежа общего вида	Примечание
Щит управления П1 (tн = -30° и -40°С)	1	1	АОВ1-2	
Щит управления П1 (tн = -20°С)	1	1	АОВ1-6	
Щит управления П2	1	1	АОВ1-6	
Щит управления насосами утилизации	1	1	АОВ1-10	

ГУП Барришное
Начальник Архитов
Рук.гр. Суелов

503-4-46.87- АОВ1

Профилактикторий для постоянного обслуживания
200 грузовых автомобилей

Страниц	Лист	Листов
РП	1	13

Перечень комплектных устройств

ГИПРОАВТОТРАНС
Новосибирский филиал


Изд. № 101/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

Копировал АЗ-

Формат А4


Любомин

Вид сверху
Дверь не показана

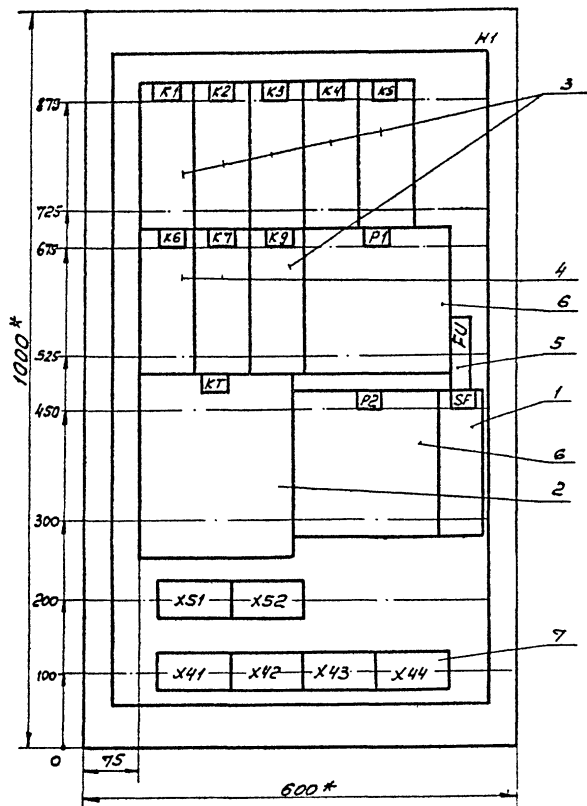

- 1.* Размеры для справок
 2. В контуре табличек указаны номера надписей по перечню надписей
 3. Глубина ящика 350 мм

Дверь ящика
Вид сверху

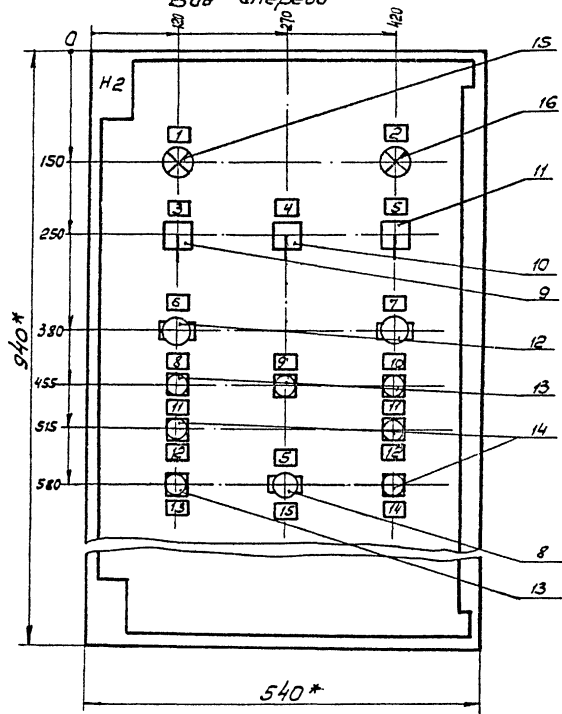

ГПП	Бояринов	Л.С.		503-4-46.87-	ЛЮБ-1
Нач. отд.	Лихачев	Л.И.			
Вик.пр.	Суслов	Л.С.		Профилактический для постоянного обслуживания 200 грузовых автомобилей	
					Столяр
					Лист
					Листов
					РП
					2
				Элект. управляемая ПП чертеж общего вида	ГИПРОАВТОТРАНС
					Новосибирский филиал

Формат	Зона	Пом.-	Услов.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
					<u>Документация</u>		
A3		503-4-46.87-	А081-2		Чертеж общего вида		
A3		503	А081-5		Схема электрическая соединений		
A4		503	А081-4		Перечень надписей		
					<u>Сборочные единицы</u>		
					Н1		
		1			Выключатель А63-МУЗ на панели, U~220В, 50Гц		
					Ур 2А, 10УН	1	SF
		2			Реле		
					BC-33-1УХЛ4, 6 мин		
		3			В.В.Э мин, U~220В	1	КТ
		4			РПУ2-36402У3Б U~220В	6	К1, К5, К9
		5			РПУ2-36202У3Б U~220В	2	К6, К7
					Предохранитель ПП-10У3		
		6			сВТФ-6У3	1	ФУ
					Прерыватель СИП-01УМ		

Услов. услов. Получить и дату в зам. Шиб. А.

ГУП	Борозинько	И.И.
Исполн.	Архипов	И.И.
Рис. пр.	Буслов	И.И.

503-4-46.87- А081

Профилактика для постоянного обслуживания
200 грузовых автомобилей

Стандарт	Лист	Листов
РТ	3-1	2

Центр управления ПП
Технические данные
аппаратов

ГИПРОАВТОТРАНС
Новосибирский филиал

Формат А4

Формат	Зона	Пом.-	Услов.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
					МОНТАЖ НАСТЕННЫЙ		
					U~220В, 50Гц	2	P1, P2
		7			Блок зажимов		Х41, Х44
					БЗЗМ-4П16-В/2СУ3-10	6	Х51, Х52
					Н2		
					Переключатели		
		8			ПП2-16/Н2, У3 испол.1	1	SA6
		9			УПС312-С86 У3	1	SA1
		10			УПС311 - А225У3	1	SA3
		11			УПС311 - С225У3	1	SA5
					Выключатели		
		12			ПВ1-16У3, испол.1	2	SA2, SA4
		13			КЕОН-У3-П испол.4		SB2, SB4
					черн.	3	SB7
		14			КЕОН-У3-П испол.5		SB1, SB3
					красн.	4	SB5, SB6
					Лампура		
		15			АСЛНУ2 зел	1	HL1
		16			АСЛНУ2 оранж.	1	HL2


Услов. услов. Получить и дату в зам. Шиб. А.

503-4-46.87- А081 Лист 3-2

Копировал Ш- Формат А4

Вид спереди

Вид сверху

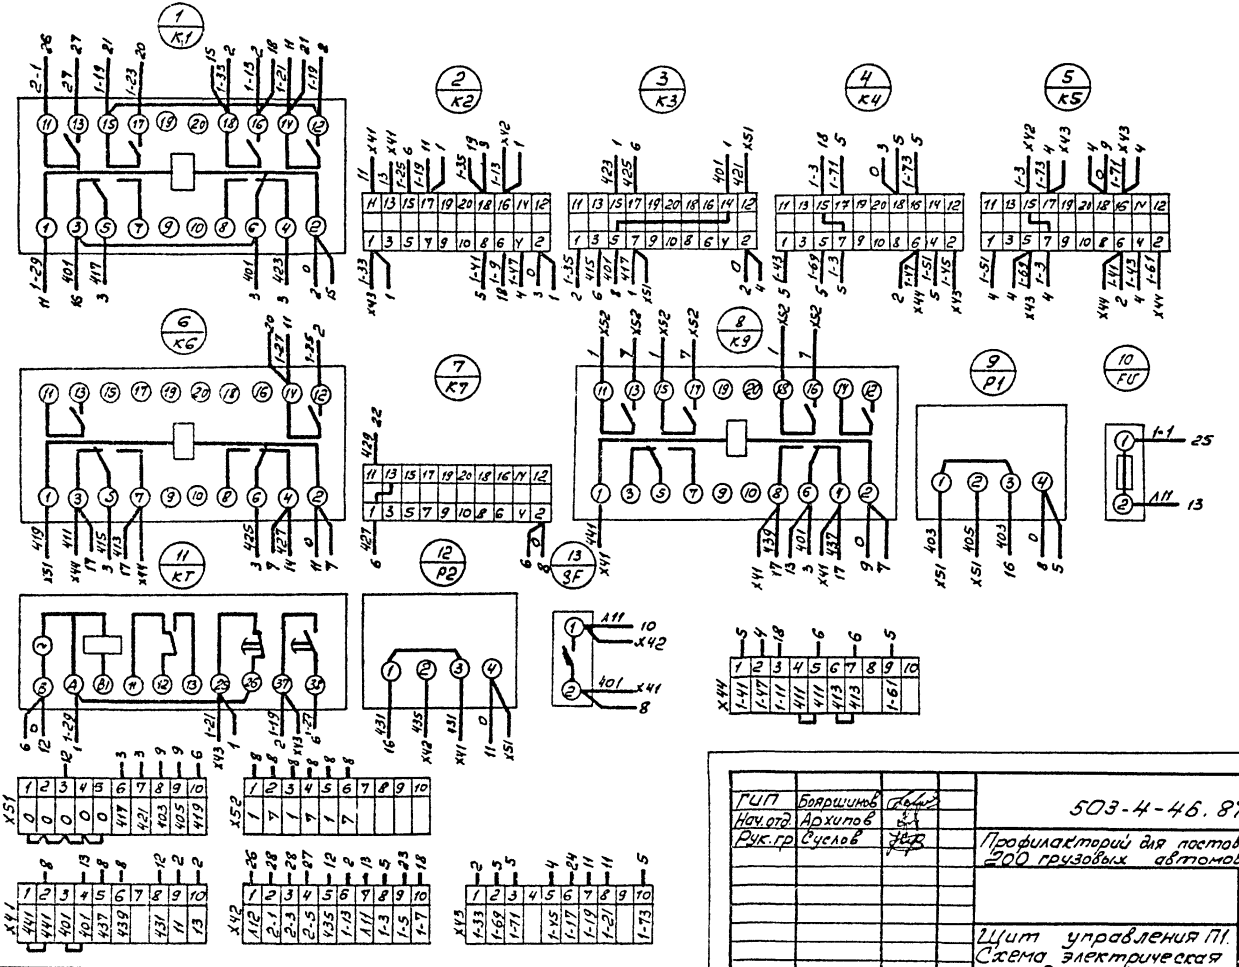

X51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X43	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X45	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X46	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X47	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X49	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


X13	1	2	3	4	5
X14	1	2	3	4	5
X15	1	2	3	4	5
X16	1	2	3	4	5
X17	1	2	3	4	5
X18	1	2	3	4	5
X19	1	2	3	4	5
X20	1	2	3	4	5
X21	1	2	3	4	5
X22	1	2	3	4	5

X40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X43	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X45	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ГЦП	Борисов	Рыбаков	503-4-46.87-	Л0В1
Нач. отд.	Архипов	Сидоров	Профилактический для постоянного обслуживания 200 грузовых автомобилей	
Рук. гр.	Бучелов	Сидоров		
			Страница	Лист
			РП	5-1 2
	Цент управления ПИ			ГИПРОАВТОТРАНС
	Схема электрическая соединений			
			Новосибирский филиал	

Альбом V


Дверь ящика
Вид со стороны монтажа

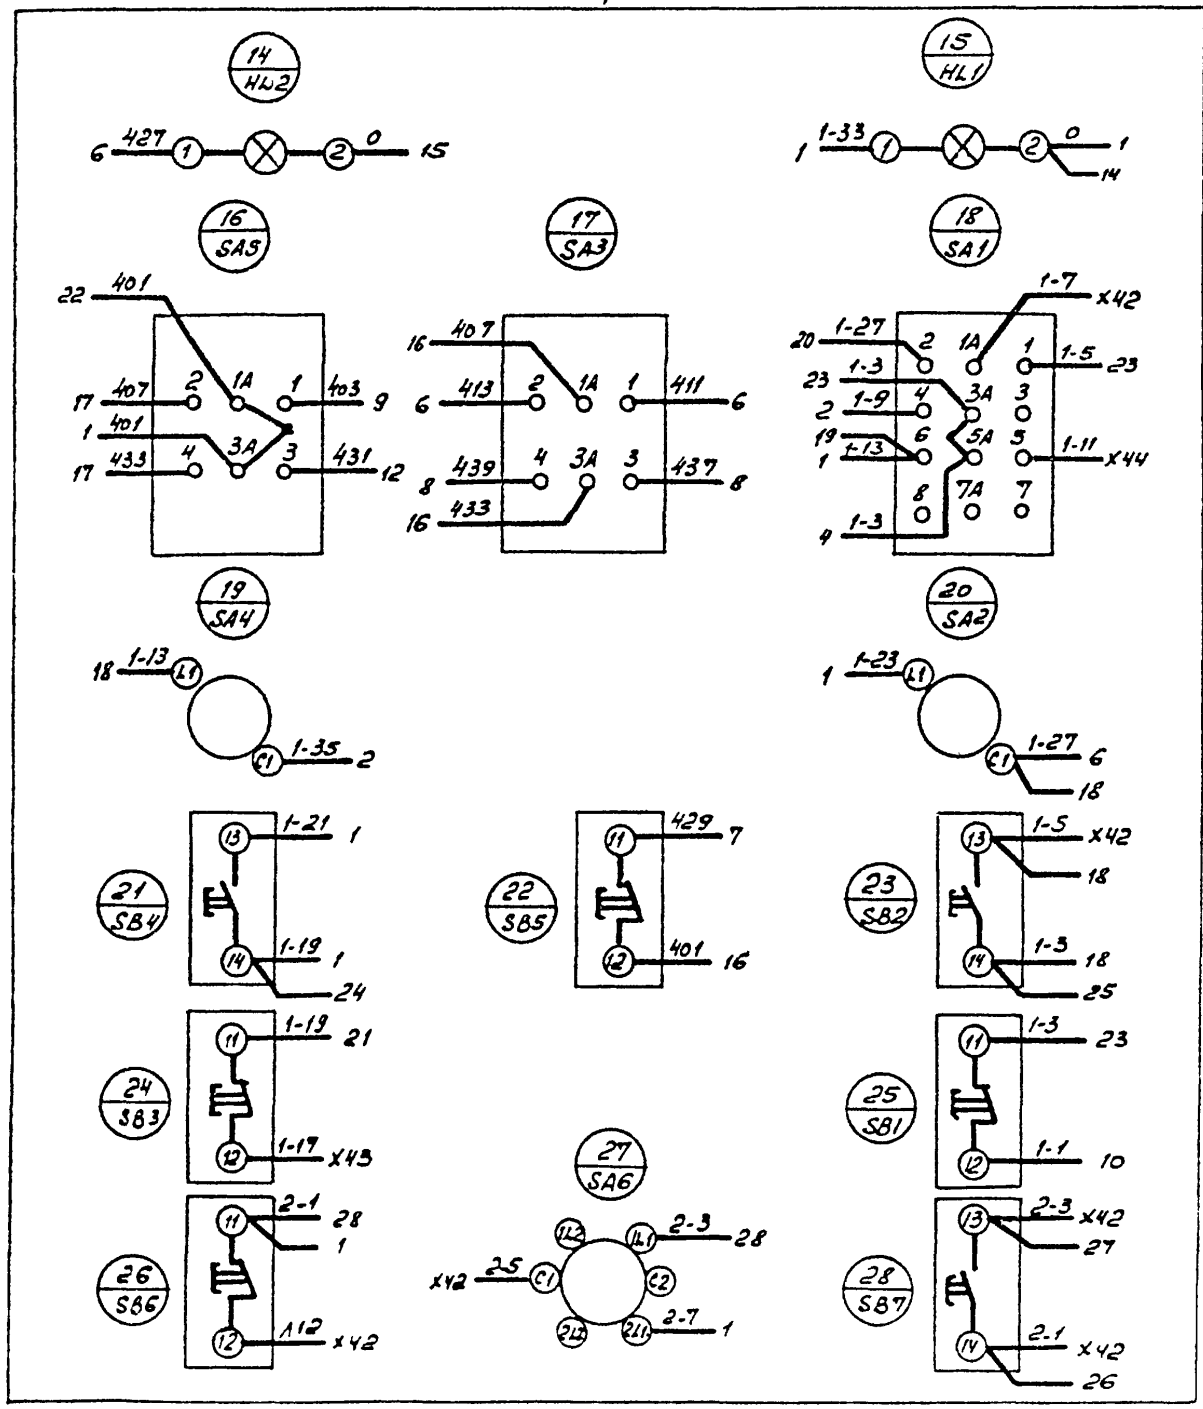


593-4-46.87- AOB1 Лист
5-2

3000

Вид спереди
Дверь не показана

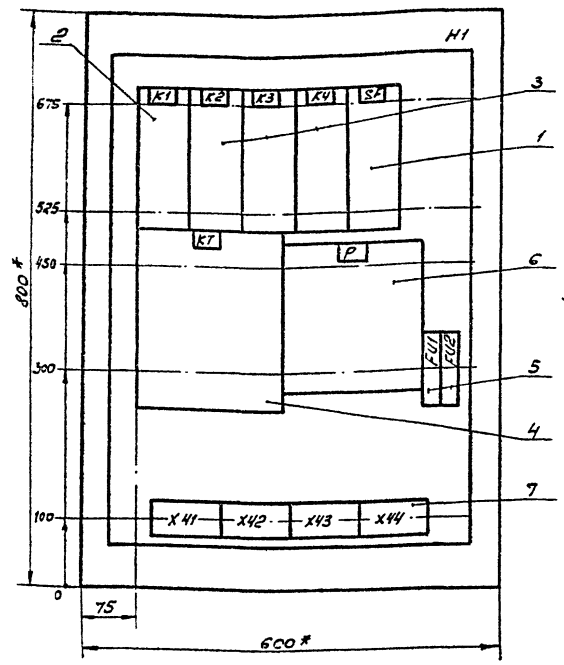

Дверь ящика
Вид спереди

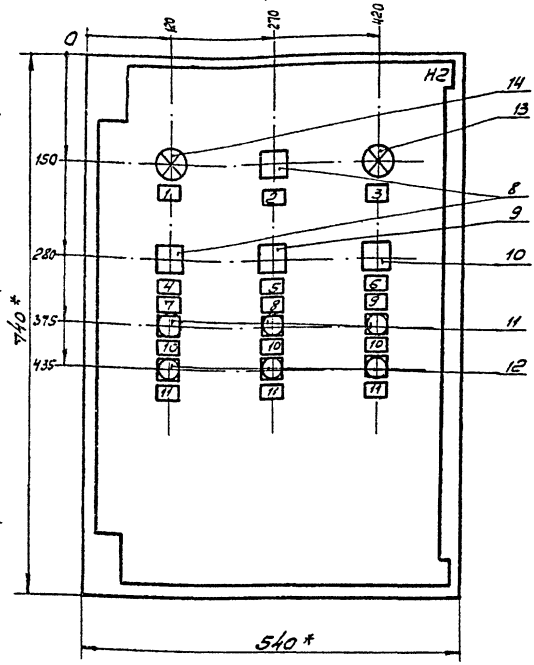

- 1* Размеры для справок
- 2. В контуре табличек указаны номера надписей по перечню надписей
- 3. Глубина ящика 350 мм.
- 4. По данным чертежам изготовить 2 ящика ($t_{н} = -20^{\circ}C$)

ГЛП	Борислав	Степан	
Нового Архипа	3.1		
Кие ГР	Суслов	4.2	

503-4-46.87-		Л081	
Профилактика для постоянного обслуживания 200 грузовых автомобилей			
Старший	Мет	Метов	
РП	6		
Щит управления ПЭ(П)		ГИПРОАВТОТРАНС	
Чертеж общего вида		Новосибирской филиал	

Копировал *Ас-*

Формат А3

Изд. 3-й полк. 11.08.87. 10.08.87. 03.08.87. 03.08.87.

Линейка Г	Формат	Велич	Полож	Услов	Обозначение	Наименование	Кол	Приме-чание
					<u>Документация</u>			
	A3	503-4-46.87-	ЛОБ1-6		Чертеж общего вида			
	A3	503-	ЛОБ-9		Схема электрическая соединений			
	A4	503-	ЛОБ1-8		Перечень подписей			
					<u>Сборочные единицы</u>			
					Н1			
	1				Выключатель А63-М43 на панели, U~220В, 50Гц			
					Ур 2А, 10ТН	1	SF	
					Реле			
	2				РП42-36402У35 U~220В	1	К1	
	3				РП42-36202У35 U~220В	3	К2, К3, К4	
	4				ВР-33-1УХЛ4, 6 мин			
					В.В.З мин, U~220В	1	КТ	
	5				Предохранитель ППТ-РУ3 сВТФ-6У3	2	РП1, РУ2	
	6				Прерыватель ШП-01УМ			

ГЦП	Вращение	Лет			503-4-46.87.	ЛОБ1
Коч.отв	Подписи	Лет			Профилактика для правильного обслуживания авто грузовых автомобилей	
Рук.гр	Услов	Лет				
				Стадия	Лет	Летов
				РП	7-1	2
				Щит управления ПЭТ(П)		ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
				Технические данные аппаратов		


Формат	Велич	Полож	Услов	Обозначение	Наименование	Кол	Приме-чание
					МОНТАЖ настенный		
					U~220В, 50Гц	1	P
	7				Блок зажимов		x41...
					БЗ24-4П16-В/РС43-10 Н2	4	x44
					<u>Переключатели</u>		
	8				УПС312 - сВ6 У3	2	SA1, SA2
	9				УПС311 - с225У3	1	SA3
	10				УПС311 - А225У3	1	SA4
					<u>Выключатели</u>		
	11				КЕОН-43-П, испол.4		SB2, SB4
					черн	3	SB6
	12				КЕОН-43-П, испол.5		SB1, SB3.
					красн	3	SB5
					<u>Арматура</u>		
	13				АСЛ11У2 орднж.	1	Н42
	14				АСЛ11У2 зел.	1	Н41

Лин.ЛОБ1. Технические данные

503-4-46.87.	ЛОБ1	Лет	7-2
--------------	------	-----	-----


Листом V

Вид спереди

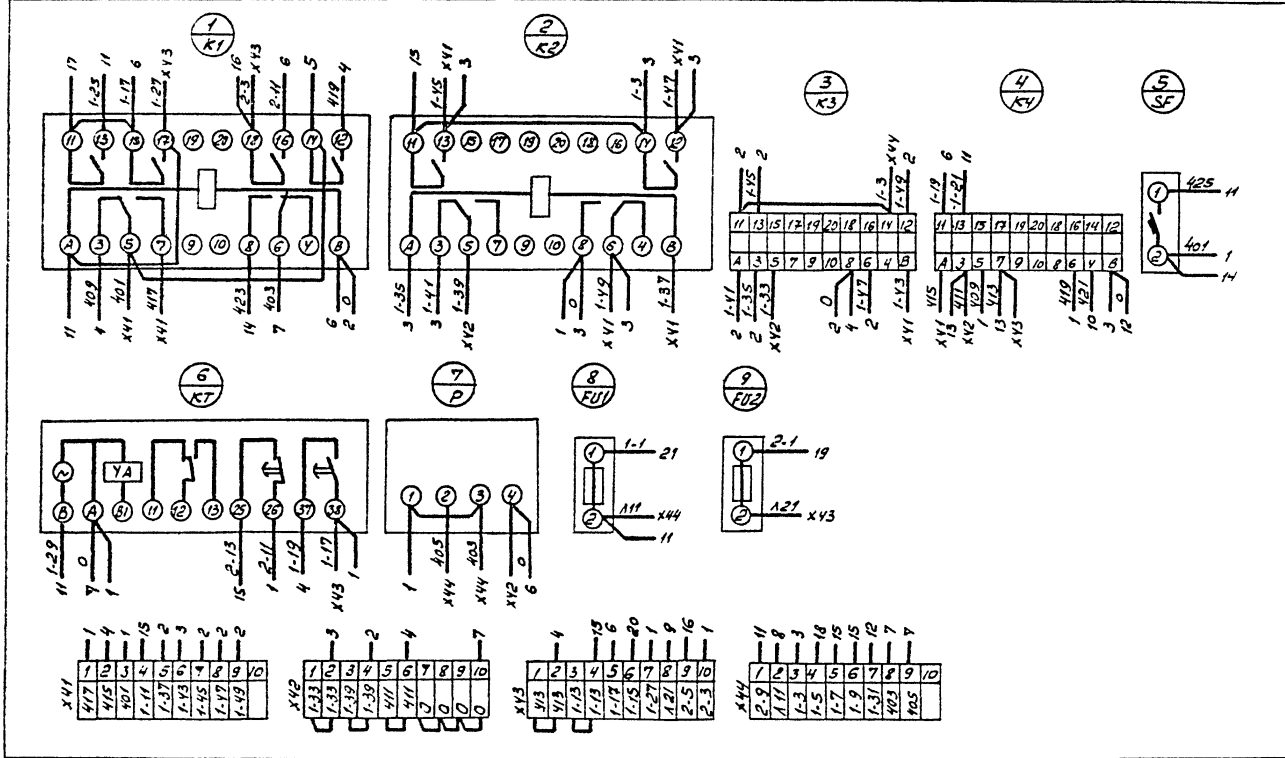

ГИП	Борщиков	503-4-46.87-	1081
Нач. отд.	Архипов	Профилактический для постоянного обслуживания 200 пассажирских автомобилей	
Рук. гр.	Суслов	Страна	Лист
		РН	9-1
		Листов	2
		Цент управления ПАТ(П) / Схема электрической связи	
		ГИПРОАВТОТРАНС / Новосибирский филиал	

Дверь ящика
Вид со стороны монтажа

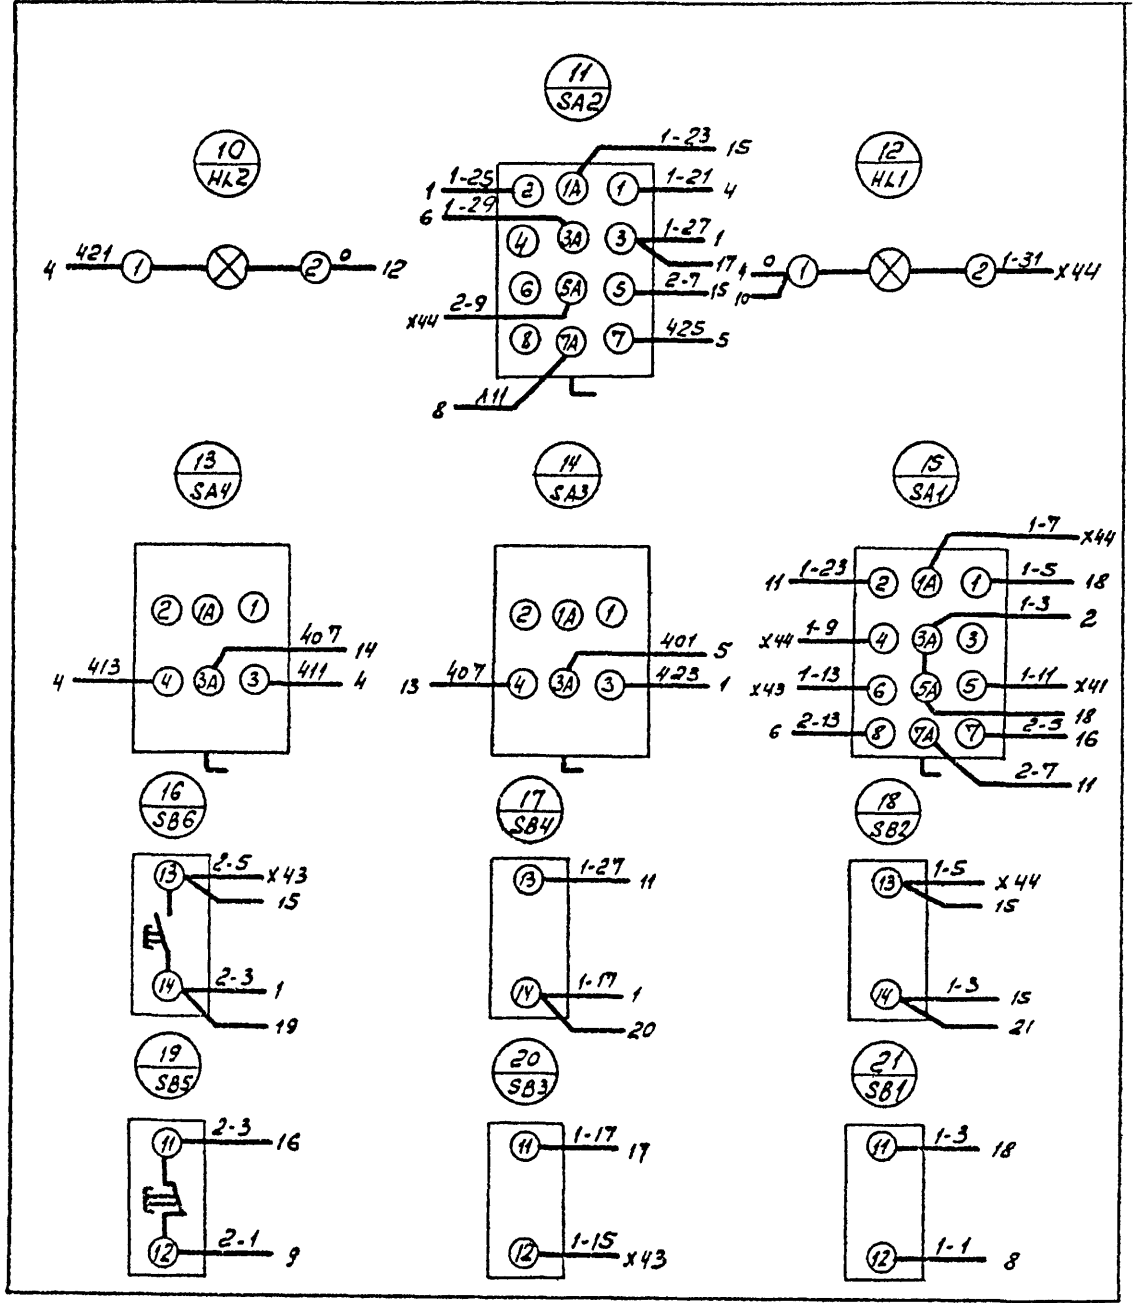


Лин. № подл. Подпись и дата Взам. Л.И.В.И.Р.

503-4-46.87-	ЛОБ1	Лист
		9-2


Копирован ЛС-
Формат А4

Листом V

Вид спереди
Дверь не показана

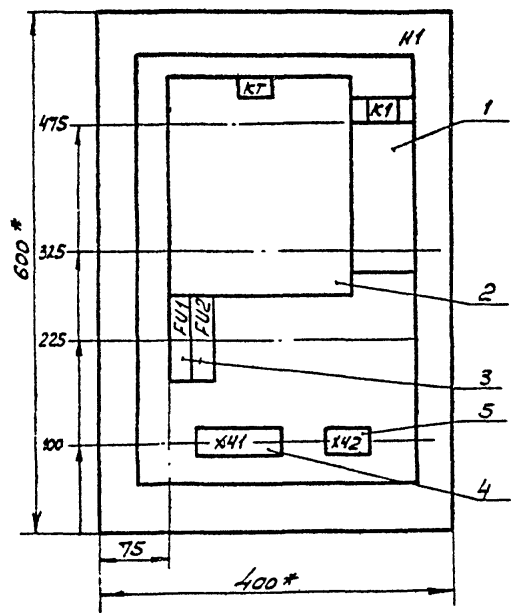

Дверь ящика
Вид спереди

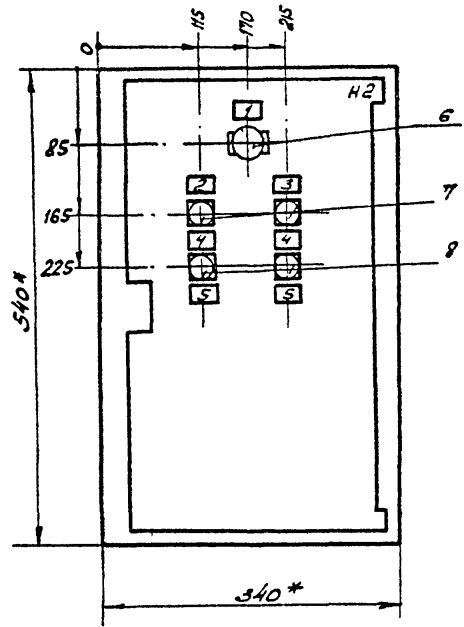

- 1.* Размеры для справок
2. В контуре табличек указаны номера надписей по таблице перечня надписей
3. Глубина ящика 350 мм

ГЦП	Бояринов	46.8		503-4-46.87-	ЛОВ 1
Нач. отд.	Архипов	46		Профилакторий для постоянного обслуживания 200-очувых автомобилей	
Рук. гр.	Суслов	46.8			
				Стадия	Лист
				РП	10
				Лист управления насосами утилизации. Чертеж общего вида	
				ГИПРОАВТОТРАНС	
				Новосибирский филиал	

Формат	Зона	Доку- мент	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
				Документация		
А3		503-4-46.87-	А081-10	Чертеж общего вида		
А4		503-	А081-13	Схема электрической соединений		
А4		503-	А081-12	Перечень надписей		
				Сборочные единицы		
				Н1		
				Реле		
1				РП2-36002У3ВU~220В	1	К1
2				ВС-33-14Х14, 60сек, U~220В	1	КТ
3				Предохранитель ПП-10У3 с ВТФ-6У3	2	FУ1, FУ2
4				Блок зажимов БЗ24-4П16-В/2СУ3-10	1	Х41
5				БЗ24-4П16-В/2СУ3-5	1	Х42



ГУП	Брайлинов	С.А.	503-4-46.87-	А081		
Науч.стд.	Архипов	И.И.	Профилактический для постоянного обслуживания 200 грузовых автомобилей			
Рук.гр.	Суслов	И.И.			Страниц	Лист
					РП	11-1
						2
			Щит управления насосами утилизации. Технические данные аппаратов	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Формат	Зона	Доку- мент	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
				Н2		
		6		Переключатель ПП2-161Н2У3 испол.1	1	SA
		7		Выключатели КЕОИ-У3-П испол.4 черн.	2	SB2, SB4
		8		КЕОИ-У3-П испол.5 красн.	2	SB1, SB3


503-4-46.87-	А081	Лист
		11-2

Вид спереди




Дверь ящика
Вид со стороны монтажа

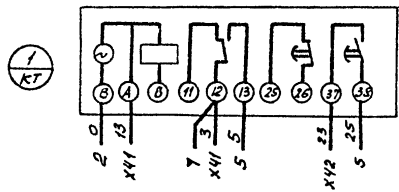


3 FU1




4 FU2




6 SB4




7 SB3



8 SB3



9 SB1



Алюмин.

Шиб. № 1001/Прод. № 1 в дата-базе. Шиб. № 2

ГУП	Бояршинов	С.А.	503-4-46.87-	ЛОБ 1
Нац.отд.	Архипов	И.А.	Профилактика для постоянного обслуживания 200 грузовой автомашин	
Рук.гр.	Суслов	И.А.	Станд. Лист	Листов
			Р/П	13
Щит управления насосной утилизации. Схема электрической соединений.			ГИПРОАВТОТРАН Новосибирский филиал	

Отпечатано
в Новосибирской филиале ЦИП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 10^{го} XI 1988 г.
Заказ № 3307 Тираж 100