

**ИНСТИТУТ «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА МОНТАЖ  
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ВЛ**

**Сборник 1.  
15/253 ВЛ-1**

**РАСКАТКА И ПОДВЕСКА КАБЕЛЯ НА ОПОРАХ**


О А О "ОРГЭНЕРГСТРОЙ"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ  
НА МОНТАЖ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ВЛ

Сборник 1.

РАСКЛАДКА И ПОДВЕСКА КАБЕЛЯ НА ОПОРАХ

15/253 ВЛ - 1

Генеральный директор  Кокссадзе Э. Л.

Нач. отдела ОПЭС-12  Чернов В. А.

### Аннотация

Технологические карты разработаны на монтаж грозозащитного троса с встроеным волоконно-оптическим кабелем (ОКГ), на вновь строящихся ВЛ напряжением 35 кВ и выше с металлическими и железобетонными опорами.

Сборник включает 8 технологических карт на раскатку по земле троса-лидера; раскатку под тяжением, натягивание и вигирование ОКГ, в том числе на пересечениях с ВЛ, автомобильными и железными дорогами; монтаж натяжного, поддерживающего и полуанкерного креплений ОКГ на промежуточных и анкерных опорах.

В картах даны рекомендации по их применению, организации и технологии производства работ, основные требования техники безопасности, указана потребность в трудовых и материально-технических ресурсах, приведены технико-экономические показатели.

В приложении приведены рисунки, иллюстрирующие производство отдельных операций.

Карты разработаны отделом ОПЭС-12 (гл. специалист Коган Е.Н. и ведущий специалист Кушнир Л.Д.)

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Наименование	Стр.
Аннотация	2
ТК-1. Общая часть	4
ТК-1-1. Раскатка троса-лидера с укладкой в раскаточные блоки и подъемом на опоры.....	7
ТК-1-2. Раскатка строительной длины ОКГ под тяжением .....	12
ТК-1-3. Натягивание и визирирование ОКГ .....	16
ТК-1-4. Монтаж натяжного крепления ОКГ на анкерно-угловой опоре .....	19
ТК-1-5. Монтаж поддерживающего крепления ОКГ на промежуточной опоре .....	23
ТК-1-6. Монтаж полуанкерного крепления ОКГ на промежуточной опоре .....	27
ТК-1-7. Монтаж ОКГ на пересечениях с ВЛ 35 кВ и выше .....	31
ТК-1-8. Монтаж ОКГ на пересечениях с автомобильными и электрифицированными железными дорогами .....	35
Приложение. Перечень рисунков .....	40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ВОЛС - ВЛ	
Раскатка и подвеска ОКГ на опорах	
Общая часть	ТК-1

1. Технологические карты разработаны на монтаж грозозащитного троса с встроенным волоконно-оптическим кабелем (ОКГ), на вновь строящихся ВЛ напряжением 35 кВ и выше.

2. Карты предназначены для использования в качестве руководства при производстве работ и составления организационно-технологической документации (ПОС и ППР). При разработке карт учтены основные положения "Методических указаний по разработке технологических карт в строительстве". Госстрой СССР, 1987.

3. Сооружение ВОЛС на вновь строящихся ВЛ является частью общего технологического процесса по монтажу проводов и грозозащитных тросов. Последовательность монтажа кабеля, календарный план, графики поставки материально-технических ресурсов должны быть увязаны с общим календарным планом строительства ВЛ и сроками выполнения других работ на данной линии электропередачи.

4. До начала монтажа ОКГ должны быть произведены следующие подготовительные работы, не учитываемые настоящими картами:

закончена установка всех опор ВЛ с устройством заземления;

выполнены согласования с организациями - владельцами пересекаемых линий связи и электропередачи, железных и автомобильных дорог;

расчищены и спланированы площадки для установки специальных машин для монтажа кабеля под тяжением и гидрородъемников;

заранее скомплектована и непосредственно перед началом работ развезена по трассе сцепная арматура;

подготовлены и испытаны монтажные приспособления;  
установлены защиты на пересечениях.

5. Рекомендуется производить монтаж ОКГ, как правило, до монтажа проводов ВЛ.

6. Карты рассчитаны на производство работ в нормальных условиях (равнинная местность, летний период, продолжительность рабочей смены 8 час). При привязке технологических карт к конкретному объекту необходимо уточнить порядок выполнения отдельных операций, скорректировать объемы работ и технико-экономические показатели в соответствии с проектом и фактическими условиями строительства.

7. Картами предусмотрено ведение работ специализированными звеньями при поточном строительстве ВЛ. Количество звеньев назначается в зависимости от заданных сроков строительства на основании календарного графика производства работ, составленного с учетом показателей, приведенных в картах сборника.

8. В перечень материально-технических ресурсов не включен бригадный инвентарь и инструменты, предусмотренные технологическим нормоконспектом по монтажу грозозащитных тросов, и средства защиты при работе в зоне влияния действующих ВЛ.

9. Технико-экономические показатели составлены, исходя из продолжительности технологических операций без учета подготовительных и вспомогательных работ (устройство подъездов и площадок, переезды механизмов, изготовление и испытания монтажных приспособлений, сборка арматурных цепочек и т.п.).

10. Поставляемый на строительство ОКГ подвергается входному контролю качества. При этом проверяется состояние барабана и его обшивки, герметизация защиты концов кабеля, целостность оптических волокон. Результаты визуального контроля и измерений оптических параметров кабеля фиксируются в протоколах. Вопрос о применении или замене кабеля, имеющего выявленные повреждения или отклонения от паспортных характеристик, решается заказчиком.

11. Работы по сооружению ВОЛС-ВЛ следует вести в соответствии с "Правилами производства и приемки работ. Монтаж волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи". 2 редакция, Органергострой, 1997г. и "Пособиями к правилам производства и приемки работ волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи". 2 редакция, Органергострой, 1997г.

12. При производстве строительного-монтажных работ должны строго соблюдаться требования техники безопасности, изложенные в следующих нормативных документах:

СНИП III-4-80\*. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. 1980;

Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР. М. Информэнерго, 1984;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10-14-92). ПИО ОБТ, 1996;

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. М. Энергоатомиздат, 1989;

Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности, ИНПА, 1996;

Типовая инструкция по охране труда для электромонтажников. ТОИР-66-58-95. Утверждена Минстроем РФ, 1995.

Основные требования, связанные с конкретными технологическими схемами, даны в соответствующем разделе каждой технологической карты.

Строительно-монтажные работы в охранных зонах действующих линий электропередачи, а также на пересечениях с ВЛ, шоссейными и железными дорогами должны выполняться по наряду-допуску под контролем ответственного руководителя работ в порядке, согласованном с организациями, являющимися владельцами пересекаемых объектов.

При монтажных работах следует руководствоваться правилами, изложенными в паспорте на данный тип кабеля, а также инструкциями и технической документацией на используемые машины, механизмы и приспособления.

13. Монтаж муфт и производство измерений освещается в технологических картах, включенных в сборники 2 и 3.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ВОЛС - ВЛ	
Раскатка и подвеска ОКГ на опорах	
Монтаж ОКГ на пересечениях с автомобильными и электрофицированными железными дорогами	<b>ТК-1-8</b>

1. Область применения.

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж ОКГ на пересечениях с автомобильными и железными дорогами.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: устройство защит на переходах через автомобильные и электрофицированные железные дороги;

прокладка троса-лидера;

раскатка, визирирование и закрепление ОКГ на опорах.

1.3. Настоящую карту читать совместно с картами ТК-1-1, ТК-1-2, ТК-1-3 и ТК-1-4 настоящего сборника.

2. Организация и технология производства работ.

2.1. До начала работ должны быть закончены подготовительные работы, указанные в п.4 общей части.

2.2. Для предохранения от повреждений раскатываемого ОКГ и пересекаемой контактной сети рекомендуется устраивать деревянные или металлические защиты.

2.3. Строительная длина ОКГ на барабане должна соответствовать длине переходного пролета с учетом запаса на устройство спусков на граничных опорах, где предусмотрена установка соединительных муфт.

2.4. Последовательность выполнения основных операций.

2.4.1. Ходом автомобиля раскатать трос-лидер по земле до первой защиты.

2.4.2. Вручную раскатать трос-лидер в переходном пролете и перетащить его через защиты и провода пересекаемой контактной сети, используя для этой цели гидроподъемник.



2.4.3. Поднять трос-лидер в раскаточных роликах на граничные опоры.

2.4.4. Присоединить при помощи монтажного захвата ("чудка") трос-лидер к концу ОКГ, смотанному вручную с барабана, находящегося на раскаточном устройстве. Другой конец троса-лидера закрепить на приемном барабане тяговой машины.

2.4.5. Произвести раскатку ОКГ под тяжением, контролируя стрелу провеса по расстоянию до проводов контактной сети, линий связи и ВЛ СЦБ с соблюдением требуемого нормами габарита (рис.7).

2.4.6. Установить на раскатанном ОКГ воле начальной граничной опоры натяжное крепление и закрепить ОКГ на опоре, предусмотрев спуск для монтажа соединительной муфты.

2.4.7. Произвести визирование стрелы провеса в переходном пролете по рейкам, пользуясь проектными монтажными таблицами.

2.4.8. Смонтировать и закрепить на конечной граничной опоре натяжной зажим по отметке, нанесенной на ОКГ при визировании. Положение отметки должно учитывать длину подвески.

2.4.9. Отсоединить трос-лидер.

2.4.10. Демонтировать и опустить на землю монтажные приспособления и такелаж.

### 3. Техника безопасности.

3.1. При производстве работ необходимо соблюдать общие требования техники безопасности, изложенные в п.12 общей части.

3.2. Для монтажа ОКГ в пролете пересечения с автомобильными и железными дорогами должны составляться протоколы взаимного согласования между строительной-монтажной организацией и владельцем пересекаемого объекта с указанием даты и времени производства работ, времени и продолжительности отключения контактной сети, фамилий ответственных руководителей работ.

3.3. Работы по монтажу ОКГ на пересечениях должны выполняться по наряду-допуску, в котором перечисляются защитные мероприятия по технике безопасности.

3.4. На пересечениях с автомобильными дорогами по обе стороны от места раскатки троса-лидера на расстоянии 50-100м должны быть установлены знаки, предупреждающие о проведении работ на дороге, ограничении скорости движения на этом участке, допустимых габаритах проходящего автотранспорта. На время производства монтажных работ выставляются сигнальщики, имеющие красные флажки.

3.5. Установка деревянных защит должна производиться в присутствии представителя соответствующей службы железной дороги.

3.6. переброска троса-лидера через контактную сеть выполняется в строго определенное время ("окно") после остановки движения поездов, снятия напряжения с токоведущих частей, наложения на них переносных заземлений и допуска к работам персоналом служб железной дороги. Остановку движения поездов и предупреждение бригады о их приближении обеспечивают представители железной дороги.

3.7. Категорически запрещается оставлять переброшенный ОЖГ на деревянных защитах на ночь.

3.8. Установка и снятие переносных заземлений на контактной сети производит эксплуатационный персонал. Запрещается снятие заземлений до полного завершения работ по закреплению ОЖГ на граничных опорах в проектном положении.

3.9. Работы в переходном пролете должны выполняться только в светлое время суток.

#### 4. Состав звена.

Профессия	Рааряд	Количество, чел	
Электролинейщик	6	1	
- " -	5	2	
- " -	3	5	
Машинист			
тяговой машины	5	1	
тормозной машины	5	1	
гидроподъемника	5	2	
буровой машины	5	(1)	только при ус-
автомобильного	5	(1)	тройстве защит
крана			
И т о г о		12 (14)	

5. Материально-технические ресурсы.

N поз.	Наименование	Марка, ГОСТ	Кол.	Примечание
1	Тяговая машина		1	
2	Тормозная машина		1	
3	Гидроподъемник		2	Подъем на высоту
4	Машина бурильная	МРК - 750А4	1	Только при
5	Кран автомобильный	КС-2574	1	устройстве защит
6	Канат Д-11,0мм синтетический	30055-93	по длине участка +200м	Трос-лидер
7	Строп кольцевой Д-8,5мм дл. 1,0м	25573-82*	по числу опор	Подвеска блоков и поданкеровка ОКГ
8	Блок однороли- ковый 600 мм		2	Раскаточный
9	Блок монтажный г.п. 1 т		1	Подъем приспособ- лений и такелажа на опору
10	Канат Д-8,5мм дл. 100м	3079-80*	1	Подъем приспособ- лений и такелажа
11	Скоба	СК-7	5	Крепление блоков
12	Трап монтажный г.п. 150 кг, дл. 5м		2	Работа на высоте
13	Балансир (противовес)		2	
14	Вертлюг		1	
15	Захват монтажный ("чулок")		1	Соединение троса- лидера с ОКГ
16	Зажим монтажный болтовой		2	Анкеровка ОКГ
17	Радиостанция	RS-204/R-T	3	Связь
18	Рейка визирная		2	
19	Защита деревян- ная	рис. 8	2	Расход круглого леса см. рис. 8.
20	Бинокль 8-кратный полевой		1	Наблюдение за монтажом ОКГ

Марка гидроподъемника выбирается в зависимости от высоты опоры

6. Техничко-экономические показатели.


Наименование	Величина	
	На переходе через	
	авто- мобильную дорогу	электрифици- рованную же- лезную дорогу
Затраты труда, чел. час		
электролинейщиков	16,0	29,6
машинистов	6,0	14,8
Продолжительность работ, час	2,0	3,7

Показатели не учитывают затрат на устройство и демон-  
таж деревянных защит.

Приложение.

Перечень рисунков.


	Стр.
Рис.1. Принципиальная схема монтажа ОКГ ..	41
Рис.2. Подвеска троса-лидера на промежуточной опоре .....	42
Рис.3. Монтаж натяжного крепления ОКГ на анкерной опоре .....	43
Рис.4. Монтаж поддерживающего крепления ОКГ на промежуточной опоре .....	44
Рис.5. Монтаж полуанкерного крепления ОКГ на промежуточной опоре .....	45
Рис.6. Монтаж ОКГ на пересечении с ВЛ ....	46
Рис.7. Монтаж ОКГ на переходе через электрифицированную железную дорогу .....	47
Рис.8. Деревянные защиты .....	48

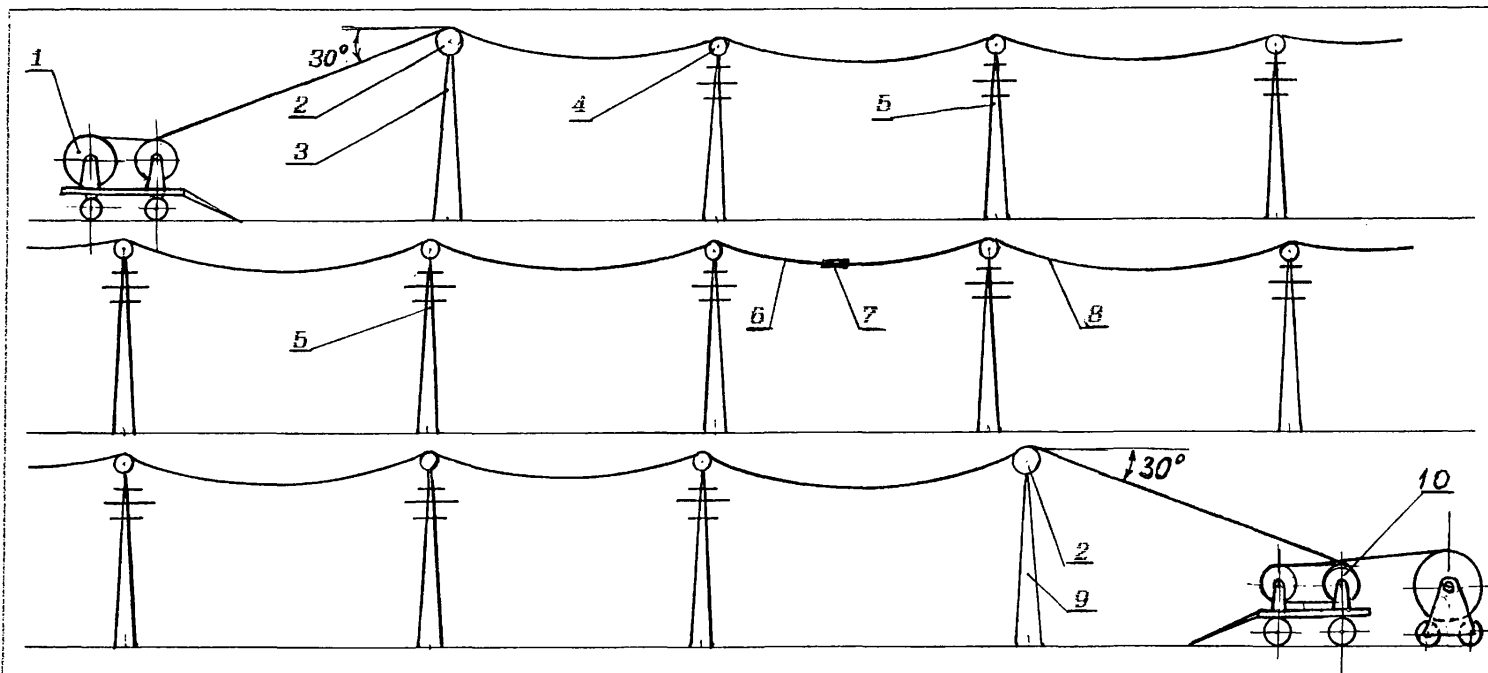

- 1 - Тяговая машина
- 2 - Раскаточный блок диаметром 600 мм
- 3 - Начальная граничная опора
- 4 - Раскаточный блок диаметром 350 мм
- 5 - Промежуточная опора
- 6 - Трос - лидер
- 7 - Монтажный захват ("чулок")
- 8 - ОКГ
- 9 - Конечная граничная опора
- 10 - Тормозная машина


Рис. 1. Принципиальная схема монтажа ОКГ

43303

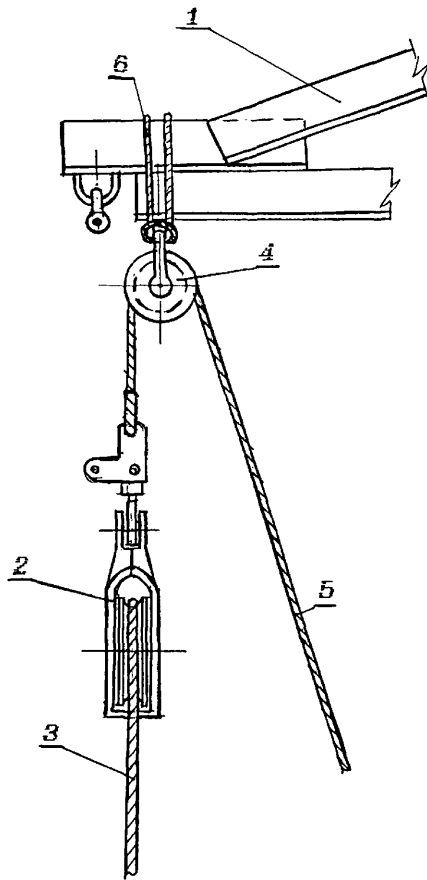

- 1 - Элементы тросостойки
- 2 - Раскаточный блок диаметром 350мм
- 3 - Трос-лидер
- 4 - Монтажный блок з.п. 1т
- 5 - Тяжелый канат диаметром 8,5мм дл. 100м
- 6 - Строп кольцевой диаметром 8,5мм дл. 1,0м

Рис.2. Подвеска троса-лидера на промежуточной опоре

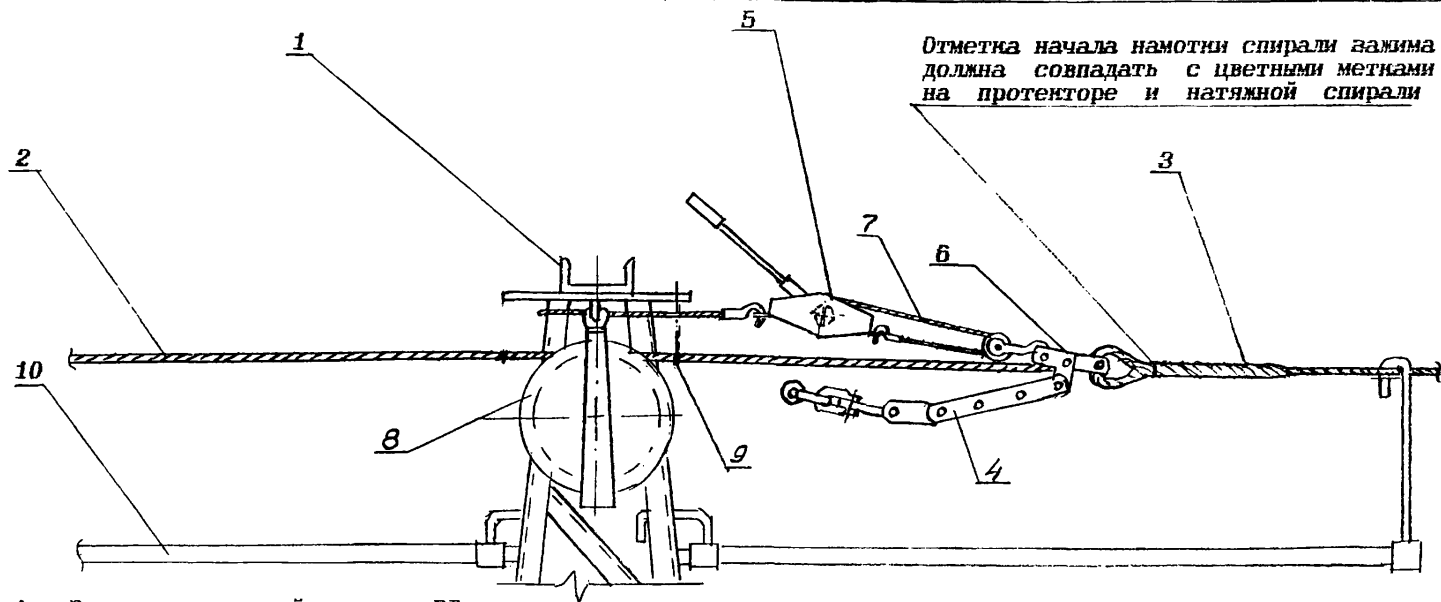


- 1 - Элемент тросостойки опоры ВЛ
- 2 - ОКГ
- 3 - Натяжной зажим
- 4 - Натяжная арматурная цепочка
- 5 - Ручная лебедка з.п.1т
- 6 - Монтажное звено ПТМ
- 7 - Канат диаметром 8,5мм длиной 8м
- 8 - Раскаточный блок диаметром 600 мм
- 9 - Отметка, нанесенная на отвибрированном ОКГ краской
- 10 - Монтажный трап длиной 5м

Последовательность производства работ по монтажу натяжного крепления ОКГ на анкерной опоре приведена в карте ТК - 1-4.

Рис. 3. Монтаж натяжного крепления ОКГ на анкерной опоре




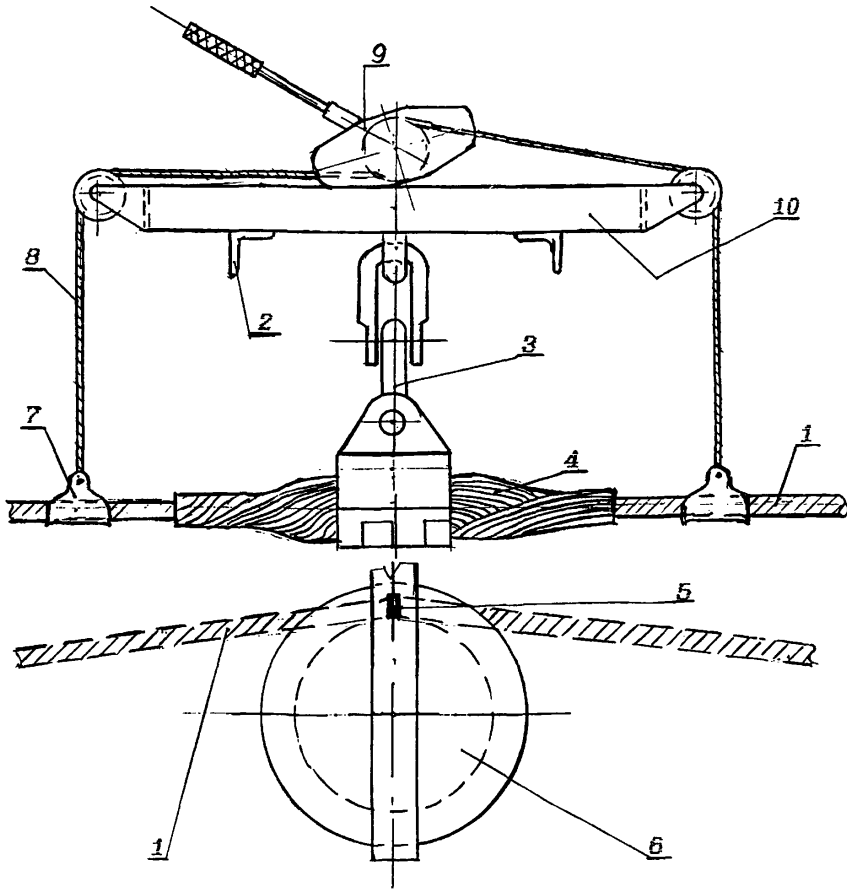

- 1 - ОКГ
- 2 - Элементы тросостойки опоры ВЛ
- 3 - Поддерживающая арматурная подвеска
- 4 - Поддерживающий спиральный зажим
- 5 - Отметка, нанесенная на отгизированном ОКГ краской
- 6 - Раскаточный блок диаметром 350 мм
- 7 - Лодочка поддерживающего зажима для грозозащитного троса
- 8 - Канат диаметром 8,5мм дл.8м
- 9 - Ручная лебедка 2.п.1т
- 10 - Монтажная балка

Последовательность производства работ по монтажу поддерживающего спирального зажима приведена в карте ТК-1-5.

Рис. 4. Монтаж поддерживающего крепления ОКГ на промежуточной опоре

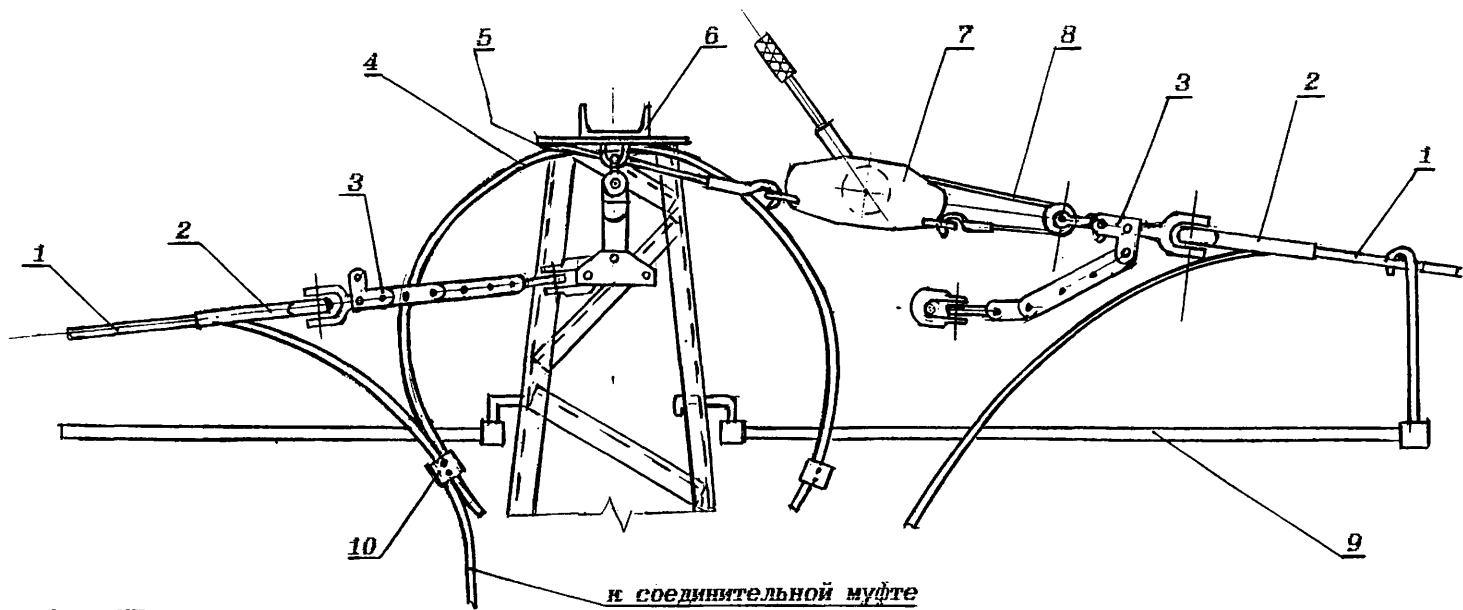


- 1 - ОКГ
- 2 - Натяжной зажим
- 3 - Натяжная арматурная цепочка
- 4 - Провод заземления
- 5 - Крепление к тросостойке опоры
- 6 - Элемент тросостойки опоры
- 7 - Ручная лебедка г.п.1т
- 8 - Канат диаметром 8,5мм длиной 8м
- 9 - Монтажный трап длиной 5м
- 10 - Крепление провода заземления к ОКГ

к соединительной муфте

Последовательность производства работ по монтажу полуанкерного крепления ОКГ приведена в карте ТК-1-6

Рис. 5. Монтаж полуанкерного крепления ОКГ на промежуточной опоре

43303

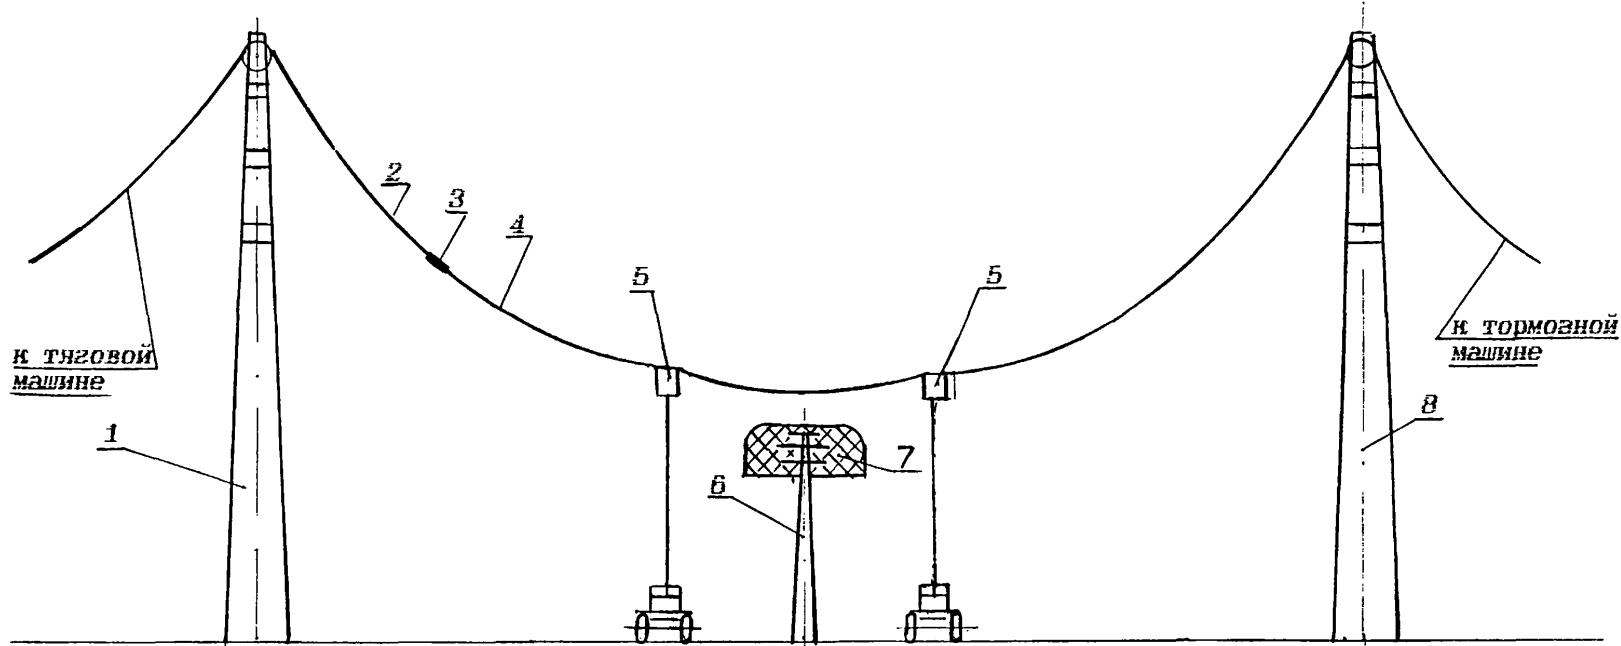


-46-

- 1 - Начальная граничная опора
- 2 - Трос - лидер
- 3 - Монтажный захват ("чулок")
- 4 - ОКГ
- 5 - Гидроподъемник
- 6 - Пересекаемая ВЛ, находящаяся под напряжением
- 7 - Зона опасного приближения к проводам
- 8 - Конечная граничная опора

Последовательность производства работ приведена в карте ТК-1-7.

Рис. 6. Монтаж ОКГ на пересечении с ВЛ

48303

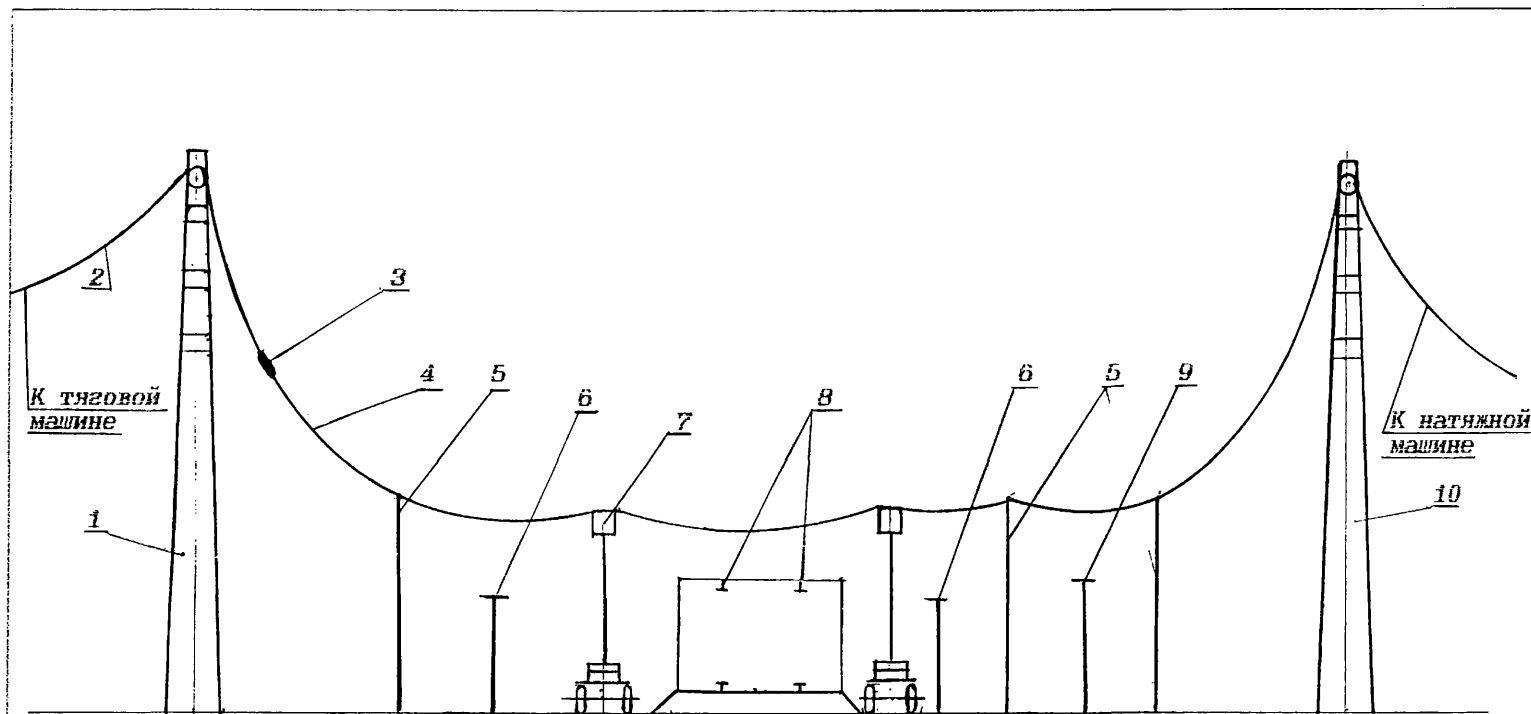


- 1 - Начальная граничная опора
- 2 - Трос-лидер ОКГ
- 3 - Монтажный захват ("чулок")
- 4 - ОКГ
- 5 - Деревянная защита
- 6 - Линия связи
- 7 - Гидроподъемник
- 8 - Контактная сеть
- 9 - ВЛ СЦБ 10 кВ
- 10 - Конечная граничная опора

Последовательность производства работ по монтажу ОКГ приведена в карте ТК-1-8


Рис.7. Монтаж ОКГ на переходе через электрифицированную железную дорогу

43303

Защита П-образная

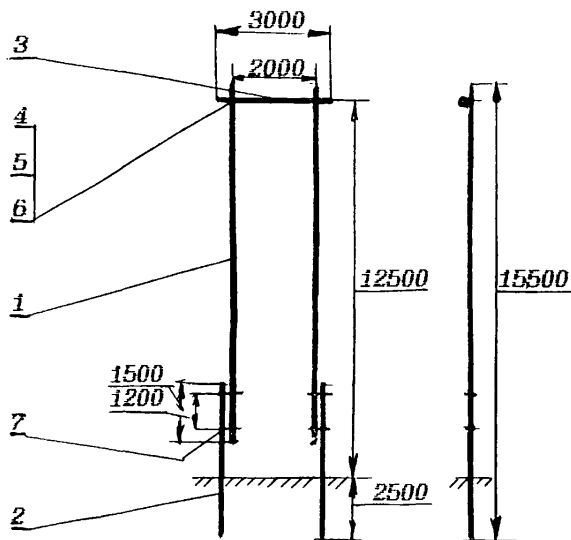

Защита одностоечная

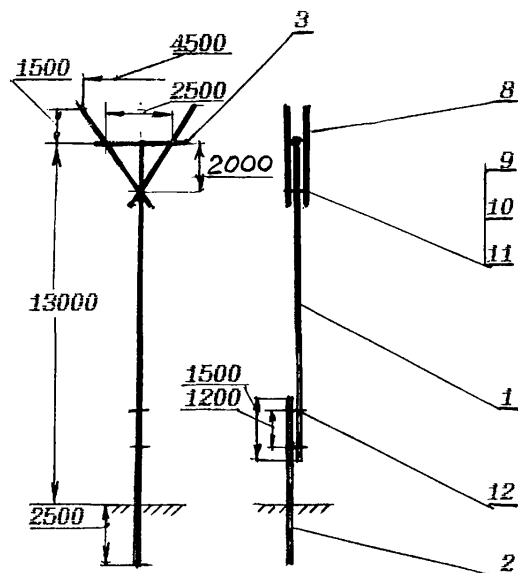

- 1 - Лес круглый диаметром 20см дл.11м
- 2 - Лес круглый диаметром 24см дл.6м
- 3 - Лес круглый диаметром 20см дл.3м
- 4 - Гайка М 20
- 5 - Шайба квадратная М 20
- 6 - Шпилька М 20 дл.450мм
- 7 - Проволока диаметром 4 мм 20 п.м.
- 8 - Доска 30x150мм дл. 4,5м
- 9 - Шпилька М 16 дл. 400мм
- 10 - Гайка М 16
- 11 - Шайба квадратная М 16
- 12 - Проволока диаметром 4 мм 10 п.м.

На П-образную защиту  
объем круглого леса - 1,7 куб.м;

на одностоечную защиту  
объем круглого леса - 0,9 куб.м,  
доски - 0,1 куб.м.

Рис.8. Деревянные защиты

43303