

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ
ЧАСТИ К НИМ

ГОСТ 22689.0-77—ГОСТ 22689.20-77

Издание официальное

МОСКВА—1980

Редактор *В. Н. Розанова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 20.04.79 Подп. в печ. 18.02.80 4,5 п. л. 3,68 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 20 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 699

© Издательство стандартов, 1980

**ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. МУФТЫ**

Конструкция и размеры

Plastic waste pipes and fittings. Straight caulings.
Construction and dimensions


**ГОСТ
22689.13—77**

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 8 августа 1977 г. № 112 срок введения установлен
с 01.01 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на муфты, изготовляемые из полиэтилена высокой плотности (ПВП), полиэтилена низкой плотности (ПНП), полипропилена (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), для труб, изготовляемых из таких же материалов и предназначенных для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция, размеры и предельные отклонения от размеров муфт из ПВП, ПП и ПВХ для соединения по типу I ГОСТ 22689.2—77 должны соответствовать указанным по черт. 1 и в таблице; из ПВП, ПНП и ПП для соединения по типу II—указанным на черт. 2 и 3 и в таблице.

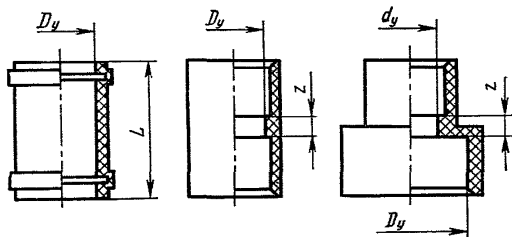

Черт. 1

Черт. 2

Черт. 3

мм					
Условный проход		z		L	
D_y	d_y	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
50	40	5	+ 9	87	+ 9
50	—		+11	153	+11
85	—		+12		+12
100	—				

Пример условного обозначения муфты, изготовленной из ПВХ, D_y 50 мм и d_y 40 мм для соединения по типу II:

Муфта М-50×40-ПВП-II ГОСТ 22689.13—77

3. Конструкция и размеры раструбов муфт должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.2—77.

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение муфт должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.0—77.

5. Муфты, предназначенные для соединения по типу I, должны поставляться в комплекте с уплотнительными кольцами по ГОСТ 22689.19—77.
