

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
(СОЮЗДОРНИИ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
КОНСТРУКТИВНЫХ
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ СЛОЕВ
ИЗ ЦЕМЕНТОГРУНТОВ
С ПОРИСТЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ

Одобрены Минтрансстроем

Москва 1978

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ КОНСТРУКТИВНЫХ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЦЕМЕНТОГРУНТОВ С ПОРИСТЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ. Союздорнии. М., 1978.

Даны рекомендации по проектированию теплоизолирующих слоев из цементогрунтов с пористыми заполнителями (керамзитом, полистиролом, перлитом, аглопоритом) как конструктивных элементов дорожной одежды. Рассмотрены метод теплотехнического расчета и особенности расчета на прочность указанных конструкций. Даны расчетные значения теплофизических, деформативных и прочностных характеристик конструктивных теплоизоляционных материалов.

Изложены требования к грунтам, пористым заполнителям, вяжущим материалам и их композициям. Приведен метод проектирования композиций с заданными и теплофизическими и физико-механическими свойствами, а также стоимостный критерий для предварительного определения эффективности устройства слоев из конструктивных теплоизоляционных композиций. Рассмотрены особенности приготовления смеси и производства работ по устройству теплоизолирующего слоя как конструктивного элемента дорожной одежды. Даны примеры конструирования и расчета такой одежды и технологические схемы устройства конструктивного теплоизолирующего слоя.

Табл.18, рис.9, библи.2.

Предисловие

В Союздорнии, его Ленинградском филиале, МАДИ по договору с Минавтодором РСФСР, Белдорнии и в других организациях выполнены экспериментально-теоретические исследования, направленные на расширение номенклатуры дорожно-строительных материалов за счет создания новых конструкционных теплоизоляционных композиций - цементогрунтов с пористыми заполнителями (керамзит, гранулы полистирола, измельченные отходы пенопласта, перлит, аглопорит). Устройство из этих материалов конструктивных теплоизолирующих слоев позволит существенно уменьшить материалоемкость дорожных одежд и в то же время повысить их прочность, морозоустойчивость и улучшить эксплуатационные качества автомобильных дорог.

Результаты указанных исследований обобщены в настоящих "Методических рекомендациях по проектированию и устройству на автомобильных дорогах конструктивных теплоизолирующих слоев из цементогрунтов с пористыми заполнителями". В них приведены требования к грунтам, пористым заполнителям, вяжущим материалам и их композициям, изложен метод проектирования составов теплоизоляционных смесей с заданными теплофизическими и физико-механическими свойствами, рекомендованы конструкции дорожных одежд со слоями из этих композиций и дан метод теплотехнического расчета. Кроме того, рассмотрены особенности расчета их на прочность. Предложен стоимостный критерий для предварительной оценки эффективности устройства слоев из конструкционных теплоизоляционных материалов.

"Методические рекомендации" разработали докт.техн.

наук М.Б.Корсунский (разд.1-8; приложения 1,2,7), инженеры П.Д.Россовский (разд.2, 4, 8), В.Н.Гайворонский (разд. 2,8; приложения 1,4,5), Е.А.Золотарь (разд. 3,5; приложения 1,7), А.А.Михайлов (разд.2,8; приложения 4,5, 6) - Ленинградский филиал Союздорнии; кандидаты технических наук Р.А.Агапова (разд.2,3,8), В.И.Рувинский (разд. 2,4, 8; приложение 3) - Союздорнии; д-кт.техн.наук А.Я.Тулаев (разд.2,8), инж. В.И.Куканов (разд.2,8)-МАДИ; канд. техн.наук Р.З.Порицкий (разд.2,3,8) - Белдорнии.

Координация работ и общее редактирование выполнены М.Б.Корсунским.

Замечания и пожелания просьба направлять по адресу: 143900 Балашиха-6 Московской обл., Союздорнии или 191065 Ленинград, ул.Герцена,19, Ленинградский филиал Союздорнии.

1. Общие положения

1.1. Настоящие "Методические рекомендации по проектированию и устройству на автомобильных дорогах конструктивных теплоизолирующих слоев из цементогрунтов с пористыми заполнителями" предназначены для использования при проектировании дорожных одежд с покрытиями усовершенствованного типа на пучиноопасных участках вновь сооружаемых или реконструируемых автомобильных дорог.

При использовании настоящих "Методических рекомендаций" следует руководствоваться также "Техническими указаниями по устройству оснований дорожных одежд из каменных материалов, не укрепленных и укрепленных неорганическими вяжущими", ВСН 184-75 (М., "Транспорт", 1976), "Инструкцией по применению грунтов, укрепленных вяжущими материалами, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов" СН 25-74 (М., Стройиздат, 1975) и "Методическими рекомендациями по осушению земляного полотна и оснований дорожных одежд в районах избыточного увлажнения и сезонного промерзания грунтов" /2/.

1.2. Настоящие "Методические рекомендации" разработаны в развитие СНиП II-Д.5-72, СНиП III-Д.5-73, "Инструкции по проектированию дорожных одежд нежесткого типа" ВСН 46-72 (М., "Транспорт", 1973) и "Методических рекомендаций по проектированию и устройству теплоизолирующих слоев на пучиноопасных участках автомобильных дорог" /1/.

1.3. В настоящих "Методических рекомендациях" изложены вопросы проектирования и устройства теплоизолирующих слоев из цементогрунта с пористым заполнителем (керамзит, полистирол, перлит, аглопорит) как конструктивных слоев дорожной одежды.

1.4. Устройство теплоизолирующих слоев следует предусматривать на участках, где технически невозможно или экономически невыгодно применять традиционные способы обеспечения морозоустойчивости конструкций.

1.5. Применение теплоизоляции из цементогрунта с пористым заполнителем целесообразно в тех случаях, когда по условиям проектирования можно ограничиться только уменьшением глубины промерзания земляного полотна и соответственно размеров деформации пучения до допустимых пределов. Допустимую глубину и температуру промерзания выбирают в этом случае на основании сравнения вариантов, составленных в соответствии с требованиями ВСН 46-72 к морозоустойчивости конструкций.

Применение указанного теплоизоляционного материала для полного предотвращения промерзания земляного полотна в настоящее время нерационально, так как для этого потребуется теплоизолирующий слой большой толщины, что ни технически, ни экономически не оправдывается.

1.6. Грунт, укрепленный цементом с пористым заполнителем, выполняет не только теплозащитные функции, но и работает как конструктивный слой дорожной одежды, воспринимающий напряжения от действующих нагрузок. Кроме того, теплоизолирующие слои благоприятно влияют на водно-тепловой режим земляного полотна, что способствует повышению прочности и устойчивости всей дорожной конструкции.

1.7. Толщину и расположение теплоизолирующего слоя в конструкции определяют теплотехническим расчетом, основанным на теоретическом решении нестационарной тепловой задачи применительно к слоистому полупространству, на данных исследования процессов промерзания с помощью гидроинтегратора, с учетом влияния температуры вблизи грунтовых вод, а также

на результатах наблюдений в натуральных условиях за температурным режимом и промерзанием дорожных конструкций с теплоизоляцией.

1.8. Определенную теплотехническим расчетом толщину теплоизолирующего слоя, а также деформативные и прочностные характеристики его материалов учитывают при расчете каждого слоя дорожной конструкции на прочность по трехкритерийному методу в соответствии с указаниями ВСН 46-72. Прочность конструктивного теплоизолирующего слоя оценивают подобно тому, как это делают при расчете промежуточного монолитного слоя дорожной конструкции.

1.9. Теплоизоляционные материалы должны сохранять свои теплофизические, деформативные и прочностные свойства в течение всего периода между капитальными ремонтами дорожной одежды, хорошо противостоять воздействиям мороза и колебаниям температуры и, кроме того, должны быть биостойкими и нетоксичными.

1.10. К дорожным одеждам с конструктивными теплоизолирующими слоями предъявляются следующие общие требования:

они должны быть достаточно прочными и долговечными, чтобы противостоять воздействию нагрузок от транспортных средств и влиянию природно-климатических факторов;

экономичными (при возможности максимального использования местных дорожно-строительных материалов);

должны допускать применение комплексной механизации работ без нарушения установленного режима движения механизированного потока при строительстве дороги;

смеси должны быть технологичными, способствующими достижению высокой ровности и обеспечивающими равномерное уплотнение каждого слоя.

2. Требования к грунтам, пористым заполнителям, вяжущим материалам и составу смесей

2.1. Для устройства теплоизолирующих слоев из цементогрунта с пористым заполнителем можно применять все виды песков, легких крупных, легких пылеватых супесей, легких пылеватых суглинков в соответствии с классификацией грунтов, установленной "Указаниями по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог" СН 448-72 (М., Стройиздат, 1973).

Возможно также использование гравийно-песчаных смесей, удовлетворяющих требованиям СНиП на материалы и изделия для автомобильных дорог, а также отходов камнедробления, удовлетворяющих требованиям ВСН 184-75. При определении пригодности грунтов для укрепления цементом должны учитываться требования, изложенные в "Инструкции" СН 25-74.

2.2. Для приготовления цементогрунтовых смесей с пористым заполнителем рекомендуется применять портландцементы, шлакопортландцементы и пуццолано-вые портландцементы марок, как правило, не ниже 200, отвечающие требованиям СН 25-74. В цементы марки 300 и выше в качестве активной добавки можно вводить золы уноса сухого отбора в соответствии с данными табл.5 "Инструкции" СН 25-74.

2.3. В качестве пористого заполнителя теплоизоляционной смеси могут быть применены: гравий керамзитовый, получаемый при обжиге силикатных пород (глин, трепела, сланцев) или зол тепловых электростанций; вспученные гранулы полистирола или измельченные отходы жестких пенопластов; перлитовый щебень и песок, получаемые при термической обработке дробленых водосодержащих вулканических стекол; аг-

допоритовый щебень и песок, получаемые при термической обработке силикатного сырья методом агломерации.

2.4. Зерновой и химический составы, морозостойкость и водопоглощение гравия керамзитового должны отвечать требованиям ГОСТ 9759-76. Рекомендует с я применять керамзитовый гравий марки 550-700 (по объемной массе) класса "А" (по прочности при сжатии).

2.5. Зерновой состав, морозостойкость и водопоглощение перлитового щебня и песка должны отвечать требованиям ГОСТ 10832-74. Рекомендуются применять перлитовый песок марки 150-250 (по объемной массе) и щебень марки 300-600.

2.6. Применяемые в качестве легкой добавки к цементогрунту гранулы полистирола должны удовлетворять требованиям МРТУ 6-05-1019-66. Их насыпная плотность не должна превышать 25-50 кг/м³, а размер исходных гранул должен находиться в пределах 0,5-3 мм. Перед смешением с другими компонентами гранулы полистирола вспучивают нагреванием до температуры 80°C и выше.

Вместо гранул полистирола могут применяться также измельченные до размеров 5-30 мм отходы жесткого пенопласта с плотностью не менее 50 кг/м³ (ВТУ 6-05-021). Указанные материалы следует хранить в складских помещениях при температуре не выше 35°C.

2.7. Зерновой и химический составы, морозостойкость и водопоглощение аглопоритового щебня должны отвечать требованиям ГОСТ 11991-76. Рекомендует с я применять аглопоритовый щебень (фракции 5-10мм) марки 500-700 с прочностью при сдавливании в цилиндре по ГОСТ 9758-68 на глубину 20мм не менее 8-12 кгс/см² соответственно. Допускается также применение дробленого аглопоритового песка с размером зерен 2-5мм.

2.8. К цементогрунту с пористым наполнителем как к материалу, применяемому в конструктивном тепло - изолирующем слое, предъявляются соответствующие требования в отношении физико-механических и теплофизических свойств, учитывающие вид укрепляемого грунта и пористого наполнителя, а также условия работы этого материала в конструкции (климатические и грунтово-гидрологические особенности местности, тип покрытия, интенсивность и состав движения, местоположение слоя в конструкции):

коэффициент теплопроводности не должен превышать 0,6 ккал/м·ч·град, а коэффициент теплоусвоения - 20;

предел прочности при сжатии водонасыщенных образцов в возрасте 28 и 7 суток - не менее 10-20 и 6-15 кгс/см²;

предел прочности на растяжение при изгибе водонасыщенных образцов-балочек в возрасте 28 суток - не менее 2 кгс/см²;

коэффициент морозостойкости образцов в возрасте 28 суток - не менее 0,65;

коэффициент морозного пучения - не более 1%.

Следует учесть, что коэффициент морозостойкости теплоизоляционного материала есть отношение предела прочности при сжатии после 10 циклов замораживания-оттаивания при температуре -5°C к пределу прочности при сжатии водонасыщенных образцов, не подвергавшихся промораживанию.

2.9. Теплозащитные свойства материалов характеризуют коэффициентом теплоусвоения S_w , определяемым по формуле

$$S_w = \sqrt{\lambda_w c_w \gamma_w} \quad , \quad (2.1)$$

где λ_w - коэффициент теплопроводности материала при расчетной влажности, ккал/м·ч·град.;
 c_w - удельная теплоемкость влажного материала, ккал/кг·град.;
 f_w - объемная масса уплотненного до стандартной плотности материала при расчетной влажности, кг/м³.

3. Проектирование составов смесей

3.1. Соотношение грунта и пористого заполнителя в теплоизоляционном материале, а также качество вяжущего при минимальном его содержании должны обеспечить требуемые прочностные и теплофизические показатели смеси (п.2.8).

3.2. Проектирование смеси включает^{х)}:

отбор проб материалов;

определение теплофизических и физико-механических свойств грунта, пористого заполнителя и вяжущего;

подбор состава смеси с коэффициентом теплопроводности менее 0,6 ккал/м·ч·град.;

определение максимальной плотности образца и оптимального содержания воды в смеси;

приготовление трех-четырех пробных замесов с различным содержанием вяжущего;

определение плотности образцов, пределов прочности при сжатии, изгибе (или расколе) после 7-, 28-, 90-суточного хранения во влажных условиях в соответствии с требованиями ВСН 184-75 и СН 25-74, а также коэффициента морозостойкости и степени морозного пучения;

выбор наиболее экономичной смеси, удовлетворяющей требованиям по прочности, теплопроводности, морозостойкости и степени пучинистости;

^{х)} Испытания исходных грунтов и подбор смеси по номограмме рис.3.1 проводит проектная организация, окончательный состав смеси устанавливает лаборатория строительной организации.

расчет количества материалов для приготовления и 1 м^3 плотной смеси и расхода каждого материала из дозатора в единицу времени.

3.3. Используемые для приготовления смеси материалы следует испытывать и устанавливать соответствие их свойств требованиям ГОСТов, СНиПов, Инструкций, Технических указаний и настоящих "Методических рекомендаций".

3.4. Для проведения лабораторных испытаний требуется масса грунта около 80 кг, пористого заполнителя - 10-20 кг в зависимости от его вида, а вяжущего - около 10% массы грунта и заполнителя.

3.5. Содержание грунта и пористого заполнителя в единице объема смеси, обеспечивающее требуемое значение коэффициента ее теплопроводности (п.2.8) в зависимости от теплофизических свойств заполнителя, определяют по номограмме рис.3.1^{х)}.

Получаемые по этой номограмме данные справедливы при содержании в смеси цемента в пределах 5-10% ее массы и коэффициенте теплопроводности грунта от 1,40 до 1,65 ккал/м·ч·град. Указанным диапазоном значений теплопроводности охватываются все грунты, пригодные для приготовления теплоизоляционных смесей.

3.6. При пользовании номограммой рис.3.1 значения коэффициентов теплопроводности грунта, пористых заполнителей и вяжущих могут быть приняты по данным табл.3.1.

3.7. Оптимальную влажность и максимальную плотность смеси грунта и пористого заполнителя (ранее подобранной по номограмме рис.3.1) устанавливают методом стандартного уплотнения в соответствии с рекомендациями "Инструкции" СН 25-74.

Смеси, содержащие вспученные гранулы полистиро-

^{х)}Номограмма рис.3.1 построена по формуле для трехкомпонентных композиций. Эта формула получена Р.З.Поризким на основе общего решения И.А.Золотаря.

Таблица 3.1

Материал	Коэффициент теплопроводности, ккал/м·ч·град.	Материал	Коэффициент теплопроводности, ккал/м·ч·град.
Песок крупный	1,50	Керамзитовый гравий	
Песок средней крупности и мелкий	1,65	фракции 20-40 мм	0,15
Песок пылеватый и супесь	1,55	10-20 мм	0,25
Суглинок легкий и пылеватый	1,40	5-10 мм	0,35
Шлак топливный гранулированный	0,19	Перлитовый песок	0,06
		Перлитовый щебень	0,07
		Аглопоритовый щебень	0,15
		Вспученные гранулы полистирола	0,035
		Цемент	0,85
		Битум	0,15
		Деготь	0,18

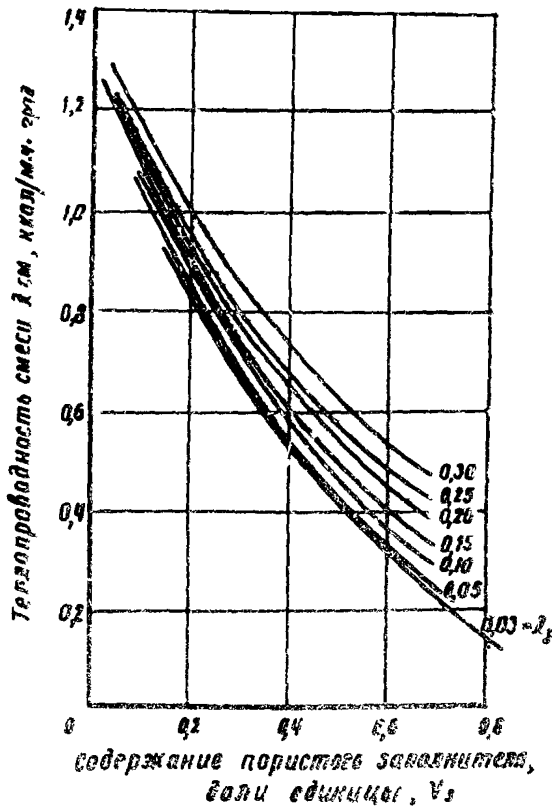


Рис. 3.1. Номограмма для подбора состава теплоизоляционной смеси цемент-песок с пористым заполнителем; абсциссы у графиков — коэффициент пористости пористого заполнителя, ккал/м·ч·град

ла или песка перлитового, испытывают в приборе Союздорнии для стандартного уплотнения с объемом цилиндра 1 л, а смеси с гравием керамзитовым или щебнем аглопоритовым либо перлитовым испытывают в специальных цилиндрах-формах емкостью 3 л.

3.8. Смесь приготавливают в лабораторной мешалке принудительного действия. Предварительно высушенные материалы, составляющие смеси, в требуемом количестве подают в мешалку в определенной последовательности: сначала загружают пористый наполнитель и 50-60% воды и перемешивают в течение 1-2 мин, затем подают грунт, цемент и остальную часть воды. Продолжительность перемешивания всей смеси - около 5 мин.

Для определения оптимального содержания цемента в проектируемом теплоизоляционном материале приготавливают три-четыре замеса, отличающиеся по количеству в нем цемента на 2%.

Количество цемента марки 400 можно варьировать в пределах 4-10% массы грунта и лористого наполнителя. При использовании цемента других марок количество его назначают с учетом приведенных ниже коэффициентов:

Марка цемента	Относительный расход, %
500	0,9
400	1,0
300	1,2
200	1,4

3.9. Для оценки физико-механических свойств смесей испытывают по три образца, приготовленных для каждого вида и срока испытания. Форму и размеры образцов выбирают в зависимости от вида испытания и крупности зерен материала по табл.3.2.

Смесь в форму засыпают в три слоя, каждый слой штыкуют 25 раз металлическим стержнем. Образцы уплотняют на копре с механическим приводом.

Образцы из смесей можно также приготавливать на

прессе в металлических формах с двусторонними вкладышами. Статическую нагрузку на образец выбирают такой, чтобы плотность образца была равна максимальной плотности, определяемой по методу стандартного уплотнения. Как правило, уплотняющее давление составляет примерно 150 кгс/см², время выдерживания образца под нагрузкой – 3 мин.

Таблица 3.2

Размер наиболее крупных зерен материала, мм	Минимальный размер образца цилиндрической или кубической формы для испытания на сжатие, мм	Размер балочек для испытания на изгиб, мм
5	50	40x40x160
15	75	100x100x400
25	100	100x100x400
40	150	150x150x550

3.10. Образцы, вынутые из формы, до испытания выдерживают в камере влажного хранения при температуре 18–20°C, затем насыщают водой в течение 24ч, взвешивают для установления объемной массы и испытывают.

3.11. Прочность при сжатии образцов определяют по методике, изложенной в ВСН 184–75 и СН 25–74, а при изгибе – по методике ВСН 46–72.

3.12. Испытания на морозостойкость проводят на образцах, хранившихся в течение 28 суток. Из шести образцов каждой смеси три насыщают водой в течение 48 ч, затем замораживают в морозильной камере при температуре не выше –5°C и оттаивают в воде при температуре 20°C. Остальные три образца оставляют твердеть во влажной камере до окончания испытания образцов на замораживание–оттаивание. После этого все шесть образцов испытывают на сжатие и определяют коэффициент морозостойкости.

3.13. Теплоизоляционные материалы, полученные на основе пылеватых грунтов, испытывают, кроме того, на морозное пучение по методике, изложенной в ВСН 46-72

3.14. Из всех испытанных смесей для устройства теплоизолирующего слоя выбирают наиболее экономичную (с меньшим расходом цемента) и отвечающую требованиям п.2.8 настоящих "Методических рекомендаций". В целях контроля теплофизических свойств выбранной смеси приготовленные из нее образцы испытывают также на теплопроводность в соответствии с "Методическими рекомендациями" /1/.


4. Конструкции дорожных одежд с теплоизолирующими слоями

4.1. Теплоизолирующие слои можно устраивать в один или в два приема в зависимости от общей толщины, устанавливаемой теплотехническим расчетом. Наибольшую толщину нижней и верхней части теплоизолирующего слоя назначают с учетом возможностей уплотняющих средств.

4.2. Общую толщину конструктивного теплоизолирующего слоя, деформативные и прочностные характеристики цементогрунта с пористыми заполнителями учитывают при расчете дорожной одежды по трехкритериальному методу в соответствии с ВСН 46-72 и дополнениями к ним, изложенными в настоящих "Методических рекомендациях".

4.3. Характерные конструкции дорожных одежд с теплоизолирующим слоем из укрепленного цементогрунта с пористыми заполнителями показаны на рис.4.1-4.3.

4.4. При типе и конструкции теплоизоляции, показанных на рис.4.1, допускающих частичное промерзание грунта, не исключена возможность зимнего влагонакопления в земляном полотне. Поэтому для предуп-

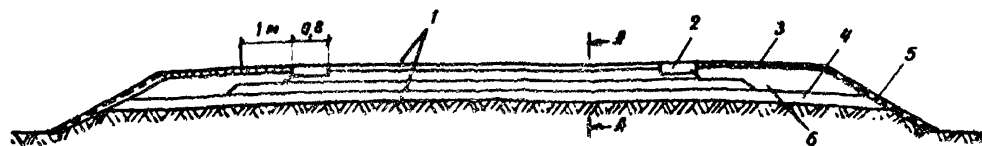

Разрез по А-А

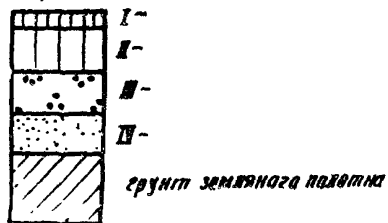


Рис.4.1. Схема конструкции с теплоизолирующим слоем из цементогрунта с пористым заполнителем:

1-дорожная одежда, см.разрез А-А (масштаб 1:100); 2-укрепительная полоса; 3-укрепление обочины; 4-песок; 5-укрепление откосов; 6-грунт обочины. Разрез по А-А: I-усовершенствованное покрытие; II-основание (щебень, гравий, тощий бетон, укрепленные местные материалы); III-конструктивный теплоизолирующий слой - цементогрунт с легким заполнителем (керамзит, перлит, аглопорит, полистирол); IV-дренирующий (одно - временно морозозащитный) слой - песок и другие хорошо фильтрующие материалы

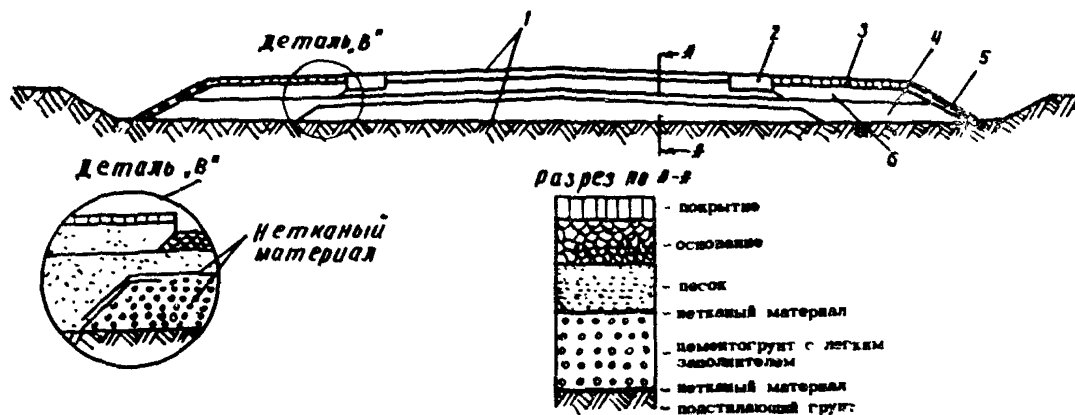


Рис.4.2. Схема опытной конструкции дорожной одежды с теплоизолирующим слоем из цементогрунта с уменьшенным содержанием вяжущего с легким заполнителем в обойме из нетканого материала. Обозначения см. рис.4.1

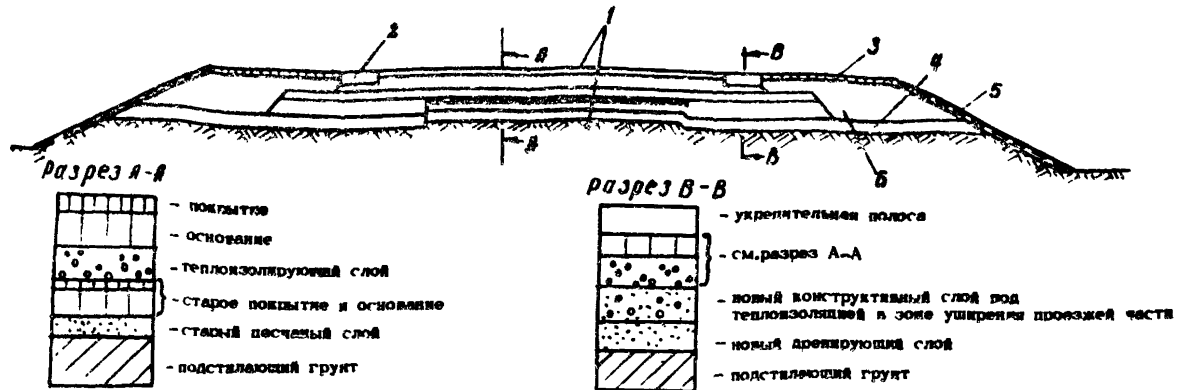


Рис.4.3. Схема конструкции с теплоизолирующим слоем на реконструируемых (усилении дорожной одежды и упрочнение проезжей части) пучинистых участках. Обозначения см.рис.4.1

реждения ослабления данной конструкции при весеннем оттаивании подстилающего грунта предусматривают дренарующий слой из зернистого материала, который устраивают либо на всю ширину земляного полотна, либо только на ширину проезжей части со сбросом воды из него в пониженных местах с помощью продольных трубчатых дрен.

Толщину дренарующего слоя и качество материала для его устройства определяют по методике, изложенной в ВСН 46-72 и в "Методических рекомендациях /2/.

Дренарующий слой устраивают, как правило, из материала, не изменяющегося в объеме при промерзании. В этом случае он выполняет одновременно и функции морозозащитного слоя, что следует учитывать при расчете дорожной конструкции на морозоустойчивость по ВСН 46-72.

4.5. На рис.4.2 показана конструкция с теплоизолирующим, замкнутым в гидроизоляцию из нетканого материала типа водонепроницаемого "бидима" слоем из цементогрунта (цемента 3-4%) с легкими заполнителями (керамзита более 50%, перлита, аглопорита, полистирола более 30%). Такой теплоизолирующий слой обладает повышенной конструктивной устойчивостью, что позволяет применить его (пока в опытных порядках) на слабых, мокрых, пучинистых участках при отсутствии возможности возведения земляного полотна в насыпи.

4.6. В расчетах теплоизолирующих слоев при реконструкции дорог с усилением и уширением проезжей части (см. рис. 4.3) должны быть учтены теплозащитные свойства не только новых слоев дорожной одежды, но и существующей конструкции дороги. В рекомендациях о конструкции предусмотрено укрепление оснований под уширяемой проезжей частью дороги.

4.7. Теплоизолирующий слой целесообразно устраивать

вать шире проезжей части дороги на 1 м с каждой стороны, чтобы предупредить влияние обочин на промерзание грунта под проезжей частью.

5. Теплотехнический расчет и оценка морозостойчивости конструкций

5.1. Дорожная одежда с теплоизолирующим слоем должна достаточно хорошо сопротивляться вредному воздействию воды и мороза, а также напряжениям от транспортной нагрузки. Поэтому при проектировании и дорожной одежды производят теплотехнический расчет ее с оценкой морозостойчивости и расчет на прочность.

5.2. Теплотехнический расчет конструкции ведут применительно к трехслойному полупространству, в котором теплоизоляция представляет собой промежуточный слой (рис.5.1).

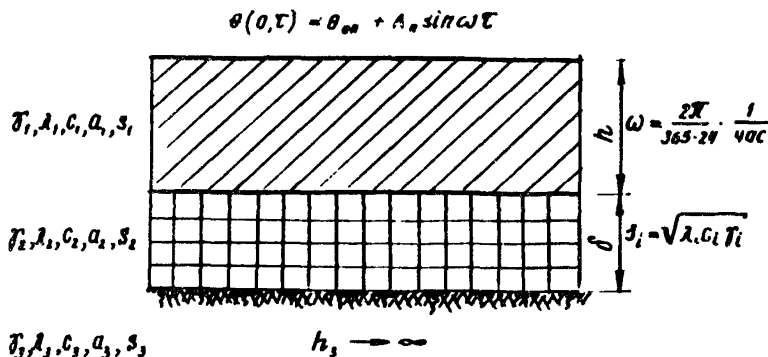


Рис.5.1. Модель дорожной конструкции с теплоизолирующим слоем

При многослойной конструкции слоев, находящихся над теплоизолирующим слоем, можно привести к экви-

валентному по теплофизическим характеристикам однородному слою, а слои, лежащие под теплоизоляцией, включая земляное полотно, — к однородному полупространству; расчет ведут в соответствии с "Методическими рекомендациями" /1/.

5.3. Толщину теплоизолирующего слоя определяют теплотехническим расчетом в зависимости от параметров изменения температуры поверхности покрытия; климатического показателя, характеризующего скорость промерзания грунта земляного полотна; допускаемых величин его пучения и промерзания; толщин и теплофизических характеристик слоев, находящихся под и над теплоизоляцией; теплофизических свойств самого теплоизоляционного материала и грунта земляного полотна; условий увлажнения и пучинистых свойств этого грунта; места расположения теплоизоляции в конструкции; типа покрытия и периода между капитальными ремонтами.

Для конструкций с теплоизолирующим слоем из цементогрунта с пористым заполнителем, предназначенным для ограничения деформации морозного пучения до допустимой величины, должно быть удовлетворено следующее неравенство:

$$\ell_{пуч} \leq \ell_{доп} = [\bar{z}] K_{пуч}, \quad (5.1)$$

где $\ell_{пуч}$ — ожидаемая величина пучения;
 $\ell_{доп}$ — допускаемое пучение;
 $[\bar{z}]$ — допускаемая глубина промерзания от низа теплоизолирующего слоя;
 $K_{пуч}$ — коэффициент пучения грунта при 3-м типе местности по условиям увлажнения, доли единицы.

5.4. Установление величины $\ell_{доп}$ представляет собой технико-экономическую задачу. Исходя из недопус-

тимости появления трещин на усовершенствованном покрытии вследствие морозного пучения земляного полотна, величины $\epsilon_{доп}$ не должны превышать значений, рекомендуемых ВСН 46-72. Однако они могут быть меньше указанных в ВСН 46-72 величин, если ровность поверхности покрытия обеспечивает высокую экономическую эффективность работы транспортных средств на дорогах. Так как уменьшение величины $\epsilon_{доп}$ приводит к удорожанию сооружения дорожной одежды, оптимальное значение $\epsilon_{доп}$ должно быть установлено на основе технико-экономического сравнения вариантов.

5.5. Коэффициент пучения грунта $K_{пуч}$ определяют, руководствуясь методикой, изложенной в приложении к ВСН 46-72. При невозможности экспериментально определить коэффициент пучения находят его расчетные значения по формуле

$$K_{пуч} = \frac{1,86 \beta}{\alpha_0}, \quad (5.2)$$

где β - комплексная характеристика пучинистых свойств грунта (см. табл. 13 ВСН 46-72), см²/сутки;

α_0 - климатический показатель (см. п. 4.24 и рис. 26 ВСН 46-72), см²/сутки.

5.6. Располагая значениями $\epsilon_{доп}$ и $K_{пуч}$, определяют по формуле (5.1) допускаемую глубину промерзания грунта земляного полотна от низа теплоизолирующего слоя $[Z]$.

5.7. Для того чтобы подстилающие теплоизоляционный слой и земляное полотно за зиму не промерзли больше, чем на глубину $[Z]$, должно быть выполнено следующее условие:

$$[z] \cong \sqrt{\frac{2\lambda_M [t\tau]}{\rho (W_T - W_H) \gamma_M}}, \quad (5.3)$$

где $[t\tau]$ - допускаемое значение произведения средне-взвешенной отрицательной температуры поверхности земляного полотна t и продолжительности промерзания его τ , граду-со-часы;

ρ - удельная теплота перехода воды в лед, принимаемая равной 80000 ккал/т;

W_T - влажность грунта при пределе текучести, доли единицы;

W_H - содержание (по массе) незамерзшей воды, доли единицы, определяемое по СНиП 11Б.6-66, п.2.6;

λ_M - коэффициент теплопроводности мерзлого грунта, ккал/м.ч.град.;

γ_M - плотность скелета мерзлого грунта, т/м³.

5.8. Допускаемую величину самой низкой отрицательной температуры на нижней границе теплоизолирующего слоя находят по формуле

$$[t] = |t_1| + |t_{30M}|, \quad (5.4)$$

где $t_1 = f([t\tau], t_{н.ср})$ - определяют по графику рис.5.2;

$t_{н.ср}$ - среднегодовая температура поверхности покрытия в наиболее неблагоприятном году за период между капитальными ремонтами, °С (см. приложение 1);

х) Наиболее неблагоприятным годом считают год с максимальной суммой отрицательных температур поверхности покрытия за период между капитальными ремонтами дорожной одежды.

$t_{зам}$ - температура замерзания грунта, принимаемая для песков и супесей равной 0°C , для легких суглинков $-(-0,3^{\circ}\text{C})$, для тяжелых суглинков $(-0,6^{\circ}\text{C})$ и для глины (-1°C) .

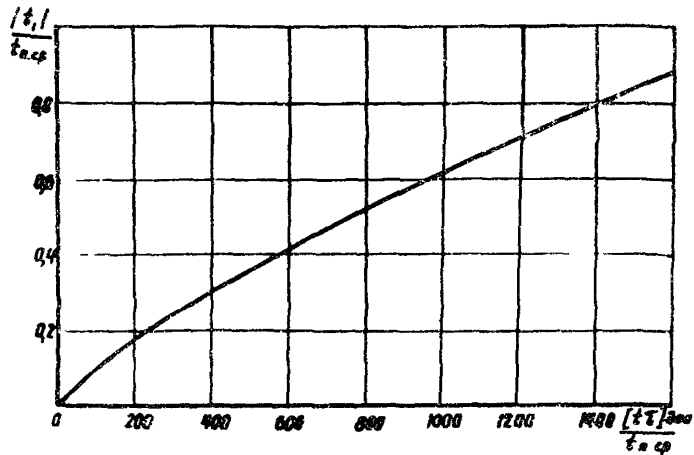


Рис.5.2. График для определения допускаемого значения суммы отрицательных температур на границе поверхности земляного полотна и низа теплоизоляции за зиму, градусо-часы

5.9. С учетом закономерностей изменения температуры поверхности покрытия (см. приложение 1) и значения $[t]$ производят теплотехнический расчет дорожной одежды с теплоизолирующим слоем. Расчет сводится к определению толщины и местоположения теплоизоляции, при которых выполняется условие

$$A(h+\delta) \leq [A(h+\delta)] = [t] + t_{н,ср}, \quad (5.5)$$

где $A(h+\delta)$ – амплитуда годового колебания температуры поверхности земляного полотна (ниже теплоизоляции), °С;

$[A(h+\delta)]$ – допускаемое значение этой амплитуды, °С.

5.10. Теплотехнический расчет дорожной одежды ведут с помощью номограмм рис.5.3 и 5.4.

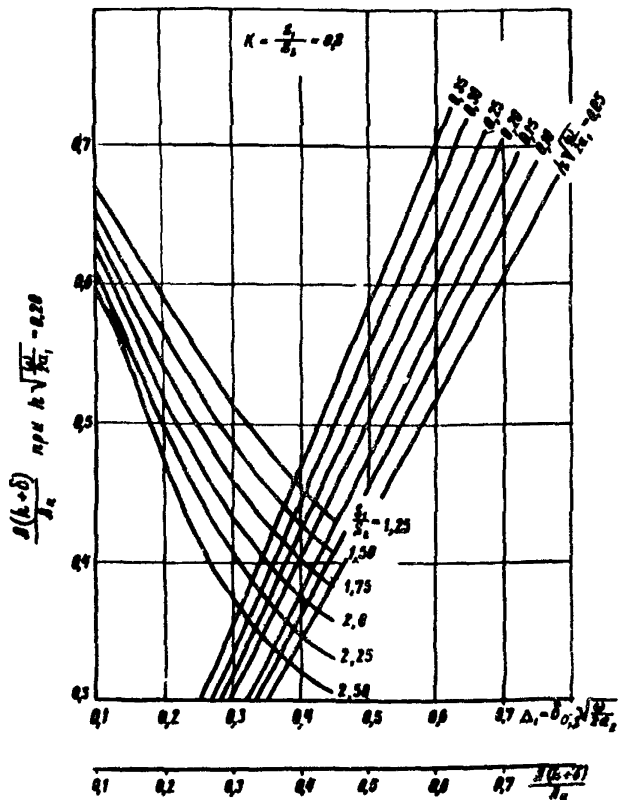


Рис.5.3. Номограмма для расчета теплоизолирующего слоя из цементогрунта с пористым заполнителем

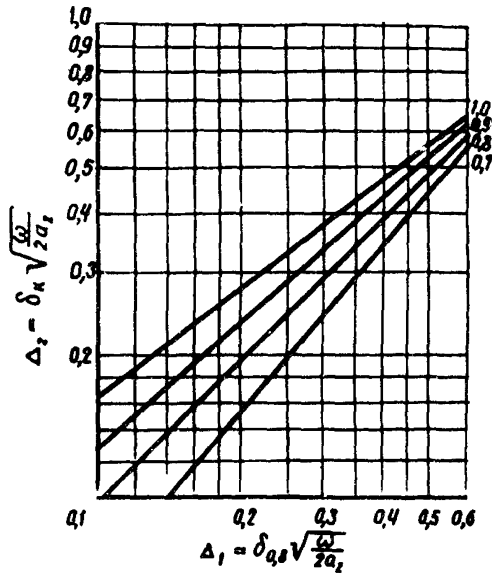


Рис.5.4. Номограмма для определения толщины теплоизолирующего слоя δ_n при $K = \frac{s_1}{s_2} \geq 0,8$ и известном значении $\Delta = \delta_{n,s} \sqrt{\frac{\omega}{2a_2}}$, определенном по номограмме рис.5.3; цифры у линий обозначают $K = \frac{s_1}{s_2}$.

Номограмма рис.5.3 построена по формуле, связывающей между собой следующие комплексы параметров

$$\frac{A(h+\delta)}{A_n}; \quad h \sqrt{\frac{\omega}{2a_1}}; \quad \delta \sqrt{\frac{\omega}{2a_2}}; \quad \frac{s_1}{s_2} \text{ и } \frac{s_1}{s_3} = 0,8,$$

где A_n - амплитуда годового колебания температуры поверхности покрытия (см. приложение 1), °С;
 h - толщина слоя, находящегося над теплоизолирующей (общая толщина слоев над теплоизолирующей при многослойной конструкции), м;

- δ - толщина теплоизолирующего слоя, м;
 ω - частота колебаний температуры, 1/ч;
 a_1 и a_2 - коэффициенты температуропроводности материала, находящегося над теплоизоляцией, и теплоизоляционного материала
 $(a_i = \frac{\lambda_i}{c_i \delta_i})$, м²/ч;
 S_i - коэффициент теплоусвоения материала i -го слоя, определяемый по формуле (2.1).

Для того чтобы с помощью номограммы (см. рис.5.3) рассчитать толщину теплоизолирующего слоя, предварительно вычисляют отношение $\frac{[A(h+\delta)]}{A_n}$, затем на нижней оси номограммы находят точку, соответствующую величине $\frac{A(h+\delta)}{A_n} = \frac{[A(h+\delta)]}{A_n}$.

Из этой точки ведут вертикаль до пересечения с лучом $h\sqrt{\frac{\omega}{2a_1}}$, откуда проводят горизонтальную прямую до кривой с заданным значением $\frac{S_1}{S_2}$. Из точки пересечения опускают перпендикуляр на верхнюю ось абсцисс, отсекающий на ней отрезок $\delta\sqrt{\frac{\omega}{2a_2}}$. Зная величины ω и a_2 , нетрудно вычислить толщину теплоизолирующего слоя δ .

При расчете конструкций, для которых отношение $\frac{S_1}{S_2} = K$ отличается от 0,8, наряду с номограммой рис.5.3 используют также и номограмму рис.5.4. В этом случае по предварительно полученной при $\frac{S_1}{S_2} = 0,8$ (см.рис.5.3) величине $\delta_{0,8}\sqrt{\frac{\omega}{2a_2}} = \Delta_1$ и фактическому значению $\frac{S_1}{S_2}$ находят по номограмме рис.5.4 значение $\Delta_2 = \delta_K\sqrt{\frac{\omega}{2a_2}}$, а затем и величину δ_K .

Искомую толщину теплоизолирующего слоя δ_r с учетом теплового потока от грунтовых вод определяют по формуле

$$\delta_r = K_1 \cdot \delta_K, \quad (5.6)$$

где $K_1 = 0,8$ - коэффициент, учитывающий влияние теплового потока от грунтовых вод на промерзание конструкций.

Пользуясь номограммами рис.5.3 и 5.4, можно также определить другие показатели. В частности, можно найти ожидаемую величину амплитуды колебания температуры на нижней границе теплоизолирующего слоя δ ($h + \delta$) при известных значениях остальных показателей, связанных между собой номограммами.

5.11. Расчетные величины теплофизических характеристик теплоизоляционного материала из цементогрунта с пористым наполнителем могут быть приняты по табл.5.1.

Расчетные значения теплофизических характеристик традиционных дорожно-строительных материалов и грунтов назначают в соответствии с "Методическими рекомендациями" /1/.

5.12. Морозоустойчивость конструкции с теплоизолирующим слоем оценивают с учетом учета влияния ВСН 46-72 применительно к участкам дорог, проходящим по местности 3-го типа по условиям увлажнения. Конструкция морозоустойчива, если

$$\ell_{луч} \approx \ell_{доп} \quad , \quad (5.7)$$

где $\ell_{луч}$ - расчетное (ожидаемое) значение пучения грунта земляного полотна;

$\ell_{доп}$ - допускаемая величина зимнего вспучивания покрытия, принимаемая по ВСН 46-72 с учетом указаний п.5.4 настоящих "Методических рекомендаций".

При определении величины $\ell_{луч}$ необходимо учитывать следующие дополнения к ВСН 46-72.

Глубину промерзания от поверхности покрытия и общую приведенную толщину слоев из стабильных мате -

Таблица 5.1

Наименование и состав материала (% массы)	Объемная масса, кг/м ³	Коэффициент теплопроводности, ккал/м·ч·град.	Удельная теп- лоемкость, ккал/кг·град.
Цементогрунт с керамзитом песок (75) керамзит (25) цемент (6)	1500-1600	0,5-0,6	0,21-0,23
Цементогрунт с полистиролом песок (97-98) гранулы полистирола (3-2) цемент (7-6)	1300-1500	0,35-0,50	0,30
Битумоцементогрунт с перлитом перлитовый щебень (25-20) песок (75-80) цемент (6-4) битум (12-10) (от массы пес- ка, перлита и цемента)	1400-1450	0,40-0,50	0,32
Цементогрунт с аглопоритом супель или песок (70-80) аглопорит (30-20) цемент (6)	1700-1800	0,55-0,65	0,24-0,26

Примечание. Показатели теплофизических характеристик цементогрун-
тов с пористыми заполнителями можно использовать и при расчете теплоизо-
ляции из этих материалов в объеме изотканого материала (см. п.4.6 и
рис.4.3).

риалов, включая теплоизоляцию, надо принимать соответственно равными

$$z_{\Sigma} = \sum h_i \varepsilon_i + \delta \varepsilon_u + [z] \quad \text{и} \quad z_{i,\Sigma} = \sum h_i \varepsilon_i + \delta \varepsilon_u, \quad (5.8)$$

где ε_i и ε_u - эквиваленты материалов слоев, находящихся над теплоизоляцией, и теплоизоляционного материала по отношению к уплотненному щебню, определяемые по формуле $\varepsilon_i = \sqrt{\frac{\lambda_{щ}}{\lambda_i}}$ (под корнем - коэффициенты теплопроводности щебня и соответствующих материалов и ли грунта λ_i).

Климатический показатель определяют по формуле

$$\alpha'_0 = \frac{[z]^2}{2\tau}, \quad (5.9)$$

где τ - продолжительность промерзания земляного полотна, ч, определяемая по формуле

$$\tau = \left\{ \pi - 2 \alpha \tau_{\Sigma} \ln \frac{t_{н\text{ ср}}}{[A(h+\delta)]} \right\} \frac{8760}{2\pi}. \quad (5.10)$$

Величину $[A(h+\delta)]$ находят по формуле (5.5).

6. Расчет конструкций на прочность

6.1. При расчете дорожной одежды с конструктивным теплоизолирующим слоем руководствуются указаниями ВСН 46-72 и приведенными ниже дополнениями к ним.

6.2. Прочность теплоизолирующего слоя на растяжение при изгибе рассчитывают аналогично расчету прочности промежуточного слоя из монолитного мате -

риала по ВСН 46-72. Расчетные значения деформативных и прочностных характеристик теплоизоляционного материала принимают по табл.6.1.

Таблица 6.1

Материал (состав см. табл.2.3)	Модуль упругости, кгс/см ²	Предел прочности при изгибе, кгс/см ²
Цементогрунт с керамзитом	3000	3
То же с полистиролом	3000	2
Битумоцементогрунт с перлитом	2000-3000	2-3
Цементогрунт с аглопоритом	2500-3500	2,5-3,5

Примечания: 1. Данные таблицы могут быть использованы при расчете на прочность конструкций со слоями из цементогрунта с пористым заполнителем в обойме из нетканого материала (см.п.4.6 и рис 4.2).

2. Меньшие значения относятся к цементогрунтам с пористыми заполнителями типа песков, большие - к материалам типа щебня.

6.3. Если при теплотехническом расчете допускаемая величина морозного пучения земляного полотна $\epsilon_{доп}$ принята по ВСН 46-72, то расчетную влажность грунта, от которой зависят расчетные значения его деформативных и прочностных характеристик, также принимают по данным этой "Инструкции".

6.4. В случае, если величина $\epsilon_{доп}$ меньше регламентируемой ВСН 46-72, расчетную влажность грунта земляного полотна прогнозируют методом, изложенным в "Методических рекомендациях" /2/. Пользуясь этим методом, следует учитывать данные о глубине промерзания (п.5.3) и эквивалентной толщине слоев из стабильных материалов, в том числе и теплоизолирующего слоя. Прочностные и деформативные характеристики при полученной таким образом расчетной влажности

назначают по табл.4 приложения 2 к "Инструкции" ВСН 46-72.

6.5. Материалы, находящиеся выше теплоизолирующего слоя и ниже его (пески), обычно сохраняют свои свойства, как и в традиционных конструкциях (без теплоизоляции), поэтому значения их расчетных характеристик принимают по ВСН 46-72.

6.6. Величину модуля упругости (см.табл.6.1) и толщину теплоизолирующего слоя учитывают при расчете на сдвиг грунтов земляного полотна и слоев из зернистых и слабосвязных материалов, а также при расчете всей конструкции по упругому прогибу в соответствии с указаниями ВСН 46-72.

7. Эффективность применения цементагрунта с пористым наполнителем для устройства теплоизолирующих слоев

7.1. Экономическую целесообразность устройств а теплоизолирующего слоя в общем случае определяют методом сравнительной эффективности, показывающей, несколько одне вариант капитальных вложений эффективнее другого.

7.2. Для участков дорог, где одинаковая морозоустойчивость может быть обеспечена различными способами - традиционным и введением в конструкцию теплоизолирующего слоя, проектное решение принимают на основании технико-экономического анализа обоих вариантов.

7.3. Предварительные сведения об эффективности применения того или иного вида теплоизоляции могут быть получены с помощью формулы, выведенной путем сопоставления первоначальных затрат на устройство дорожной одежды с традиционной морозозащитой и одежды с теплоизолирующим слоем, обеспечивающих в одинаковых климатических и грунтово-гидрологических условиях равную морозоустойчивость конструкций -

ции; при этом должно быть выполнено следующее условие:

$$C_{п.з} \leftarrow \frac{1}{\gamma_{п.з}(1-\nu_2)} \left[K \gamma_7 C_7 - \nu_2 \gamma_2 (C_2 + m C_4) \right] m C_4, \quad (7.1)$$

где $C_{п.з}$ - стоимость 1 т пористого заполнителя "в деле"^{х)}, руб.;

$\gamma_{п.з}$ - плотность пористого заполнителя, т/м³;

ν_2 - объемное содержание грунта в теплоизолирующем материале, доли единицы;

K - коэффициент, представляющий собой отношение требуемой толщины морозозащитного слоя из традиционных материалов (песок, щебень и другие зернистые материалы) к необходимой толщине теплоизолирующего слоя (см. приложение 2);

γ_7 и γ_2 - плотность традиционного морозозащитного материала и грунта, т/м³;

C_7 и C_2 - стоимость 1 т традиционного материала и грунта для теплоизоляции "в деле", руб.;

m - содержание вяжущего материала, доли массы грунта и пористого заполнителя;

C_4 - стоимость 1 т вяжущего материала.

7.4. При невыполнении условия, приведенного в формуле (7.1), следует произвести более полное сопоставление вариантов. Вариант с теплоизолирующим слоем, требующий дополнительных капиталовложений по сравнению с традиционным, может обеспечить большую экономию в текущих расходах. Поэтому намеченные варианты сопоставляют между собой по сумме приведенных капитальных вложений, дорожных и транспортных эксплуатационных затрат (сумма капитальных вложений и эксплуатационных затрат с учетом фактора времени).

^{х)}С учетом транспортных расходов и затрат на приготовление, укладку и уплотнение смеси.

Наилучшим вариантом признают вариант с минимальными приведенными затратами за определенный срок, принятый для сравнения. Методика составления и сравнения вариантов изложены в "Методических рекомендациях" /1,2/.

7.5. При технико-экономическом обосновании конструкции дорожной одежды с теплоизолирующим слоем наряду с количественной оценкой эффективности капитальных вложений по приведенным затратам за определенный срок, принятый для сравнения вариантов, необходимо учитывать также качественные различия и главные натуральные показатели, характеризующие безопасность движения, производительность труда при строительстве и эксплуатации дороги, затраты энергии, потребность в дефицитных материалах и специальных машинах, возможность применения наиболее совершенных промышленных методов строительства и др.

8. Устройство теплоизолирующих слоев

8.1. Смеси из цементогрунта и битумоцементогрунта с пористыми заполнителями, предназначенные для устройства теплоизолирующих слоев, следует приготавливать в установках циклического или непрерывного действия с принудительным перемешиванием. Могут быть использованы установки С-951, СБ-93, СБ-75, СБ-78, применяемые в настоящее время для приготовления бетона, а также Д-700, в которых приготавливают цементогрунтовые смеси.

8.2. Все оборудование, в том числе смешительные установки и транспортные устройства, занятое на приготовлении смесей цементогрунта и битумоцементогрунта с пористыми заполнителями, должно быть герметичным. В комплект оборудования должно быть включено устройство для загрузки получаемого в мешках пористого (легкого) заполнителя в расходный бункер. Подача пористого заполнителя из расходного бункера

в смесительную установку должна производиться через дозатор объемов.

8.3. Последовательность подачи в установку составляющих смеси и режим перемешивания зависят главным образом от вида пористого заполнителя, его прочности, дробимости, зернового состава, плотности и характера пор (замкнутые или открытые).

8.4. При приготовлении цементогрунта с керамзитом составляющие смеси подают в установку в такой последовательности: сначала загружают керамзит, подают около 50% воды и в течение 1-2 мин перемешивают, затем подают песок, цемент и остальную часть воды и всю смесь перемешивают в течение 3-5 мин. Более точно продолжительность перемешивания устанавливают на месте производства работ в зависимости от качества составляющих, свойств цементогрунто-керамзитовой смеси, типа и емкости применяемых смесительных установок.

8.5. При приготовлении цементогрунта с полистиролом в смеситель вводят последовательно часть песка, цемент, воду и перемешивают в течение 3-4 мин. Затем добавляют предварительно вспученные гранулы полистирола или измельченные отходы пенопласта, а также оставшуюся часть песка и всю смесь перемешивают в течение 3-4 мин.

Такая последовательность загрузки смесителя и перемешивания обусловлена необходимостью предотвратить разбрасывание и смятие частиц пенопласта лопастями в процессе перемешивания.

8.6. Битумоцементогрунт с перлитом готовят так: сначала в смеситель подают песок, цемент, перлит и перемешивают их в течение 1,0-1,5 мин, затем в смесь добавляют битумную эмульсию, воду и окончательно перемешивают всю смесь в течение 1,5-2,0 мин.

8.7. Последовательность подачи в смесительную уо-

тановку составляющих цементогрунта с аглопоритом такова: подают супесь или песок, аглопоритовый щебень и цемент. Смесь перемешивают с одновременным увлажнением ее до оптимальной влажности.

8.8. К месту производства работ готовую смесь вывозят самосвалами. Для распределения смеси по подготовленной поверхности земляного полотна или песчаного основания и ее предварительного уплотнения целесообразно использовать универсальный укладчик Д-724 с вибробрусом. Окончательное уплотнение слоя производят самоходным пневмокатком Д-627.

Для ухода за слоем из свежееуложенной смеси могут быть использованы пленкообразующие материалы (ПМ-86 и ПМ-100А). Допускается также применение защитных пленок из битумных эмульсий, засыпка теплоизолирующего слоя песком (толщина слоя 5 см) или поливка водой.

8.9. Приготовление теплоизоляционного материала непосредственно на дороге допускается только из цементогрунта с керамзитом при строительстве опытных участков небольшой протяженности. В этом случае приготовление смеси и устройство из нее теплоизолирующего слоя представляют собой единый процесс.

Так как керамзит является более легким материалом, чем грунт, производство работ по устройству теплоизолирующего слоя необходимо вести в такой последовательности: сначала по подготовленной поверхности земляного полотна или песчаного основания автогрейдером равномерно распределяют керамзит, затем по нему отсыпают и разравнивают песок. Далее цементораспределителем ДС-72 подают в песок цемент на глубину около 8 см. Всю смесь увлажняют с помощью поливомоечной машины и перемешивают дорожной фрезой за 1-2 прохода. После перемешивания материал уплотняют самоходным пневмокатком. Уход за слоем производят в соответствии с рекомендациями п.8.8.

8.10. При проектировании организации работ по устройству теплоизолирующих слоев из цементогрунтов с пористыми заполнителями необходимо составить технологические схемы (приложения 3-6), на основе которых устанавливают состав отряда машин и механизмов, стоимость их эксплуатации и заработную плату рабочих за смену.

Примеры технологических схем устройства теплоизолирующих слоев и порядок пользования схемами приведены в приложениях 3-5.

8.11. В контроль производства работ входит: оценка качества исходных материалов, проверка запроецированного состава смеси с учетом фактической влажности материалов, контроль работы дозаторов и герметичности смесительной установки со вспомогательным оборудованием, контроль качества приготовления смеси, контроль качества устройства теплоизолирующего слоя и ухода за ним.

В основном весь цикл контроля при устройстве конструктивных теплоизолирующих слоев не отличается от контроля, осуществляемого при строительстве оснований дорожных одежд из грунтов (материалов), укрепленных вяжущими веществами. Поэтому в данном случае следует руководствоваться соответствующими рекомендациями ВСН 184-75 и СН 25-74.

Контроль качества пористых заполнителей осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТов на них (см. пп. 2.4-2.7).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Значения среднегодовой температуры поверхности асфальтобетонного покрытия $t_{п.ср}$ и амплитуды колебания ее A_n в расчетном году

Город	$t_{п.ср}, ^\circ\text{C}$	$A_n, ^\circ\text{C}$
Великие Луки	10,72	12,76
Вильнюс	12,44	20,62
Вологда	8,46	22,56
Вышний Волочек	10,12	21,20
Горький	11,04	24,12
Иваново	9,02	23,34
Казань	9,62	25,18
Калинин	9,56	23,24
Калуга	10,60	23,86
Каунас	12,90	21,16
Кострома	9,28	23,94
Киров	8,08	24,86
Курск	11,82	22,54
Ленинград	9,92	22,64
Минск	12,59	22,22
Москва	11,12	22,70
Новгород	9,68	20,14
Пермь	9,28	27,80
Петрозаводск	7,38	20,88
Псков	10,68	21,74
Рига	11,59	20,88
Рязань	10,18	25,44
Саратов	13,58	28,16
Смоленск	10,98	23,16
Таллин	10,06	18,62
Тамбов	12,16	25,68

Примечание. Расчетным годом является год с максимальной суммой отрицательных температур по поверхности покрытия за период между капитальными ремонтами дорожной одежды (в данном случае 20 лет)

Приложение 2

Отношение требуемой толщины морозозащитного слоя из традиционных материалов к необходимой толщине теплоизолирующего слоя $K = \frac{h_T}{h_U}$

Город	Грунт земляного полотна	
	пучинистый	сильно пучинистый и чрезмерно пучинистый
Великие Луки	3,3	3,6
Вильнюс	3,4	3,5
Вологда	2,6	3,1
Вышний Волочек	3,4	3,8
Горький	4,0	4,5
Иваново	2,8	3,0
Казань	3,0	3,1
Калинин	2,7	3,0
Калуга	2,3	2,4
Каунас	2,8	3,1
Кострома	2,6	3,3
Киров	3,1	3,2
Курск	3,6	3,7
Ленинград	2,4	2,6
Минск	2,5	3,4
Москва	4,1	4,6

Продолжение приложения 2

Город	Грунт земляного полотна	
	пучинистый	сильно пучинистый и чрезмерно пучинистый
Новгород	2,9	3,4
Пермь	2,8	3,8
Петрозаводск	1,6	2,3
Псков	2,9	3,0
Рига	0,6	1,1
Рязань	3,2	3,6
Саратов	4,0	4,4
Смоленск	2,9	3,1
Таллин	2,6	3,2
Тамбов	4,1	4,3

Значения коэффициента K даны применительно к теплоизоляционному материалу из грунта с керамзитом, укрепленного цементом. При других теплоизоляционных материалах величины коэффициентов K определяют по формуле

$$K = \frac{h_T}{h_u} \cdot \frac{13,5}{\sqrt{\lambda c \gamma}}, \quad (1)$$

где $\frac{h_T}{h_u}$ - отношение толщин традиционного морозозащитного и теплоизолирующего слоев, принятое по таблице;

λ, c, γ - расчетные значения коэффициента теплопроводности, удельной теплоемкости и плотности конструкционного теплоизоляционного материала.

Приложение 3

Технологическая схема^{х)}
 устройства теплоизолирующего слоя шириной 8 м
 и толщиной 10 см из цементогрунта с перлитом
 при дальности возки готовой смеси 10 км

Технологическая последовательность рабочих процессов и потребность в ресурсах	Производительность за смену	Потребность машин-смен на 1 км
1. Разработка песчаного грунта II группы в карьере с перемещением его к приемному бункеру трактор-портера на среднее расстояние 50 м бульдозером Д-492А. Потребность в грунте на 1 км от веса сухой смеси (песок, перлит, цемент) в количестве 66% (объемный вес сухой смеси - 1,43 гс/см ³) $1000 \times 8 \times 0,1 \times 1,43 \times 0,66 \times 1,03 = 778 \text{ т}$	510	1,5
2. Подвозка воды поливо-моечными машинами ПМ-130 на среднее расстояние 3 км в количестве 9% массы сухой смеси $1000 \times 8 \times 0,1 \times 1,43 \times 0,09 \times 1,03 = 106 \text{ тыс. л}$	61	1,7
3. Подвозка цемента автоцементовозом С-853 на среднее расстояние 10 км в количестве 4% массы сухой смеси. Потребность в цементе на 1 км $1000 \times 8 \times 0,1 \times 1,43 \times 0,04 \times 1,03 = 47 \text{ т}$	30	1,6

^{х)} Технологическая схема составлена инженерами и В.И.Чуевым и Р.М.Ефимовой.

Продолжение приложения 3

Технологическая последовательность рабочих процессов	Производительность за смену	Потребность машино-смен на 1 км
<p>4. Подвозка битумной эмульсии 50%-ной концентрации автобитумовозом Д-642 на среднее расстояние 10км в количестве 10% массы сухой смеси. Потребность битумной эмульсии на 1 км $1000 \times 8 \times 0,1 \times 1,43 \times 0,1 \times 1,03 = 117,8$ т</p>	24	4,9
<p>5. Подвозка перлита на бортовых автомобилях ЗИЛ-130 на среднее расстояние 10 км в количестве 30% массы сухой смеси. Потребность в перлите на 1 км (объемный вес перлита - 0,08 гс/см³) $1000 \times 8 \times 0,1 \times 1,43 \times 0,3 \times 1,03 = 353$ т, или 4410 м³</p>	47,6	92,6
<p>6. Подача компонентов в смеситель Д-709, перемешивание и одновременное увлажнение смеси до оптимальной влажности, выгрузка смеси в накопительный бункер. Потребность в готовой смеси на 1 км $1000 \times 8 \times 0,1 \times 1,7 \times 1,03 \times 1,18 = 1653$ т</p>	660	2,5
<p>7. Подвозка готовой смеси к месту укладки самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 на среднее расстояние 10 км, т</p>	38	45,6

Продолжение приложения 3

Технологическая последовательность рабочих процессов	Производительность за смену	Потребность машино-смен на 1 км
8. Профилирование земляного полотна автогрейдером Д-557 при скорости движения 3 км/ч за 6 круговых проходов, м ²	7600	1,05
9. Укладка смеси в основание универсальным укладчиком Д-724 и предварительное уплотнение вибробрусом укладчика, м ²	2850	2,8
10. Окончательное уплотнение уложенного слоя самоходным катком на пневматических шинах Д-627 за 10 проходов по одному следу, м ²	3310	2,4
11. Доставка и розлив битумной эмульсии в количестве 1,2 л/м ² автогудронатором Д-640. Потребность в битумной эмульсии на 1 км 1000x8x1,2 = 9,6 т	18,5	0,7

Таблица 1

Технологическая схема

устройства теплоизолирующего слоя шириной 8 м и толщиной 13 см из цементогрунта с керамзитом (50% объема смеси) при приготовлении смеси в карьерной грунтосмесительной установке Д-709

Технологическая последовательность рабочих процессов и потребность в ресурсах	Производительность за смену
1. Разработка песчаного грунта в при - трассовом карьере фронтальным погрузчиком на пневматических шинах (Д-660, ТО-18) или бульдозером на тракторе Т-130 или Т-100 с загрузкой грунта в приемный бункер-питатель грузоизмельчающего агрегата Д-709. Потребность в грунте на 1 км основания $1000 \times 8 \times 0,16 \times 0,50 \times 1,76 \times 1,03 = 1160,19 \text{ т}$	490
2. Подвозка цемента на расстояние 25 км автоцементовозами грузоподъемностью 13,5 т (С-972) в количестве 5-6% массы грунта с разгрузкой в емкости расходного склада. Потребность в цементе на 1 км основания $1000 \times 8 \times 0,16 \times 2 \times 0,05 \times 1,03 = 132 \text{ т}$	28
3. Подвозка керамзита на расстояние 25 км на керамзитовозах АП-14К с автомобилем-тягачом (МАЗ-503, МАЗ-205), грузоподъемностью 7 т в количестве 50% объема грунта с разгрузкой в емкости расходного склада. Потребность в керамзите на 1 км основания $1000 \times 8 \times 0,16 \times 2 \times 0,50 \times 1,03 = 132 \text{ т}$	28

Продолжение табл. I приложения 4

Технологическая последовательность рабочих процессов и потребность в ресурсах	Производительность за смену
4. Подвозка воды автоцистернами на расстояние 2 км со сливом в расходную емкость. Потребность в воде при 5%-ном увлажнении смеси $1000 \times 8 \times 0,16 \times 2 \times 0,05 \times 1,03 = 132 \text{ т}$	36
5. Приготовление укрепленной цементогрунтскерамзитовой смеси в грунто-смесительной установке Д-708 с дозированием всех компонентов, их перемешиванием и выгрузкой в бункер-накопитель. Потребность в готовой смеси на 1 км основания $1000 \times 8 \times 0,16 \times 2 \times 1,03 = 2640 \text{ т}$	560
6. Перевозка готовой смеси от смесительной установки к месту укладки в основание автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 7 т (МАЗ-503, МАЗ-205) на среднее расстояние 10 км - 2640 т	32
7. Исправление, восстановление профиля земляного полотна, песчаного слоя укладкой смеси в основание автогрейдером мощностью 75-80 л.с. (ДЗ-40А) за шесть круговых проходов - 1 км	0,7

Продолжение табл.1 приложения 4

Технологическая последовательность рабочих процессов и потребность в ресурсах	Производительность за смену
8. Контрольная укладка земляного полотна после восстановления, исправления песчаного слоя профиля верхней его части самоходным катком на пневматических шинах ДУ-31 (Д-627) со скоростью 2-3 км/ч двумя проходами по одному следу - 1 км	1,4
9. Укладка смеси в основание универсальным укладчиком Д-724 и предварительное уплотнение вибробрусом укладчика - 2640 м ²	560
10. Окончательное уплотнение уложенного слоя самоходным катком на пневматических шинах Д-627 за 10 проходов по одному следу - 1 км	0,35
11. Подвозка битумной эмульсии на расстояние 25 км и розлив эмульсии по готовому основанию в количестве 1,0-1,2 л/м ² автогудронатором Д-640 с цистерной емкостью 3500 л. Потребность в битумной эмульсии на 1 км основания 1000x8x1 62x1,03 =9,9 т	14

Продолжение приложения 4
Таблица 2

Потребность в машино-сменах на 1 км теплоизолирующего слоя	
Грунтосмесительная установка Д-709	4,7
Самоходный укладчик Д-724	4,7
Самоходный каток на пневматических шинах Д-627	3,6
Автогрейдер ДЗ-40А	1,4
Фронтальный пневмоколесный погрузчик ТО-18	4,5
Автогудронатор ДС-39А	0,7
Автоцементовоз С-972	20,1
Поливо-моечная машина ПМ-130	4,3
Автомобили-самосвалы МАЗ-205, МАЗ-503 . .	82,3
Битумовоз ДС-41А	13,0

Таблица 1

Технологическая схема устройства теплоизолирующего слоя шириной 8 м и толщиной 16 см из цементогрунта с керамзитом (50% объема смеси) при приготовлении непосредственно на дороге дорожной фрезой ДС-74

Технологическая последовательность рабочих процессов и потребность в ресурсах	Производительность за смену
1. Разработка песчаного грунта в притрассовом карьере пневмоколесным фронтальным погрузчиком ТО-18 - 1160 м ³	430
2. Исправление, восстановление профиля земляного полотна или песчаного слоя перед укладкой смеси в основание автогрейдером мощностью 75-90 л.с. (ДЗ-10А) за 6 круговых проходов - 1 км	0.7
3. Контрольная укладка земляного полотна после восстановления, исправления верхней его части самоходным катком на пневматических шинах ДУ-31 (Д-627) со скоростью 2-3 км/ч двумя проходами по одному следу - 1 км	1,4
4. Подвозка керамзита на керамзитовозах АП-14К с автомобилем-тягачом (МАЗ-503, МАЗ-205) грузоподъемностью 7 т на среднее расстояние 10 км.	

Продолжение табл.1 приложения 5

Технологическая последовательность рабочих процессов и потребность в ресурсах	Производительность за смену
<p>Потребность в керамзите на 1 км в количестве 50% объема слоя (объемный вес керамзита 550 кгс/м³) $1000 \times 8 \times 0,16 \times 0,50 \times 0,55 \times 1,03 = 226,6$ т</p>	25,5
<p>5. Распределение керамзита по готовому земляному полотну автогрейдером мощностью 75-90 л.с. (ДЗ-40А) - 1 км</p>	0,75
<p>6. Подвозка песчаного грунта автосамосвалами грузоподъемностью 7 т (МАЗ-503, МАЗ-205) на среднее расстояние 10 км. Потребность в песчаном грунте на 1 км в количестве 50% объема слоя (объемный вес грунта - 1,76) $1000 \times 8 \times 0,16 \times 0,50 \times 1,03 \times 1,76 = 1160,19$ т</p>	300
<p>7. Распределение песчаного грунта по керамзиту автогрейдером мощностью 75-90 л.с. (ДЗ-40А) - 1 км</p>	0,75
<p>8. Подвозка и распределение цемента цементораспределителем ДС-72 на базе трактора Т-158 (емкость цистерны 6.8 м³) в количестве 6% массы смеси. (Цемент вводится в песчано-керамзитовую смесь через гребенку сошников на глубину 7-8 см). Потребность в цементе на 1 км основания $1000 \times 8 \times 0,16 \times 2 \times 0,06 \times 1,03 = 158,2$ т</p>	16,5

Продолжение табл.1 приложения 5

Технологическая последовательность рабочих процессов и потребность в ресурсах	Производительность за смену
9. Подвозка воды поливо-моечной машиной ПМ-130 на расстояние 2 км. Потребность в воде при 5%-ном увлажнении смеси $1000 \times 8 \times 0,16 \times 2 \times 0,05 \times 1,03 = 132$ т	36
10. Перемешивание смеси дорожной фрезой ДС-74 и увлажнение смеси через дозирочно-распределительную систему фрезы с выполнением этих операций за два прохода фрезы по одному следу на III рабочей скорости (0,265 км/ч) ^{х)} - 1 км	0,19
11. Уплотнение смеси самоходным катком Д-627 на пневматических шинах за 10 проходов по одному следу - 1 км	0,35
12. Доставка и розлив битумной эмульсии в количестве 1,0-1,2 л/м ² автогудронатором Д-640. Потребность в битумной эмульсии на 1 км $1000 \times 8 \times 1,2 \times 1,03 = 9,9$ т	14

^{х)} Для перемешивания песчано-керамзитовой смеси с вяжущим могут быть использованы сельскохозяйственные культиваторы глубокого рыхления или лушпильники

Продолжение приложения 5 Таблица 2

Потребность в машино-сменах для устройства 1 км теплоизолирующего слоя

Фронтальный пневмоколесный погрузчик	
ТО-18	4,5
Автогрейдер ДЗ-40А	1,4
Самоходный каток на пневматических шинах	
Д-627	3,6
Автомобили-самосвалы МАЗ-205, МАЗ-503 . .	82,3
Поливо-моечная машина ПМ-130	4,3
Фреза дорожная ДС-74 с колесным тракто-	
ром Т-158	15,8
Распределитель цемента ДС-72 с колесным	
трактором Т-158	6,4
Автогудронатор Д-640	0,7
Битумовоз ДС-41А	13,0

Приложение 6

Машины, используемые для устройства дорожных конструкций с теплоизолирующими слоями, и тарифные ставки обслуживающих их рабочих

Машины	Количество работ, обслуживаемых машинами	Разряд	Тарифная ставка, руб.
Бульдозер Д-492А	1	6	6,48
Поливо-моечная машина ПМ-130	1	3	5,00
Цементовоз С-853	1	3	5,00
Битумовоз Д-642	1	3	5,00
Бортовой автомобиль ЗИЛ-130	1	3	6,48
Смеситель Д-709	1	5	5,76
То же	1	6	6,48
Автогрейдер Д-557	1	6	5,76
Универсальный укладчик Д-724	1	6	6,48
Каток на пневматических шинах Д-627	1	5	6,48
Автогудронатор Д-640	1	6	6,48
То же	1	5	5,76
Автомобиль-самосвал ЗИЛ-555	1	3	5,00
Фронтальный пневмоколесный погрузчик ТО-18	1	6	6,48
Автомобиль-самосвал МАЗ-503	1	3	5,00
Распределитель цемента ДС-72	1	3	5,00
Фреза дорожная ДС-74 с колесным трактором Т-158	1	6	6,48

Пример проектирования и расчета

Запроектировать дорожную одежду с асфальтобетонным покрытием и конструктивным теплоизолирующим слоем из битумоцементогрунта с перлитом.

Исходные данные. Пучиноопасный участок дороги II категории находится на территории Московской обл. (II дорожно-климатическая зона). При проектировании продольного профиля дороги установлено, что расстояние от поверхности покрытия до расчетного уровня грунтовых вод должно составлять 1,6 м (3-й тип местности по условиям увлажнения). Грунт земляного полотна - пылеватая супесь.

Расчетная приведенная интенсивность движения по дороге 500 авт./сутки на одну полосу (с учетом перспективы). Расчетная нагрузка - автомобиль группы "А" по ГОСТ 9314-59.

Для устройства основания дорожной одежды строительная организация может использовать битумоцементальную смесь (асфальтобетон по ГОСТ 9128-76), битумоцементогрунт с перлитом и песок средней крупности и мелкий.

Прежде чем приступить к проектированию дорожной конструкции, необходимо определить экономическую целесообразность устройства на данном пучиноопасном участке конструктивного теплоизолирующего слоя из битумоцементогрунта с перлитом. Для этого следует воспользоваться формулой (7.1) и приведенными ниже данными о содержании и стоимости составляющих теплоизоляционного материала, а также о соотношении требуемой толщины морозозащитного слоя из традиционных материалов (в данном случае пески средней крупности) и необходимой толщины теплоизолирующего слоя (приложение 2). Плотность перлита "в деле" $\gamma_{п,з}$ =

0,78 т/м³; объемное содержание грунта (мелкого песка) в теплоизоляционном материале (в долях единицы)

$\gamma_2 = 0,64$; коэффициент $K = 4,6$ (по приложению 2); плотность песка средней крупности $\gamma_1 = 1,85$ т/м³ и мелкого - $\gamma_2 = 1,7$ т/м³; стоимость 1 т песка средней крупности "в деле" $C_1 = 1,0$ руб. и мелкого $C_2 = 0,3$ руб.; содержание вяжущего материала (битума и цемента), доли массы грунта и перлита, $m = 0,11$; стоимость 1 т вяжущего материала (цемента и битума) "в деле" $C_4 = 25$ руб., стоимость 1 т перлита ~ 14 руб.

По формуле (7.1) находят стоимость 1 т перлита, при которой выгодно устраивать теплоизолирующий и й слой вместо традиционного теплозащитного слоя:

$$C_{п.з} = \frac{1}{0,78(1-0,64)} \left[4,6 \cdot 1,85 \cdot 1,0 - 0,64 \cdot 1,7 (0,3 + 0,11 \cdot 25) \right] - 0,11 \cdot 25 = 15,7 \text{ руб.} > 14,0 \text{ руб.}$$

Конструирование и расчет

1. Исходя из эксплуатационных требований к проезжей части дороги и с учетом возможностей строительной организации, намечают следующую конструкцию дорожной одежды: покрытие - два слоя асфальтобетона, верхний слой основания - битумоминеральная смесь, нижний конструктивный теплоизолирующий слой основания - битумоцементогрунт с перлитом, дренарующий и й слой - песок средней крупности.

2. Теплотехнический расчет производят следующим образом. Назначают расчетные значения теплофизических характеристик слоев дорожной конструкции:

а) для верхнего и нижнего слоев асфальтобетона $\lambda_{1,2} = 0,9$ ккал/м·ч·град; $C_{1,2} = 0,4$ ккал/кг·град; $\gamma_{1,2} = 2350$ кг/м³;

б) для битумоминеральной смеси $\lambda_3 = 0,85$ ккал/м·ч·град; $C_3 = 0,4$ ккал/кг·град; $\gamma_3 = 2300$ кг/м³;

- в) для битумоцементогрунта с перлитом
 $\lambda_4 = 0,4 \text{ ккал/м} \cdot \text{ч} \cdot \text{град}$; $C_4 = 0,32 \text{ ккал/кг} \cdot \text{град}$; $\gamma_4 = 1400 \text{ кг/м}^3$
 г) для песка средней крупности
 $\lambda_5 = 2,1 \text{ ккал/м} \cdot \text{ч} \cdot \text{град}$; $C_5 = 0,22 \text{ ккал/кг} \cdot \text{град}$; $\gamma_5 = 1950 \text{ кг/м}^3$
 д) для грунта земляного полотна (супеси пылеватая)
 $\lambda_6 = 1,75 \text{ ккал/м} \cdot \text{ч} \cdot \text{град}$; $C_6 = 0,24 \text{ ккал/кг} \cdot \text{град}$; $\gamma_6 = 21000 \text{ кг/м}^3$

Характеристики для песка и грунта земляного полотна относятся к мерзлоте их состоянию, потому что допускается некоторое промерзание среды под теплоизолирующим слоем. Толщины слоев конструкции показаны на рисунке.

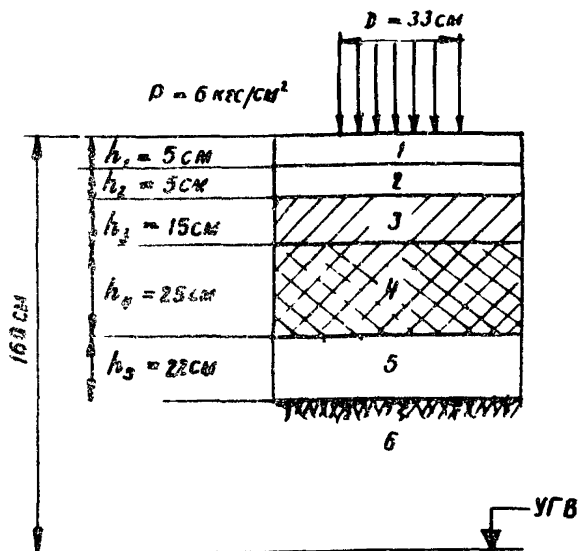


Схема конструкции к примеру приложения 7:
 1-2- верхний и нижний слой асфальтобетонного покрытия; 3-битумоцементогрунт с перлитом; 4-битумоцементогрунт с перлитом; 5-песок средней крупности; 6-супесь пылеватая

Многослойная конструкция, приводимая к трехслойной расчетной модели (см. п. 5.2), характеризуется следующими значениями параметров:

$$\lambda_{1,3} = \frac{0,25}{\frac{0,05}{0,9} + \frac{0,05}{0,9} + \frac{0,15}{0,85}} = 0,87 \text{ ккал/м}\cdot\text{ч}\cdot\text{град};$$

$$c_{1,3} = 0,4 \text{ ккал/кг}\cdot\text{град}; \quad \rho_{1,3} = \frac{0,1 \cdot 2350 + 0,15 \cdot 2300}{0,25} = 2320 \text{ кг/м}^3;$$

$$S_1 = \sqrt{0,87 \cdot 0,4 \cdot 2320} \approx 28,4; \quad S_2 = \sqrt{0,4 \cdot 0,92 \cdot 1400} = 13,95;$$

$$S_3 = \sqrt{2,1 \cdot 0,22 \cdot 1850} = 30; \quad \frac{S_1}{S_2} = 2,13; \quad \frac{S_1}{S_3} = 0,95;$$

$$a_1 = \frac{0,87}{0,4 \cdot 2320} = 0,94 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2/\text{ч}; \quad a_2 = 0,895 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2/\text{ч};$$

$$\sqrt{\frac{\omega}{2a_1}} = \sqrt{\frac{0,96 \cdot 10^{-3}}{0,64 \cdot 10^{-3}}} = 0,617; \quad \sqrt{\frac{\omega}{2a_2}} = \sqrt{\frac{0,96 \cdot 10^{-3}}{0,895 \cdot 10^{-3}}} = 0,635.$$

По приложению 1 находят, что расчетные параметры годовой закономерности изменения температуры поверхности покрытия для района Москвы равны:

$$t_{н\text{ ср}} = 11,12^\circ\text{C} \quad \text{и} \quad \lambda_n = 22,70^\circ\text{C}.$$

По формуле (5.1) определяют допускаемую глубину промерзания среды под теплоизоляцией $[Z_{ip}]$. Для этого предварительно по "Инструкции" ВСН 46-72 устанавливают, что для асфальтобетонным покрытием величина пучения не должна превышать 4 см, т.е. $t_{гон} = 4$ см. Затем по формуле (5.2) находят, что коэффициент пучения для пылеватой супеси $K_{пуч} = \frac{1,86 \cdot 4,0}{95} = 0,078$.

Величины параметров B и α_0 приняты по ВСН 46-72.

Наконец, по формуле (5.1) получают

$$[Z_{ip}] = \frac{t_{гон}}{K_{пуч}} = \frac{4,0}{0,078} = 51 \text{ см};$$

допускаемая глубина промерзания среды под теплоизоляцией (с учетом слоя песка) равна

$$[z] = [z_{ip}] + 22 = 51 + 22 = 73 \text{ см.}$$

По формуле (5.3), учитывающей фазовые превращения воды, определяют допускаемое значение произведения средневзвешенной отрицательной температуры на нижней границе теплоизолирующего слоя и продолжительности промерзания среды под ним \mathcal{T} :

$$[t\mathcal{T}] = \frac{0,73^2 \cdot 80000(0,14-0,0) \cdot 1,95}{2 \cdot 2,1} = 2670 \text{ градусо-часов.}$$

Здесь в формулу (5.3) подставлены значения параметров для песка средней крупности, так как он находится непосредственно под теплоизоляцией.

По графику рис.5.2 при известном значении

$$\frac{[t\mathcal{T}]}{t_{n.c.p.}} = \frac{2670}{11,12} = 240 \text{ находят, что } \frac{|t|}{t_{n.c.p.}} = \frac{|t|}{11,12} = 0,2.$$

откуда $t_1 = -2,23^\circ\text{C}$, а $[t_1 + t_{зам}] = -[t] = -2,23^\circ\text{C}$, так как песок замерзает при 0°C (см.п.5.8).

По формуле (5.5) определяют допускаемую амплитуду годового колебания температуры на нижней границе теплоизолирующего слоя:

$$[A(h + \delta)] = [t] + t_{n.c.p.} = 2,23 + 11,12 = 13,35^\circ\text{C}.$$

Для того чтобы промерзание среды под теплоизоляцией не превысило 73 см, в том числе 51 см в грунте земляного полотна, необходимо соблюдать следующее соотношение амплитуд:

$$\frac{[A(h + \delta)]}{A_n} = \frac{13,35}{22,7} = 0,588.$$

При отношении амплитуд 0,588 и $\frac{S_1}{S_2} = 2,13$, а так же $h\sqrt{\frac{\omega}{2a_1}} = 0,25 \cdot 0,617 = 0,154$ находят по номограмме рис.5.3 $\Delta_1 = \delta_{0,8}\sqrt{\frac{\omega}{2a_2}} = 0,145$, а по номограмме рис.5.4 при $\Delta_1 = 0,145$ устанавливают, что $\Delta_2 = \delta_{0,95}\sqrt{\frac{\omega}{2a_2}} = 0,195$ или $\delta_{0,95} = \frac{0,195}{0,635} = 0,31$ х) м =

*31 см.

С учетом влияния теплового потока от грунтовых вод (см.п.5.10) толщину теплоизолирующего слоя из битумоцементогрунта с перлитом принимают равной $31 \cdot 0,8 \approx 25$ см.

3. Оценивают морозоустойчивость конструкции (см. рисунок) в соответствии с требованиями ВСН 46-72 и с учетом п.5.12 настоящих "Методических рекомендаций".

Предварительно выполняют следующие расчеты. Устанавливают эквивалентную глубину промерзания конструкции от поверхности покрытия по формуле (5.8):

$$Z_3 = 0,1 \cdot \sqrt{\frac{1,2}{0,9}} + 0,15 \sqrt{\frac{1,2}{0,85}} + 0,25 \sqrt{\frac{1,2}{0,4}} + 0,22 \sqrt{\frac{1,2}{1,6}} +$$

$$+ 0,51 \approx 1,39 \text{ м.}$$

Уточняют расчетную толщину слоев из стабильных материалов включая битумоцементогрунт с перлитом, с учетом теплофизических эквивалентов $Z_{1,3} = 1,39 - 0,51 = 0,88$ м.

По формулам (5.9) и (5.10) определяют расчетное значение климатического показателя

$$\alpha_0' = \frac{[Z]^2 \cdot 24}{2T} = \frac{73^2 \cdot 24}{2 \cdot 1625} = 39,5 \text{ см}^2/\text{сутки},$$

х) Индекс 0,95 при δ обозначает что толщина теплоизолирующего слоя найдена для $\frac{S_1}{S_2} = 0,95$.

$$\text{где } \mathcal{E} = \left\{ \pi - 2 \arcsin \frac{t_{\text{н ср}}}{[H(h+\delta)]} \right\} \frac{8760}{2\pi} =$$

$$= \left\{ \pi - 2 \arcsin \frac{11,12}{13,35} \right\} \frac{8760}{2\pi} = 1625 \text{ ч.}$$

С учетом этих предварительных расчетов по номограмме рис.2.4 ВСН 46-72 при $\frac{E_2}{H} = \frac{139}{160} = 0,87$, $\frac{Z_{1,2}}{Z_2} = \frac{88}{139} = 0,64$ находят, что $\frac{\rho_{\text{луч}} \cdot \alpha_0}{\theta Z_2} = \frac{\rho_{\text{луч}} 39,5}{4 \cdot 139} = 0,27$,

откуда $\rho_{\text{луч}} = \frac{0,27 \cdot 4 \cdot 139}{39,5} = 3,8 < \rho_{\text{доп}} \approx 4 \text{ см.}$

Следовательно, необходимая морозоустойчивость конструкции обеспечивается.

4. Оценивают прочность конструкции (см. рисунок), так как величина $\rho_{\text{луч}} \approx 4 \text{ см}$ соответствует норме по ВСН 46-72, то согласно п.6.3 расчетную влажность грунта принимают также по этой "Инструкции".

Для пылеватой супеси, при 3-м типе местности (по условиям увлажнения) во II дорожно-климатической зоне, расчетное значение влажности с учетом пригрузки от вышележащих стабильных материалов равно $0,85 W_r$ (см. приложение 2 ВСН 46-72).

Для оценки прочности намеченной конструкции (см. рисунок) принимают следующие расчетные значения деформационных и прочностных характеристик:

а) модуль упругости верхнего слоя асфальтобетона при $+10^\circ\text{C}$ - 15000 кгс/см^2 , а нижнего - 10000 кгс/см^2 , сопротивление растяжению при изгибе асфальтобетона (нижнего слоя) при $N = 500 \text{ авт/сутки}$ $R_u = 12 \cdot 1 = 12 \text{ кгс/см}^2$ (см. приложение 3 ВСН 46-72);

б) модуль упругости битумоцементного материала - 8000 кгс/см^2 ;

в) модуль упругости битумоцементогрунта с перля-

Характеристика и результаты расчета на прочность конструкции
(см. рисунок)

Материал слоя	E , кгс/см ²	h , см	$\frac{h}{l}$	Общий модуль упругости на поверхности слоев $E_{обш}$ кгс/см ²	Активное напряжение сдвига в грунте кгс/см ²	Напряжение растяжения, кгс/см ²	Коэффициент прочности		
							прогиб	сдвиг	изгиб
Асфальтобетон верхнего слоя	15000	5	0,15	$E_{обш} = 2175$	-	-	1,03	-	-
Асфальтобетон нижнего слоя	10000	5	0,15	$E_{обш}^I = 1950$	-	12,0	-	-	1,0
Битумоминеральная смесь	8000	15	0,46	$E_{обш}^{II} = 1680$	-	-	-	-	-
Битумоцементогрунт с перлитом	2000	25	0,76	$E_{обш}^{III} = 900$	-	1,2	-	-	1,0
Песок средней крупности	1200	22	0,67	$E_{обш}^{IV} = 445$	-	-	-	-	-
Пылеватая супесь	210	-	-	-	0,051	-	-	0,99	-

том 2000 кгс/см^2 : сопротивление растяжению при изгибе $R_u = 2 \text{ кгс/см}^2$ (см.табл.6.1);

г) модуль упругости песка средней крупности 1200 кгс/см^2 ; параметры сдвига: $C = 0,05 \text{ кгс/см}^2$; $\psi_i = 40^\circ$ (приложение 2 ВСН 46-72);

д) расчетная влажность грунта земляного полотна (пылеватая супесь) $- 0,85 W_T$; при этой влажности и модуль упругости грунта $E = 210 \text{ кгс/см}^2$; $\psi = 11^\circ$; $C = 0,07 \text{ кгс/см}^2$ (см.табл.4 приложения 2 ВСН 46-72).

Требуемый общий модуль упругости конструкции при $N = 500$ авт/сутки равен 2100 кгс/см^2 .

Результаты послойного расчета конструкции (см. рисунок) на прочность по трем критериям ВСН 46 -72 приведены в таблице.

Как видно из этой таблицы, запроектированная дорожная конструкция отвечает требованиям ВСН 46-72 по прочности и морозоустойчивости.

ЛИТЕРАТУРА

1. Методические рекомендации по проектированию и устройству теплоизолирующих слоев на пучиноопасных участках автомобильных дорог. Союздорнии. М., 1977.

2. Методические рекомендации по осушению земляного полотна и оснований дорожных одежд в районах избыточного увлажнения и сезонного промерзания грунтов. Союздорнии. М., 1974.