

Система стандартов безопасности труда

**ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ**Предельно допустимые значения напряжений  
прикосновения и токов**ГОСТ**

Occupational safety standards system.

**12.1.038—82**Electric safety. Maximum permissible values of pick-up  
voltages and currents

ОКСТУ 0012

*срок действия с 01.07.83 до 01.07.93 (2/93)*

Срок действия с 01.07.83  
до 01.07.93

Настоящий стандарт устанавливает предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека, предназначенные для проектирования способов и средств защиты людей, при взаимодействии их с электроустановками производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока частотой 50 и 400 Гц.

Термины, используемые в стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**1. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ**

1.1. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов установлены для путей тока от одной руки к другой и от руки к ногам.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 1

Род тока	U, В	I, мА
	не более	
Переменный, 50 Гц	2,0	0,3
Переменный, 400 Гц	3,0	0,4
Постоянный	8,0	1,0

Примечания:

1. Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности воздействия не более 10 мин в сутки и установлены, исходя из реакции ощущения.

2. Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в условиях высоких температур (выше 25 °С) и влажности (относительная влажность более 75 %), должны быть уменьшены в три раза.

1.3. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолированной нейтралью не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

1.4. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения при аварийном режиме производственных электроустановок с частотой тока 50 Гц, напряжением выше 1000 В, с глухим заземлением нейтрали не должны превышать значений, указанных в табл. 3.

1.5. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме бытовых электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц не должны превышать значений, указанных в табл. 4.

Таблица 2

Предельно допустимые значения, не более, при продолжительности воздействия тока  $t_e$ , с

Род тока	Нормируемая величина	Предельно допустимые значения, не более, при продолжительности воздействия тока $t_e$ , с										Ср. 1,0	
		0,01— 0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9		1,0
Переменный 50 Гц	$U, В$ $I, мА$	550	340	160	135	120	105	95	85	75	70	60	20
		650	400	190	160	140	125	105	90	75	65	50	6
Переменный 400 Гц	$U, В$ $I, мА$	650	500	500	330	250	200	170	140	130	110	100	36
													8
Постоянный	$U, В$ $I, мА$	650	500	400	350	300	250	240	230	220	210	200	40
													15
Выпрямленный двухполупериодный	$U_{англ}, В$ $I_{англ}, мА$	650	500	400	300	270	230	220	210	200	190	180	—
Выпрямленный однопериодный	$U_{англ}, В$ $I_{англ}, мА$	650	500	400	300	250	200	190	180	170	160	150	—

Примечание. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека при продолжительности воздействия более 1 с, приведенные в табл. 2, соответствуют отпускаящим (переменным) и неболесым (постоянным) токам.

Таблица 3

Продолжительность воздействия $t$ , с	Предельно допустимое значение напряжения прикосновения $U$ , в
До 0,1	500
0,2	400
0,5	200
0,7	130
1,0	100
Св. 1,0 до 5,0	65

Таблица 4

Продолжительность воздействия $t$ , с	Нормируемая величина		Продолжительность воздействия $t$ , с	Нормируемая величина	
	$U$ , в	$I$ , мА		$U$ , в	$I$ , мА
От 0,01 до 0,08	220	220	0,6	40	40
0,1	200	200	0,7	35	35
0,2	100	100	0,8	30	30
0,3	70	70	0,9	27	27
0,4	55	55	1,0	25	25
0,5	50	50	Св. 1,0	12	2

Примечание. Значения напряжений прикосновения и токов установлены для людей с массой тела от 15 кг.

### 1.3—1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.6. Защиту человека от воздействия напряжений прикосновения и токов обеспечивают конструкция электроустановок, технические способы и средства защиты, организационные и технические мероприятия по ГОСТ 12.1.019—79.

## 2. КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ

2.1. Для контроля предельно допустимых значений напряжений прикосновения и токов измеряют напряжения и токи в местах, где может произойти замыкание электрической цепи через тело человека. Класс точности измерительных приборов не ниже 2,5.

2.2. При измерении токов и напряжений прикосновения сопротивление тела человека в электрической цепи при частоте 50 Гц должно моделироваться резистором сопротивления:

для табл. 1 — 6,7 кОм;


для табл. 2 при времени воздействия

до 0,5 с — 0,85 кОм;

более 0,5 с — сопротивлением, имеющим зависимость от напряжения согласно чертежа;

для табл. 3 — 1 кОм;  
 для табл. 4 при времени воздействия  
 до 1 с — 1 кОм;  
 более 1 с — 6 кОм.

Отклонение от указанных значений допускается в пределах  $\pm 10\%$ .

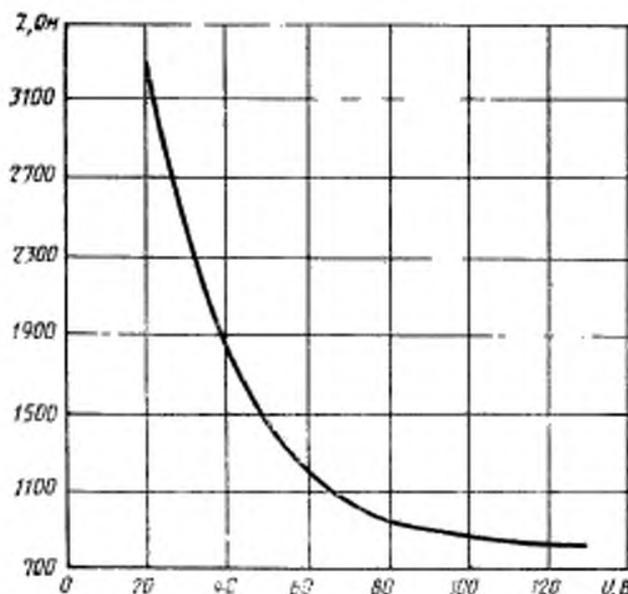

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. При измерении напряжений прикосновения и токов сопротивления растеканию тока с ног человека должно моделироваться с помощью квадратной металлической пластины размером  $25 \times 25$  см, которая располагается на поверхности земли (пола) в местах возможного нахождения человека. Нагрузка на металлическую пластину должна создаваться массой не менее 50 кг.

2.4. При измерении напряжений прикосновения и токов в электроустановках должны быть установлены режимы и условия, создающие наибольшие значения напряжений прикосновения и токов, воздействующих на организм человека.

ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин	Пояснение
<p>Напряженне прикоснове- ния Аварийный режим элек- троустановки</p>	<p>По ГОСТ 12.1.009—76</p> <p>Работа неисправной электроустановки при которой могут возникнуть опасные ситуации, приводящие к электротравмированию людей, взаимодействующих с электроустановкой</p> <p>Электроустановки, используемые в жилых, коммунальных и общественных зданиях всех типов, например, в кинотеатрах, кино, клубах, школах, детских садах, магазинах, больницах и т. п., с которыми могут взаимодействовать как взрослые, так и дети</p>
<p>Бытовые электроустанов- ки</p>	<p>Электроустановки, используемые в жилых, коммунальных и общественных зданиях всех типов, например, в кинотеатрах, кино, клубах, школах, детских садах, магазинах, больницах и т. п., с которыми могут взаимодействовать как взрослые, так и дети</p>
<p>Отпускающий ток</p>	<p>Электрический ток, не вызывающий при прохождении через тело человека непреодолимых судорожных сокращений мышц руки, в которой зажат проводник</p>

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов

## ИСПОЛНИТЕЛИ

А. С. Дальнов (руководитель темы); Г. П. Саверский;  
Н. Л. Неведомский; И. Н. Дорожкин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.82 № 2987.

3. Периодичность проверки 5 лет.

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которое дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12.1.019—79	1,6

5. Переиздание (ноябрь 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС № 4—88)

6. Проверен в 1987 г. Срок действия продлен до 01.07.93 (Постановление Госстандарта СССР от 24.12.87 № 4878)