

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

**ГОСТ 30804.4.11—2013**  
(IEC 61000-4-11:2004)  
**[ГОСТ Р 51317.4.11—2007**  
**(МЭК 61000-4-11:2004)]**

---

**Совместимость технических средств  
электромагнитная**

**УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОВАЛАМ,  
КРАТКОВРЕМЕННЫМ ПРЕРЫВАНИЯМ  
И ИЗМЕНЕНИЯМ НАПРЯЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ**

**Требования и методы испытаний**

(IEC 61000-4-11:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11:  
Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions  
and voltage variations immunity tests, MOD)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2020

## Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом «Научно-испытательный центр «САМТЭС» и Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 марта 2013 г. № 55-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 г. № 404-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30804.4.11—2013 (IEC 61000-4-11:2004) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 61000-4-11:2004 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-11. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к провалам напряжения, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения» [«Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests», MOD] путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей, ссылок), которые выделены в тексте курсивом.

Международный стандарт IEC 61000-4-11:2004 разработан Подкомитетом 77А «Низкочастотные электромагнитные явления» Технического комитета МЭК ТК 77 «Электромагнитная совместимость». IEC 61000-4-11:2004 (второе издание) отменяет и заменяет первое издание стандарта IEC 61000-4-11:1994 и Изменение № 1 к первому изданию (2000 г.).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Сведения о соответствии ссылочного межгосударственного стандарта международному стандарту приведены в дополнительном приложении ДА.

Стандарт разработан на основе применения ГОСТ Р 51317.4.11—2007 (МЭК 61000-4-11:2004)<sup>1)</sup>

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2020 г.

<sup>1)</sup> Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 г. № 404-ст ГОСТ Р 51317.4.11—2007 (МЭК 61000-4-11:2004) отменен с 1 января 2014 г.

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

© IEC, 2004 — Все права сохраняются  
© Стандартиформ, оформление, 2014, 2020



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины и определения	2
4 Общие положения	3
5 Уровни испытательных напряжений	3
5.1 Провалы и кратковременные прерывания напряжения электропитания	3
5.2 Изменения напряжения электропитания	5
6 Испытательное оборудование	6
6.1 Испытательный генератор	6
6.2 Источник электропитания	8
7 Испытательная установка	8
8 Методы испытаний	9
8.1 Условия испытаний в испытательной лаборатории	9
8.2 Проведение испытаний	9
9 Оценка результатов испытаний	10
10 Протокол испытаний	11
Приложение А (обязательное) Пояснения к схеме испытаний	12
Приложение В (справочное) Классы электромагнитной обстановки	14
Приложение С (справочное) Испытательное оборудование	15
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочного межгосударственного стандарта международному стандарту	17
Библиография	18

**Введение к IEC 61000-4-11:2004**

Стандарты серии IEC 61000 публикуются отдельными частями в соответствии со следующей структурой:

- Часть 1. Основы: общее рассмотрение (введение, фундаментальные принципы), определения, терминология;
- Часть 2. Электромагнитная обстановка: описание электромагнитной обстановки, классификация электромагнитной обстановки, уровни электромагнитной совместимости;
- Часть 3. Нормы: нормы помехозащиты, нормы помехоустойчивости (в случаях, если они не являются предметом рассмотрения техническими комитетами, разрабатывающими стандарты на продукцию);
- Часть 4. Методы испытаний и измерений: методы измерений, методы испытаний;
- Часть 5. Руководства по установке и помехоподавлению: руководства по установке, руководства по помехоподавлению;
- Часть 6. Общие стандарты;
- Часть 9. Разное.

Каждая часть подразделяется на разделы, которые могут быть опубликованы как международные стандарты либо как технические условия или технические отчеты. Некоторые из указанных разделов опубликованы. Другие будут опубликованы с указанием номера части, за которым следует дефис, а затем номер раздела (например, 61000-6-1).

В текст стандарта IEC 61000-4-11:2004 внесены изменения по отношению к стандарту IEC 61000-4-11:1994. Для различных классов электромагнитной обстановки добавлены рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности испытаний. Установлены методы испытаний для трехфазных систем.

Настоящий стандарт является частью 4-11 серии стандартов IEC 61000.

Совместимость технических средств электромагнитная

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОВАЛАМ, КРАТКОВРЕМЕННЫМ ПРЕРЫВАНИЯМ  
И ИЗМЕНЕНИЯМ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Требования и методы испытаний

Electromagnetic compatibility of technical equipment.  
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity.  
Requirements and test methods

Дата введения — 2014—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний электротехнических, электронных и *радиоэлектронных*<sup>1)</sup> изделий и оборудования (далее — технические средства), подключаемых к низковольтным (напряжением не выше 1000 В) электрическим сетям переменного тока, на устойчивость к воздействию провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания, а также рекомендуемые уровни испытательных напряжений при проведении испытаний на помехоустойчивость (далее — уровни испытательных напряжений).

Требования настоящего стандарта применяют для технических средств (ТС) с номинальным потребляемым током не более 16 А в одной фазе, подключаемых к электрическим сетям переменного тока частотой 50 Гц.

Настоящий стандарт не распространяется на ТС, подключаемые к электрическим сетям переменного тока частотой 400 Гц.

Цель настоящего стандарта заключается в установлении общих правил оценки помехоустойчивости ТС при воздействии провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания.

Примечание — Методы испытаний на устойчивость к колебаниям напряжения электропитания установлены в [1].

Согласованный метод испытаний, установленный в настоящем стандарте, позволяет оценить устойчивость ТС к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. В соответствии с [2] настоящий стандарт представляет собой основополагающий стандарт в области электромагнитной совместимости, предназначенный для применения техническими комитетами, разрабатывающими стандарты на продукцию. Технические комитеты, разрабатывающие стандарты на продукцию, несут ответственность за обоснование необходимости применения требований настоящего стандарта помехоустойчивости для ТС конкретного вида, а также за выбор соответствующих уровней испытательных напряжений.

<sup>1)</sup> Радиоэлектронные изделия и оборудование выделены из состава электронных изделий и оборудования в целях соблюдения принятой терминологии.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт. Для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированной — последнее издание (включая все изменения).

ГОСТ 30372/ГОСТ Р 50397—92<sup>1)</sup> *Совместимость технических средств электромагнитная.*

*Термины и определения*

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации ([www.eurasia.org](http://www.eurasia.org)) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ГОСТ 30372, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 устойчивость (к электромагнитной помехе), помехоустойчивость** [immunity (to a disturbance)]: Способность ТС функционировать без ухудшения качества при наличии электромагнитной помехи.

**3.2 провал напряжения (voltage dip)**: Резкое понижение напряжения в определенной точке системы электроснабжения ниже заданного порогового значения с последующим возвращением к исходному значению через короткий промежуток времени.

Примечания

1 Обычно провал напряжения связывают с появлением и окончанием короткого замыкания или иного экстремального увеличения тока в системе электроснабжения или в установках, подключенных к ней.

2 Провал напряжения представляет собой двумерную электромагнитную помеху, интенсивность которой определяется как напряжением, так и длительностью.

**3.3 кратковременное прерывание напряжения (short interruption)**: Резкое понижение напряжения во всех фазах в определенной точке системы электроснабжения ниже заданного для прерываний напряжения порогового значения с последующим возвращением к исходному значению через короткий промежуток времени.

Примечание — Кратковременные прерывания напряжения обычно связаны с процессами коммутации, вызванными появлением и окончанием коротких замыканий в системе электроснабжения или установках, подключенных к ней.

**3.4 остаточное напряжение (при провале и прерывании напряжения)** [residual voltage (of voltage dip)]: Минимальное среднеквадратичное значение напряжения, зарегистрированное во время провала или кратковременного прерывания напряжения.

Примечание — Значение остаточного напряжения может быть выражено в вольтах, а также в процентах или долях опорного напряжения.

**3.5 нарушение функционирования (malfunction)**: Прекращение выполнения ТС установленных функций или выполнение несвойственной функции.

**3.6 калибровка (calibration)**: Метод подтверждения соответствия измерительной аппаратуры установленным к ней требованиям

Примечание — Для целей настоящего стандарта термин «калибровка» применяется к испытательному генератору.

<sup>1)</sup> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50397—2011 (МЭК 60050-161:1990).

**3.7 верификация (verification):** Совокупность операций, проводимых при проверке системы испытательного оборудования (например, испытательного генератора и соединительных кабелей) для демонстрации функционирования испытательной системы в соответствии с требованиями, установленными в разделе 6.

**Примечания**

1 Методы, применяемые при верификации, могут отличаться от методов калибровки.

2 Процедура верификации по 6.1.2 рассматривается как способ обеспечения правильного функционирования испытательного генератора и других составляющих испытательной установки, при котором на испытуемое ТС (далее — ИТС) подается испытательный сигнал установленной формы.

## 4 Общие положения

ТС могут подвергаться воздействию провалов напряжения, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания.

Провалы и кратковременные прерывания напряжения возникают из-за неисправностей в электрических сетях, вызываемых прежде всего короткими замыканиями (см. [3]), неисправностей в электрических установках, а также из-за внезапного резкого изменения нагрузки. В определенных случаях могут возникать два или более последовательных провала или прерывания напряжения.

Изменения напряжения вызываются изменениями нагрузок в сети электропитания.

Эти явления случайны по своей природе и могут быть лишь кратко описаны в целях имитации в лаборатории отклонений от номинального напряжения электропитания и длительности этих отклонений.

Установленные в настоящем стандарте испытания различного вида предназначены для имитации воздействия внезапных изменений напряжения электропитания на ТС. Такие испытания следует проводить только в определенных и оправданных случаях в соответствии с требованиями к ТС конкретного вида или с решением технических комитетов, разрабатывающих стандарты на ТС.

Задачами технических комитетов, разрабатывающих стандарты на ТС, являются установление, какие из явлений, рассматриваемых в настоящем стандарте, соответствуют условиям применения ТС конкретного вида, а также решение вопроса о применимости испытаний.

## 5 Уровни испытательных напряжений

В настоящем стандарте в качестве основы для определения уровней испытательных напряжений используется номинальное напряжение электропитания ТС  $U_T$ .

Для ТС с допустимым изменением номинального напряжения электропитания применяют следующие требования:

- если допустимое изменение напряжения электропитания не превышает 20 % нижнего значения напряжения, то любое значение напряжения в указанных пределах может быть принято в качестве основы для определения уровней испытательных напряжений  $U_T$ ;
- в остальных случаях испытания проводят для верхнего и нижнего допустимых значений напряжения электропитания.

Рекомендации по выбору уровней испытательных напряжений и длительностей провалов и прерываний напряжения приведены в [3].

### 5.1 Провалы и кратковременные прерывания напряжения электропитания

Изменения напряжения между значением  $U_T$  и установленным пониженным значением испытательного напряжения должны быть резкими. Провал и кратковременное прерывание напряжения могут начинаться и заканчиваться при любой фазе напряжения электропитания.

Применяются следующие уровни испытательных напряжений, %  $U_T$ : 0 %, 40 %, 70 % и 80 %, что соответствует провалам с остаточным напряжением 0 %, 40 %, 70 % и 80 %.

Рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности провалов напряжения указаны в таблице 1. Примеры провалов напряжения приведены на рисунках 1а) и 1б).

Рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности кратковременных прерываний напряжения указаны в таблице 2. Пример кратковременного прерывания напряжения приведен на рисунке 2.

Рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности провалов и прерываний напряжения, указанные в таблицах 1 и 2, учитывают информацию, приведенную в [3].

Испытательные напряжения, указанные в таблице 1, обеспечивают проведение достаточно жестких испытаний на помехоустойчивость и соответствуют многим реальным провалам напряжения электропитания, но не гарантируют устойчивости ТС ко всем провалам напряжения электропитания. Испытания большей жесткости, например при воздействии провалов напряжения  $0\% U_T$  длительностью 1 с и сбалансированных трехфазных провалов напряжения, могут рассматриваться техническими комитетами по стандартизации.

Требования к времени нарастания напряжения  $t_r$  и спада напряжения  $t_f$  при внезапном изменении напряжения электропитания установлены в таблице 4.

Уровни и длительности провалов и кратковременных прерываний напряжения электропитания при испытаниях на помехоустойчивость должны указываться в технических документах на конкретное ТС.

Уровень испытательного напряжения  $0\% U_T$  соответствует полному прерыванию напряжения электропитания. На практике уровень испытательного напряжения от 0 до 20 % номинального напряжения электропитания может рассматриваться как полное прерывание.

Необходимо проводить испытания ТС на устойчивость к провалам напряжения малой длительности (см. таблицу 1), в частности провалам напряжения длительностью 0,5 периода, чтобы убедиться в том, что качество функционирования ТС соответствует установленному критерию.

При определении критериев качества функционирования ТС, содержащих сетевые трансформаторы, при воздействии провалов и прерываний напряжения электропитания длительностью 0,5 периода технические комитеты по стандартизации должны обращать особое внимание на эффекты, которые могут возникнуть при повышенном пусковом токе. Пусковой ток таких ТС может в 10—40 раз превышать номинальное значение тока из-за насыщения сердечника трансформатора после провала напряжения.

Таблица 1 — Рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности провалов напряжения электропитания

Класс электромагнитной обстановки <sup>1)</sup>	Уровни испытательных напряжений и длительности провалов напряжения				
1	Устанавливают в каждом конкретном случае в соответствии с техническими документами на ТС				
2	0 % $U_T$ в течение 0,5 периода	0 % $U_T$ в течение 1 периода	70 % $U_T$ в течение 25 периодов		
3	0 % $U_T$ в течение 0,5 периода	0 % $U_T$ в течение 1 периода	40 % $U_T$ в течение 10 периодов	70 % $U_T$ в течение 25 периодов	80 % $U_T$ в течение 250 периодов
X	2)	2)	2)	2)	2)
<sup>1)</sup> Классы электромагнитной обстановки 1, 2 и 3 — по [4, приложение В] (см. также приложение В к настоящему стандарту). <sup>2)</sup> Для класса X уровни испытательных напряжений и длительности провалов напряжения должны быть установлены техническими комитетами, разрабатывающими стандарты на ТС конкретного вида. При этом для ТС, подключаемых к общественным распределительным электрическим сетям низкого напряжения, уровни испытательных напряжений и длительности провалов напряжения не должны быть менее установленных в настоящей таблице для класса 2.					


Таблица 2 — Рекомендуемые уровни испытательных напряжений и длительности кратковременных прерываний напряжения электропитания

Класс электромагнитной обстановки <sup>1)</sup>	Уровни испытательных напряжений и длительности кратковременных прерываний напряжения
1	Устанавливают в каждом конкретном случае в соответствии с техническими документами на ТС
2	0 % $U_T$ в течение 250 периодов
3	0 % $U_T$ в течение 250 периодов
X	2)


Окончание таблицы 2

1) Классы электромагнитной обстановки 1, 2 и 3 — по [4, приложение В] (см. также приложение В к настоящему стандарту).

2) Для класса X уровни испытательных напряжений и длительности кратковременных прерываний напряжения должны быть установлены техническими комитетами, разрабатывающими стандарты на ТС конкретного вида. При этом для ТС, подключаемых к общественным распределительным электрическим сетям низкого напряжения, уровни испытательных напряжений и длительности провалов напряжения не должны быть менее установленных в настоящей таблице для класса 2.

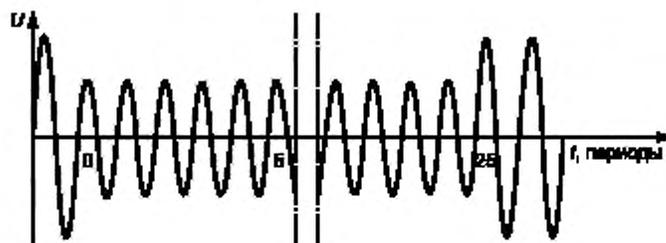

а) Форма провала напряжения при понижении напряжения до 70 %  $U_T$  в течение 25 периодов при переходе через нуль

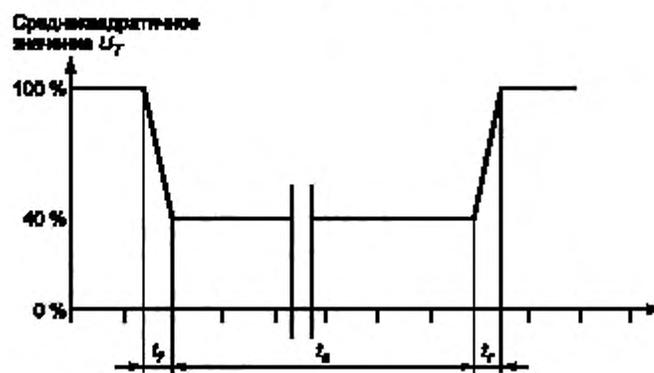

$t_p$  — время нарастания напряжения,  $t_r$  — время понижения напряжения;  
 $t_s$  — время выдержки на пониженном напряжении

б) Изменение среднеквадратичного значения напряжения (понижение напряжения до 40 %  $U_T$ )

Рисунок 1 — Примеры провалов напряжения электропитания

## 5.2 Изменения напряжения электропитания

Испытания ТС на устойчивость к изменениям напряжения электропитания рассматривают в качестве дополнительных по отношению к испытаниям при воздействии провалов и кратковременных изменений напряжения. При испытаниях осуществляют изменения напряжения электропитания относительно номинального напряжения  $U_T$ .

Примечание — Изменение напряжения происходит за короткий промежуток времени и может возникнуть из-за изменения нагрузки в системах электроснабжения.


Предпочтительное время изменений напряжения и время, в течение которого пониженное напряжение должно быть выдержано при испытаниях, приведены в таблице 3. Скорость изменения должна быть постоянной, однако напряжение может быть ступенчатым. Ступени должны располагаться от нулевого пересечения и не должны превышать 10 %  $U_T$ . Ступени менее 1 %  $U_T$  рассматриваются как случай постоянной скорости изменения напряжения.

Таблица 3 — Временные характеристики изменений напряжения электропитания

Уровень испытательного напряжения	Понижение напряжения	Время выдержки при пониженном напряжении	Время нарастания напряжения
70 % $U_i$ <sup>1)</sup>	Резкое <sup>1)</sup>	1 период <sup>1)</sup>	25 периодов <sup>1)</sup>
2)	2)	2)	2)


1) Типичные характеристики изменения напряжения при пуске электродвигателя.  
2) Характеристики должны быть установлены техническими комитетами, разрабатывающими стандарты на ТС конкретного вида.

Изменения напряжения (среднеквадратичное значение) в зависимости от времени показаны на рисунке 3. В обоснованных случаях могут быть применены иные формы изменений напряжения в соответствии с решением технического комитета, разрабатывающего стандарты на ТС конкретного вида.

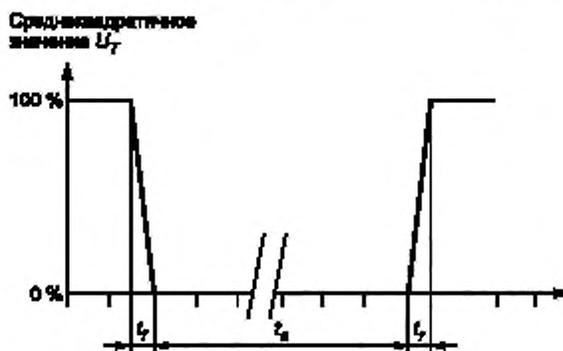

$t_r$  — время нарастания напряжения;  $t_p$  — время понижения напряжения;  $t_a$  — время выдержки на пониженном напряжении

Рисунок 2 — Кратковременное прерывание напряжения

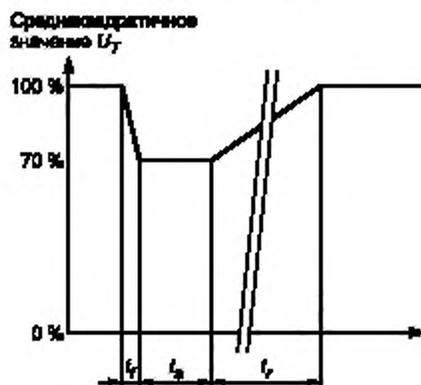

$t_r$  — время понижения напряжения;  $t_p$  — время нарастания напряжения;  $t_a$  — время выдержки на пониженном напряжении

Рисунок 3 — Изменение напряжения

## 6 Испытательное оборудование

### 6.1 Испытательный генератор

Ниже приведены характеристики, общие для испытательных генераторов (ИГ) провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания.

Примеры ИГ приведены в приложении С.

В конструкции ИГ должна быть предусмотрена возможность исключения эмиссии значительных электромагнитных помех, которые при инжектировании в сеть электропитания могли бы повлиять на результаты испытаний.

Допускается использование любого ИГ, создающего провалы напряжения с характеристиками (амплитуда и длительность), установленными настоящим стандартом, или с более жесткими характеристиками.

### 6.1.1 Характеристики и функционирование ИГ

Таблица 4 — Требования к ИГ

Характеристика ИГ	Требование
Выходное напряжение без нагрузки	В соответствии с таблицей 1, $\pm 5\%$ значения остаточного напряжения
Изменение напряжения на выходе ИГ при изменении нагрузки: - от 0 до 16 А (выходное напряжение $100\% U_T$ ); - от 0 до 20 А (выходное напряжение $80\% U_T$ ); - от 0 до 23 А (выходное напряжение $70\% U_T$ ); - от 0 до 40 А (выходное напряжение $40\% U_T$ )	Менее $5\% U_T$ То же То же То же
Нагрузочная способность по току	16 А (среднеквадратичное значение) в одной фазе при номинальном напряжении. ИГ должен выдерживать: - ток 20 А в течение 5 с при $80\%$ номинального напряжения; - ток 23 А в течение 3 с при $70\%$ номинального напряжения; - ток 40 А в течение 3 с при $40\%$ номинального напряжения. Требования к нагрузочной способности могут быть уменьшены с учетом значения установившегося номинального потребляемого тока испытуемого ТС (см. приложение А, раздел А.3)
Пиковое значение нагрузочного тока (не требуется для испытаний на устойчивость к изменениям напряжения электропитания)	Пиковое значение нагрузочного тока не должно быть ограничено ИГ. Однако максимальное пиковое значение тока ИГ не должно превышать 1000 А для напряжения сети электропитания от 250 до 600 В, 500 А — напряжения сети от 200 до 240 В и 250 А — напряжения сети от 100 до 120 В
Положительный и отрицательный выбросы напряжения на выходе ИГ при создании провалов и прерываний напряжения (сопротивление нагрузки 100 Ом)	Менее $5\% U_T$
Время нарастания $t_r$ и понижения напряжения $t_f$ на выходе ИГ (см. рисунки 1b) и 2) при создании провалов и прерываний напряжения (сопротивление нагрузки 100 Ом)	От 1 до 5 мкс
Фазовый сдвиг (при необходимости)	От $0^\circ$ до $360^\circ$
Погрешность установки фазы провалов и прерывания напряжения относительно фазы напряжения электропитания	Менее $\pm 10^\circ$
Контроль перехода напряжения ИГ через нуль	$\pm 10^\circ$

Выходное полное сопротивление ИГ должно быть преимущественно активным. Выходное полное сопротивление ИГ должно быть низким даже в течение ступенчатых изменений напряжения (например, менее  $0,4 + j 0,25$  Ом).

#### Примечания

1 Сопротивление нагрузки 100 Ом, применяемое при испытаниях генератора, не должно обладать дополнительной индуктивностью.

2 Параллельно нагрузке ИГ, который регенерирует энергию, может быть добавлен внешний резистор. Дополнительная нагрузка не должна оказывать влияние на результаты испытаний.

### 6.1.2 Верификация характеристик ИГ-провалов и кратковременных прерываний напряжения

Для обеспечения воспроизводимости результатов испытаний, полученных с применением различных ИГ, должна проводиться верификация характеристик ИГ. При верификации руководствуются приведенными ниже правилами.

Среднеквадратичные значения выходного напряжения ИГ, составляющие 100 %, 80 %, 70 % и 40 %  $U_T$ , должны соответствовать процентным значениям выбранного номинального напряжения (220, 230, 120 В и т. д.).

Отклонения среднеквадратичных значений выходного напряжения ИГ, составляющих 100 %, 80 %, 70 % и 40 %  $U_T$ , при измерении без нагрузки не должны превышать  $\pm 5$  % значения остаточного напряжения.

Зависимость напряжения на выходе ИГ от изменения нагрузки следует проверять при номинальном нагрузочном токе для каждого значения выходного напряжения. При этом отклонения не должны превышать 5 %  $U_T$  при выходном напряжении 100 %, 80 %, 70 % и 40 %  $U_T$ .

Для выходного напряжения 80 %  $U_T$  вышеприведенные требования должны проверяться только для длительности до 5 с. Для выходного напряжения 70 %  $U_T$  и 40 %  $U_T$  вышеприведенные требования должны проверяться только для длительности до 3 с.

Если необходимо проверить пиковый нагрузочный ток, ИГ переключают от 0 % до 100 % выходного напряжения при использовании нагрузки, состоящей из соответствующего выпрямителя с незаряженным конденсатором емкостью 1700 мкФ на стороне постоянного тока. Испытание проводят при фазовом угле 90° и 270°. Схема измерения характеристик нагрузочного тока ИГ приведена на рисунке А.1.

Если допускается применение ИГ со значением нагрузочного тока меньшим, чем установлено настоящим стандартом (например, менее 500 А при напряжении 220—240 В), прежде всего необходимо измерить пиковое значение потребляемого тока ИТС. При подаче электропитания от ИГ измеряемый пиковый потребляемый ток должен быть менее 70 % пикового нагрузочного тока ИГ, как указано в приложении А. Пиковый потребляемый ток ИТС должен быть измерен как при первоначальном включении, так и после пятисекундного выключения с использованием процедуры, описанной в приложении А, раздел А.3.

Коммутационные характеристики ИГ должны быть измерены при нагрузке 100 Ом с соответствующей рассеиваемой мощностью.

Примечание — Нагрузка сопротивлением 100 Ом, применяемая при испытаниях ИГ, не должна обладать дополнительной индуктивностью.

Время нарастания и уменьшения, а также положительный и отрицательный выбросы выходного напряжения ИГ должны быть определены при фазовых сдвигах 90° и 270° при переключениях напряжения от 0 %  $U_T$  до 100 %  $U_T$ , от 100 %  $U_T$  до 80 %  $U_T$ , от 100 %  $U_T$  до 70 %  $U_T$ , от 100 %  $U_T$  до 40 %  $U_T$  и от 100 %  $U_T$  до 0 %  $U_T$ .

Проверка фазовых сдвигов проводится от 0° до 360° для девяти значений фазового сдвига при переключении выходного напряжения ИГ от 0 %  $U_T$  до 100 %  $U_T$  и от 100 %  $U_T$  до 0 %  $U_T$ . Проверка также проводится для фазовых сдвигов 90° и 180° при переключении выходного напряжения ИГ от 100 %  $U_T$  до 80 %  $U_T$ , от 80 %  $U_T$  до 100 %  $U_T$ , от 100 %  $U_T$  до 70 %  $U_T$ , от 70 %  $U_T$  до 100 %  $U_T$ , а также от 100 %  $U_T$  до 40 %  $U_T$  и от 40 %  $U_T$  до 100 %  $U_T$ .

Рекомендуется проводить повторную калибровку ИГ через определенные периоды в соответствии с признанной системой обеспечения качества.

## 6.2 Источник электропитания

Частота испытательного напряжения должна находиться в пределах  $\pm 2$  % номинальной частоты сети электропитания.

## 7 Испытательная установка

Испытание должно проводиться с ИТС, подключенным к ИГ с помощью кабеля электропитания минимальной длины, установленной изготовителем ИТС. Если длина кабеля не установлена, применяйте возможно более короткий, подходящий для применения ИТС.

Испытательная установка для трех видов воздействий, приведенных в настоящем стандарте, должна обеспечивать:

- провалы напряжения электропитания;

- кратковременные прерывания напряжения электропитания;
- изменения напряжения электропитания от номинального до изменяемого напряжения (дополнительное испытание).

Примеры испытательных установок приведены в приложении С.

Схема генерации провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения с использованием генератора с внутренним переключением показана на рисунке С.1а). Схема с использованием генератора и усилителя мощности показана на рисунке С.1б).

Схема генерации провалов напряжения, кратковременных прерываний и изменений напряжения с использованием генератора и усилителя мощности для трехфазного оборудования приведена на рисунке С.2.

## 8 Методы испытаний

Испытания проводят в соответствии с планом испытаний, который должен отражать реальные условия применения ТС. Может потребоваться предварительный анализ для определения конфигурации ИТС, обеспечивающей воспроизведение реальных условий.

В протоколе испытаний должны быть указаны и описаны проведенные испытания.

Рекомендуется, чтобы в плане испытаний были отражены:

- обозначение ТС;
- сведения о возможных соединениях (разъемах, клеммах и т. д.) и соответствующих кабелях и периферийных устройствах;
- сведения о входном порте электропитания ТС;
- представительные режимы функционирования ТС при испытаниях;
- применяемые и установленные в технических документах на ТС критерии качества функционирования;
- описание испытательной установки.

При отсутствии источников сигналов, обеспечивающих функционирование ИТС, допускается заменять их имитаторами.

При проведении испытаний контролируют качество функционирования ИТС во время и после окончания подачи помех. Оборудование, используемое при проведении контроля, должно быть способно установить любые изменения режима и характеристик функционирования ТС. После завершения каждой группы испытаний следует проводить проверку функциональных характеристик ИТС.

### 8.1 Условия испытаний в испытательной лаборатории

#### 8.1.1 Климатические условия

Если иное не установлено техническим комитетом, ответственными за разработку стандартов на ТС, климатические условия при испытаниях должны соответствовать условиям, установленным изготовителями ИТС и испытательного оборудования.

Испытания не проводят, если уровень относительной влажности вызывает конденсацию влаги на ИТС или испытательном оборудовании.

#### 8.1.2 Электромагнитная обстановка

Электромагнитная обстановка в испытательной лаборатории должна быть такой, чтобы обеспечить правильное функционирование ИТС и отсутствие влияния на результаты испытаний.

*При испытаниях ТС, непосредственно подключаемых к низковольтным электрическим сетям общего назначения, применяют напряжение электропитания 220 В<sup>1)</sup>.*

### 8.2 Проведение испытаний

Во время проведения испытаний следует контролировать напряжение электропитания для его поддержания с точностью 2 %.

#### 8.2.1 Провалы и кратковременные прерывания напряжения

ИТС должно быть подвергнуто испытаниям при подаче для каждой выбранной комбинации испытательного напряжения и длительности трех провалов/прерываний напряжения с интервалами не менее 10 с (между каждым испытательным воздействием). Следует испытать каждую представленную на испытаниях конфигурацию ИТС.

<sup>1)</sup> В соответствии с номинальным напряжением низковольтных электрических сетей общего назначения.

Провалы напряжения электропитания должны происходить при переходе напряжения через нуль за исключением случаев, когда в стандартах на ТС конкретного вида установлен фазовый угол провала напряжения, выбираемый из ряда: 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° в каждой фазе.

Для кратковременных прерываний напряжения техническим комитетом, разрабатывающим стандарты на ТС, должен быть установлен фазовый угол, обеспечивающий наибольшую восприимчивость ТС к воздействию прерывания напряжения. Если данный фазовый угол не установлен, рекомендуется использовать угол 0° для одной из фаз.

Испытания однофазных систем на устойчивость к провалам напряжения проводят по 5.1. При этом проводят одну серию испытаний.


Испытания трехфазных систем на устойчивость к кратковременным прерываниям напряжения проводят по 5.1 в трех фазах одновременно.

Испытания трехфазных систем с нейтральным проводом на устойчивость к провалам напряжения проводят для каждого напряжения «фаза — нейтраль» и «фаза — фаза» по отдельности по 5.1. Всего проводят шесть различных серий испытаний [см. рисунок 4б)].

Испытания трехфазных систем без нейтрального провода на устойчивость к провалам напряжения проводят для каждого напряжения «фаза — фаза» по отдельности по 5.1. Всего проводят три различных серии испытаний [см. рисунок 4б)].

**Примечание** — Для трехфазных систем во время провала напряжения «фаза — фаза» могут произойти изменения одного или двух других напряжений.

Для ИТС, имеющих более одного сетевого кабеля, каждый кабель испытывают отдельно.

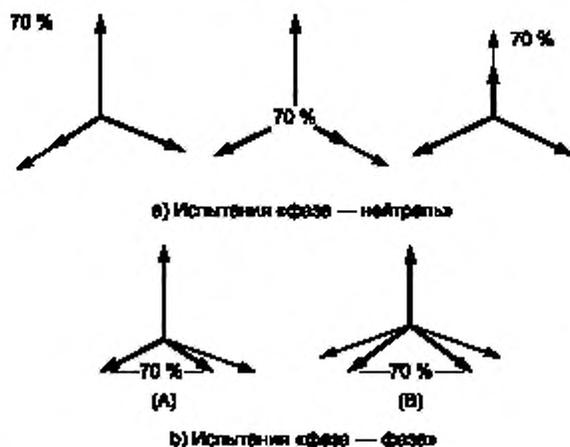

**Примечания**

- 1 Испытания «фаза — нейтраль» проводят в каждой фазе по отдельности.
- 2 Испытания «фаза — фаза» проводят в каждой паре фаз по отдельности.
- 3 Варианты (А) и (В) представляют провал напряжения 70 %  $U_T$ . Рекомендуется вариант (А), но также допускается (В).

Рисунок 4 — Испытания «фаза — нейтраль» и «фаза — фаза» при воздействии провалов напряжения электропитания на трехфазные системы

### 8.2.2 Изменения напряжения (дополнительное требование)

ИТС испытывают на каждом установленном уровне испытательного напряжения три раза с интервалом 10 с для типовой конфигурации ИТС.

## 9 Оценка результатов испытаний

Результаты испытаний должны быть классифицированы исходя из прекращения выполнения функций или ухудшения качества функционирования ИТС в сравнении с установленным уровнем функционирования, определенным изготовителем ТС или заказчиком испытаний или согласованным между изготовителем и пользователем ТС.

Рекомендуется следующая классификация критериев качества функционирования ТС при испытаниях на помехоустойчивость:

- А — нормальное функционирование ТС в соответствии с требованиями, установленными изготовителем, заказчиком испытаний или пользователем;
- В — временное прекращение выполнения функции или ухудшение качества функционирования ТС, которые исчезают после прекращения помехи и не требуют вмешательства оператора для восстановления работоспособности;
- С — временное прекращение выполнения функции или ухудшение качества функционирования ТС, восстановление которых требует вмешательства оператора;
- D — прекращение выполнения функции или ухудшение качества функционирования ТС, которые не могут быть восстановлены из-за повреждения ТС (компонентов) или программного обеспечения или потери данных.

В документах изготовителя могут быть указаны нарушения функционирования ТС при воздействии помех, которые рассматриваются как незначительные и допустимые.

Настоящая классификация может быть использована в качестве руководства при установлении критериев качества функционирования ТС при испытаниях на устойчивость к воздействию провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания техническими комитетами по стандартизации, ответственными за разработку общих стандартов, стандартов на группы ТС и ТС конкретного вида, а также в качестве основы для соглашений между изготовителями и пользователями, касающихся критериев качества функционирования (например, в случаях отсутствия соответствующих общих стандартов, стандартов на группы ТС или ТС конкретного вида).

**Примечание** — Критерии качества функционирования могут быть различными для испытаний при воздействии провалов и кратковременных прерываний напряжения, а также изменений напряжения, если проведение дополнительных испытаний данного вида является необходимым.

## 10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать в себя всю информацию, необходимую для воспроизведения испытаний.

В частности, в протоколе указывают:

- пункты, перечисленные в плане испытаний в соответствии с разделом 8;
- идентификацию ИТС и любого связанного с ним оборудования, например марку изготовителя, тип ТС, серийный номер;
- идентификацию средств испытаний, например фабричное клеймо, тип продукции, серийный номер;
- специальные условия, в которых проводилось испытание, например применение экранированной камеры;
- специфические условия, необходимые для проведения испытаний;
- уровень функционирования, определенный изготовителем, заказчиком или пользователем;
- критерий качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость, установленный в общих стандартах, стандартах на группы ТС и ТС конкретного вида;
- любые изменения функционирования ИТС, наблюдаемые во время или после воздействия электромагнитной помехи, и длительность этих изменений;
- заключение о соответствии или несоответствии ИТС требованиям устойчивости к электромагнитной помехе (на основе критерия качества функционирования, установленного в общих стандартах, стандартах на группы ТС и ТС конкретного вида или согласованного изготовителем и пользователем);
- любые специальные условия эксплуатации, например относящиеся к длинам или типам кабелей, экранированию или заземлению, или условиям функционирования ТС, необходимые для обеспечения соответствия ТС требованиям устойчивости к электромагнитной помехе.

**Приложение А**  
**(обязательное)**

**Пояснения к схеме испытаний**

**А.1 Пиковое значение нагрузочного тока ИГ**

Пример схемы для измерения пикового значения изменения нагрузочного тока ИГ приведен на рисунке А.1. Использование выпрямительного моста делает необязательным изменение полярности выпрямителя для испытаний при фазовом угле  $270^\circ$  по сравнению с углом  $90^\circ$ . Выпрямитель должен выдерживать ток, по крайней мере вдвое больший пикового значения нагрузочного тока ИГ, чтобы обеспечить соответствующий запас надежности функционирования.

Электrolитический конденсатор 1700 мкФ должен иметь допуск  $\pm 20\%$ . Желательно, чтобы он имел значение напряжения на 15 % — 20 % выше пикового значения номинального напряжения в питающих проводах, т. е. 400 В для питания 220—240 В. Он также должен выдерживать ток, превышающий по крайней мере вдвое пиковое значение тока ИГ, с тем чтобы обеспечить необходимую надежность функционирования. Конденсатор должен иметь по возможности низкое эквивалентное последовательное сопротивление как на частоте 100 Гц, так и 20 кГц, не превышающее на обеих частотах 0,1 Ом.

Поскольку испытание должно быть проведено с разряженным конденсатором 1700 мкФ, следует параллельно ему подсоединить резистор, причем интервал времени между испытаниями должен в несколько раз превышать постоянную времени ( $RC$ ). С резистором сопротивлением 10 000 Ом постоянная времени  $RC$  должна быть 17 с, так что между испытаниями следует использовать интервал от 1,5 до 2 мин. Когда желательны более короткие интервалы времени, следует применять низкоомные резисторы, например сопротивлением 100 Ом.

Токосъемник должен выдерживать полный пиковый ток ИГ в течение одной четверти периода без насыщения. Испытания следует проводить посредством переключения выхода ИГ от 0 %  $U_T$  до 100 %  $U_T$  при фазовых углах  $90^\circ$  и  $270^\circ$ , с тем чтобы обеспечить измерение пикового значения нагрузочного тока для обеих полярностей.

**А.2 Характеристики токосъемника для определения пиковых значений тока**

Выходное напряжение при нагрузке 50 Ом — не менее 0,01 В/1 А;

пиковое значение тока — не менее 1000 А;

погрешность измерения пикового значения тока —  $\pm 10\%$  (длительность импульса 3 мс);

среднеквадратичное значение тока — не менее 50 А;

максимальное значение  $I \cdot T$  — не менее 10 А · с;

время нарастания/спада — не более 500 нс;

граница полосы пропускания на уровне 3 дБ — не более 10 Гц;

входное сопротивление — не более 0,001 Ом.

**А.3 Требования к пиковому значению потребляемого тока ИТС**

Когда пиковое значение нагрузочного тока ИГ соответствует установленному в настоящем стандарте значению (например, 500 А при 220—240 В), нет необходимости измерять пиковое значение потребляемого тока ИТС.

ИГ с меньшим пиковым значением нагрузочного тока допускается применять при испытаниях, если пиковое значение потребляемого тока ИТС меньше, чем пиковое значение нагрузочного тока ИГ. Схема, приведенная на рисунке А.2, показывает пример измерения пикового значения потребляемого тока ИТС.

В схеме используется тот же самый токосъемник, что и в схеме, приведенной на рисунке А.1.

Проводят четыре испытания с измерением пикового значения потребляемого тока ИТС:


а) электропитание выключено в течение не менее 5 мин; после включения электропитания измеряют пиковое значение тока при фазовом угле  $90^\circ$ ;

б) повторяют испытание по перечислению а) при фазовом угле  $270^\circ$ ;

с) электропитание включено в течение не менее 1 мин; выключают его на 5 с; после повторного включения электропитания измеряют пиковое значение тока при фазовом угле  $90^\circ$ ;


д) повторяют испытание по перечислению с) при фазовом угле  $270^\circ$ .

ИГ с уменьшенным пиковым значением нагрузочного тока может быть использован, если при испытании конкретного ИТС его измеренное пиковое значение потребляемого тока не превышает 70 % пикового значения нагрузочного тока используемого ИГ.

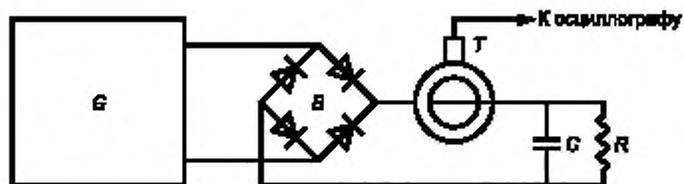

$G$  — ИГ прерываний напряжения с переключением при  $90^\circ$  и  $270^\circ$ ;  $T$  — токосъемник;  $B$  — выпрямительный мост;  
 $R$  — резистор сопротивлением не более  $10\,000\ \text{Ом}$  и не менее  $100\ \text{Ом}$ ;  $C$  — электролитический конденсатор емкостью  $1700\ \text{мкФ} \pm 20\%$

Рисунок А.1 — Схема измерения пикового значения нагрузочного тока ИГ кратковременных прерываний напряжения

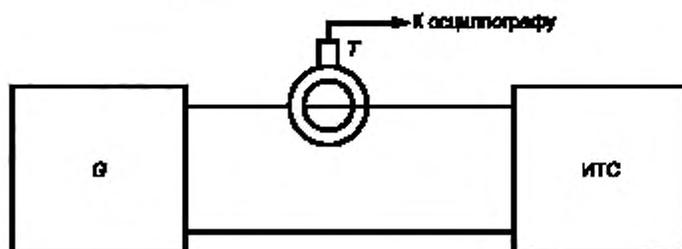

$G$  — ИГ прерываний напряжения;  $T$  — токосъемник

Рисунок А.2 — Схема измерения пикового значения потребляемого тока ИТС

**Приложение В**  
**(справочное)****Классы электромагнитной обстановки**

В соответствии с [4] определены следующие классы электромагнитной обстановки:

- класс 1

Данный класс применяется к электромагнитной обстановке в защищенных системах электроснабжения и характеризуется уровнями электромагнитной совместимости более низкими, чем уровни электромагнитной совместимости в системах электроснабжения общего назначения. Класс 1 электромагнитной обстановки соответствует применению ТС, восприимчивых к помехам в питающей сети, например контрольно-измерительного лабораторного оборудования, отдельных средств управления технологическими процессами и защиты, средств вычислительной техники некоторых видов и т. д.

**Примечание** — Класс 1 электромагнитной обстановки обычно соответствует применению ТС, которые требуют защиты от помех с помощью систем бесперебойного питания (СБП), фильтров или устройств подавления сетевых помех;

- класс 2

Данный класс обычно применяется к электромагнитной обстановке в точках общего присоединения и точках внутреннего присоединения для промышленных условий эксплуатации ТС. Уровни электромагнитной совместимости данного класса идентичны уровням для систем электроснабжения общего назначения. Поэтому ТС, предназначенные для подключения к электрическим сетям общего назначения, могут применяться в условиях данного класса промышленной электромагнитной обстановки;

- класс 3

Данный класс электромагнитной обстановки применяется только к точкам внутреннего присоединения в промышленных условиях эксплуатации ТС. Класс 3 электромагнитной обстановки имеет более высокие уровни электромагнитной совместимости, чем уровни для класса 2 в отношении электромагнитных помех некоторых видов. Электромагнитная обстановка должна быть отнесена к классу 3 в случае, если имеет место любое из следующих условий:

- питание большей части нагрузки осуществляется через преобразователи,
- используется электросварочное оборудование,
- имеют место частые пуски электродвигателей большой мощности,
- имеют место резкие изменения нагрузок в электрических сетях.

**Примечания**

1 При функционировании некоторых образцов промышленного оборудования, например дуговых печей и мощных преобразователей с питанием от отдельного фидера, часто создаются помехи, превышающие уровни, соответствующие классу 3 (жесткая электромагнитная обстановка). В таких специальных случаях уровни электромагнитной совместимости должны быть согласованы.

2 Класс электромагнитной обстановки для новых промышленных предприятий или модернизации существующих не может быть определен заранее и должен учитывать характеристики применяемых ТС и технологических процессов.

Приложение С  
(справочное)

Испытательное оборудование


С.1 Примеры ИГ и испытательных установок

Примеры схем для имитации сетевого электропитания представлены на рисунках С.1а) и С.1б). Для того чтобы проверить функционирование ИТС в определенных условиях, прерывания и изменения напряжения создаются с использованием двух трансформаторов с регулируемым выходным напряжением.

Провалы и прерывания напряжения имитируют попеременной коммутацией переключателей 1 и 2. Эти переключатели никогда не замыкаются в одно и то же время; при этом допускается нахождение двух переключателей в открытом состоянии не более 100 мкс. Должна быть предусмотрена возможность включать и отключать переключатели при разных значениях фазового угла. Современные полупроводниковые приборы соответствуют этим требованиям, тогда как тиристоры и триаксы, используемые ранее, могут открываться только во время перехода напряжения через нуль.

Выходное напряжение регулируемых трансформаторов может изменяться вручную или автоматически с помощью электродвигателя. Допускается также использование регулируемого автотрансформатора.


Вместо регулируемых трансформаторов и переключателей могут использоваться генераторы гармонических сигналов и усилители мощности (см. рисунок С.1б)). Данная схема позволяет также проводить испытания ТС при изменении частоты и гармонического состава напряжения электропитания.

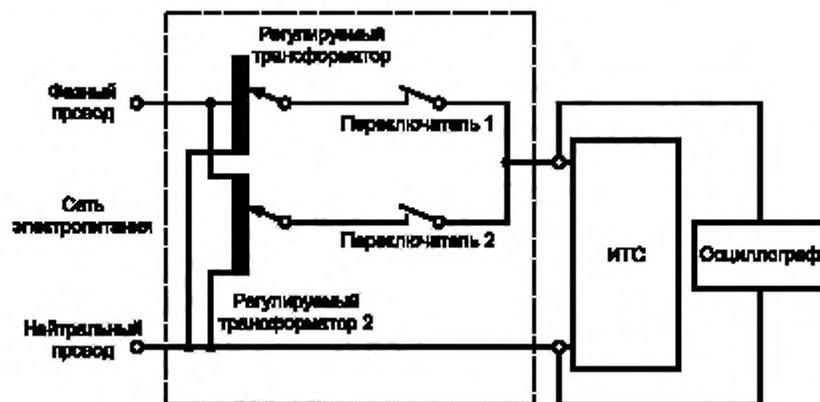


Переключатели 1, 2 коммутируются попеременно

а) Схема испытаний с использованием регулируемых трансформаторов и переключателей

Рисунок С.1, лист 1 — Схемы установок для испытаний при воздействии провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания

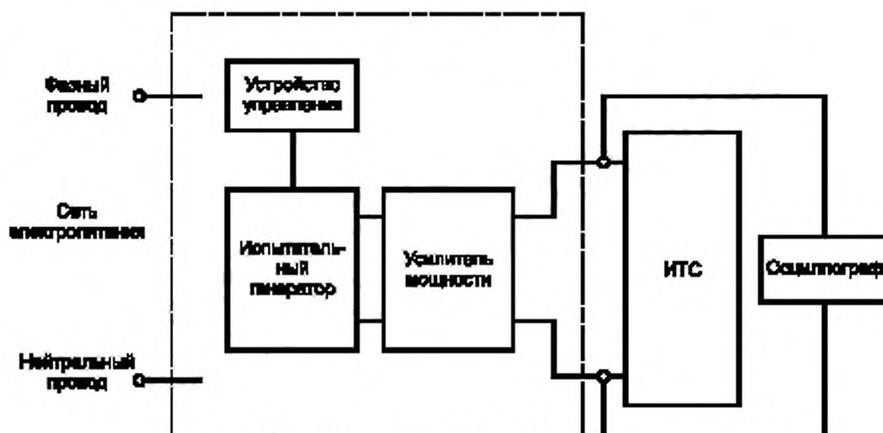

в) Схема испытаний с использованием усилителя мощности

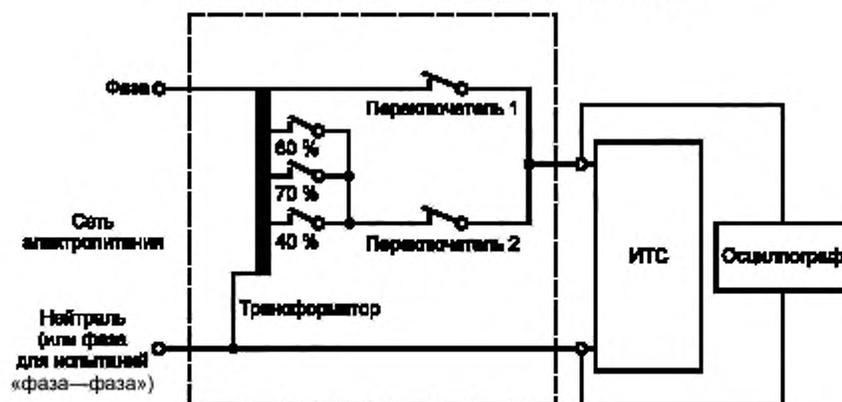

Переключатели 1, 2 коммутируются попеременно

в) Схема испытаний с использованием трансформатора с отводами и переключателей

Рисунок С.1, лист 2

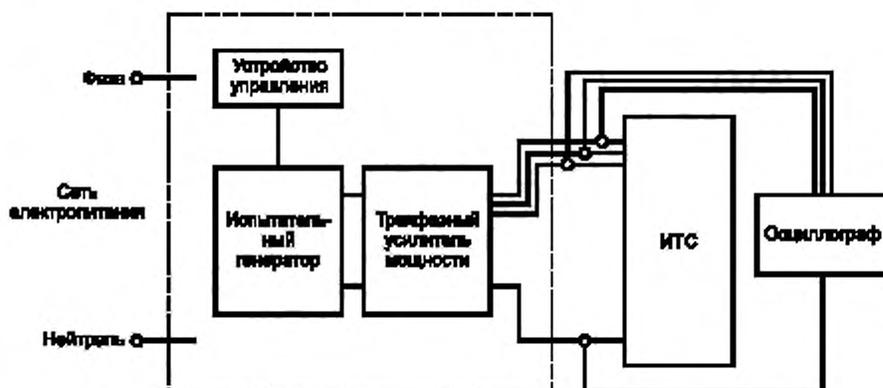


Рисунок С.2 — Схема установки для испытаний трехфазных систем при воздействии провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электроснабжения

**Приложение ДА**  
**(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочного межгосударственного стандарта  
международному стандарту**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование международного стандарта
ГОСТ 30372/ГОСТ Р 50397—92	MOD	IEC 60050-161:1990 «Международный электротехнический словарь. Глава 161. Электромагнитная совместимость»
<p>Примечание — В настоящем стандарте использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - MOD — модифицированный стандарт.</p>		

## Библиография

- [1] IEC 61000-4-14:1999 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-14. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к колебаниям напряжения
- [2] IEC Guide 107:1998<sup>1)</sup> Электромагнитная совместимость. Руководство по разработке публикаций МЭК в области электромагнитной совместимости
- [3] IEC 61000-2-8:2002 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 2-8. Электромагнитная обстановка. Провалы и кратковременные прерывания напряжения в общественных системах электроснабжения с учетом статистической обработки результатов измерений
- [4] IEC 61000-2-2:2002 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 2-2. Электромагнитная обстановка. Уровни совместимости для низкочастотных кондуктивных электромагнитных помех и сигналов в общественных низковольтных системах энергоснабжения

<sup>1)</sup> Заменен на IEC Guide 107:2014.

УДК 621.396/.397.001.4:006.354

МКС 33.100.20

Ключевые слова: электромагнитная совместимость; технические средства; низковольтные распределительные электрические сети; устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания; требования; испытательное оборудование; методы испытаний

Редактор переиздания *Д.А. Кожемяк*  
 Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*  
 Корректор *Е.И. Рычкова*  
 Компьютерная верстка *Г.В. Струковой*

Сдано в набор 01.06.2020. Подписано в печать 25.06.2020. Формат 60 × 84<sup>1/8</sup>. Гарнитура Ариал.  
 Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,30.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.  
[www.jurisizdat.ru](http://www.jurisizdat.ru) [y-book@mail.ru](mailto:y-book@mail.ru)

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
 для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)