
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
ISO 3190—
2025

**УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
РЕВОЛЬВЕРНЫХ И ОДНОШПИНДЕЛЬНЫХ
КООРДИНАТНО-СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ШПИНДЕЛЕМ**

Проверка точности

(ISO 3190:1975, IDT)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2026

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 070 «Станки»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 ноября 2025 г. № 191-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узбекское агентство по техническому регулированию

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 декабря 2025 г. № 1661-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 3190—2025 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 мая 2026 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 3190:1975 «Условия испытаний револьверных и одношпиндельных координатно-сверлильных станков с вертикальным шпинделем. Проверка точности» («Test condition for turret and spindle co-ordinate drilling machines with vertical spindle — Testing of the accuracy», IDT).

Международный стандарт ISO 3190:1975 разработан подкомитетом SC 2 «Условия испытаний металлорежущих станков» Технического комитета по стандартизации TC 39 «Станки» Международной организации по стандартизации (ISO).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Дополнительные сноски в тексте стандарта, выделенные курсивом, приведены для пояснения текста оригинала.

Следует иметь в виду, что некоторые элементы данного стандарта могут быть объектом патентных прав. ISO не несет ответственности за идентификацию какого-либо одного или всех таких патентных прав

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети интернет-сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 1975

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2026



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Международная организация по стандартизации (ISO) представляет собой объединение национальных организаций по стандартизации (комитеты — члены ISO). Разработка международных стандартов осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый комитет-член может принимать участие в работе любого технического комитета по интересующему вопросу. Правительственные и неправительственные организации, связанные с ISO, также могут участвовать в этой работе.

Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, перед утверждением их Советом ISO в качестве международных стандартов направляются на рассмотрение всем комитетам-членам.

Международный стандарт ISO 3190 разработан Техническим комитетом ISO/TC 39 «Станки» и в ноябре 1973 г. разослан на рассмотрение комитетам-членам.

Стандарт одобрили следующие комитеты-члены:

Австралия	Венгрия	Швеция
Австрия	Индия	Швейцария
Бельгия	Италия	Таиланд
Болгария	Япония	Турция
Чехословакия	Новая Зеландия	Великобритания
Египет	Румыния	США
Франция	Южная Африка	СССР
Германия	Испания	Югославия

Голосов против принятия ISO 3190 от членов технического комитета не поступало.

**УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ РЕВОЛЬВЕРНЫХ И ОДНОШПИНДЕЛЬНЫХ
КООРДИНАТНО-СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ШПИНДЕЛЕМ****Проверка точности**

Test conditions for turret and single spindle co-ordinate drilling machines with vertical spindle. Testing of the accuracy

Дата введения — 2026—05—01

1 Область применения

Настоящий стандарт совместно с ISO/R 230 определяет методики проверки значений геометрической точности и отклонений оси шпинделя револьверных и одношпиндельных координатно-сверлильных станков с вертикальным шпинделем и соответствующие допустимые отклонения.

В настоящем стандарте рассматриваются только вопросы проверки точности станка. Настоящий стандарт не применяется ни к испытаниям при работе станка (вибрации, ненормальные шумы, скачкообразные движения компонентов станка и т. д.), ни к характеристикам станка (скорости, подачи и т. д.), которые проверяют до начала испытания точности.

Поскольку имеется большое разнообразие конфигураций данных станков, наиболее распространенными являются следующие:

- станок коробчатого типа с изменяемой высотой стола;
- станок коробчатого типа с фиксированной высотой стола;
- порталный станок.

Испытания на геометрическую точность, приведенные в настоящем стандарте, выбирают в соответствии с особенностями конструкции рассматриваемого типа станка.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

ISO/R 230, Machine tool test code (Нормы и правила испытаний металлорежущих станков)¹⁾

ISO 3686, Test conditions for turret and single spindle co-ordinate drilling and boring machines with table of fixed height with vertical spindle — Testing of the accuracy (Условия испытания револьверных и одношпиндельных координатно-сверлильных и расточных станков со столом постоянной высоты и с вертикальным шпинделем. Проверка точности)²⁾

3 Общие положения

В настоящем стандарте все линейные размеры, отклонения и соответствующие допуски выражаются в миллиметрах и дюймах.

¹⁾ Заменен на ISO 230-1:2012. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

²⁾ Заменен на ISO 3686-1:2000 и ISO 3686-2:2000. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

При применении настоящего стандарта следует руководствоваться требованиями ISO/R 230, особенно при монтаже станка перед испытанием, прогревании шпиндельного и других движущихся компонентов, описании методов измерения и рекомендуемой точности испытательного оборудования.

Последовательность испытаний, представленная в настоящем стандарте, не определяет практический порядок проведения испытаний. Для упрощения установки и настройки средств измерений допускается проводить испытания в любой последовательности, удобной для исполнителя.

При проведении приемочных испытаний станка не всегда необходимо или возможно проводить все испытания, описанные в настоящем стандарте. Заказчик по соглашению с поставщиком/изготовителем проводит те испытания, которые относятся к интересующим его компонентам и/или характеристикам станка. Данные испытания должны быть четко определены при заказе станка.

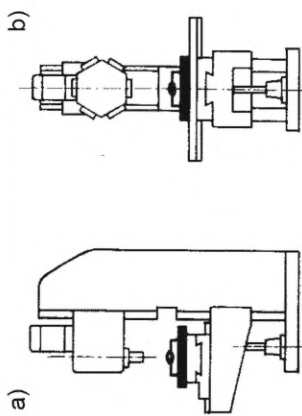
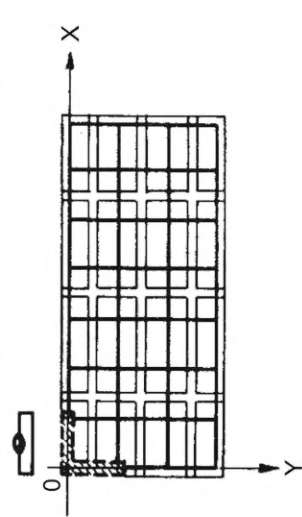
Для сверлильных станков с револьверной головкой предусматривается обязательное проведение всех испытаний на геометрическую точность, связанных с вращением шпинделя, то есть тесты G7, G8, G9 и G12 следует проводить для каждого шпинделя.

При установлении допуска для диапазона измерения, отличного от приведенного в настоящем стандарте (см. ISO/R 230, 2.311)¹⁾, необходимо учитывать, что минимальное значение допуска равно 0,01 мм (0,0004 дюйма).

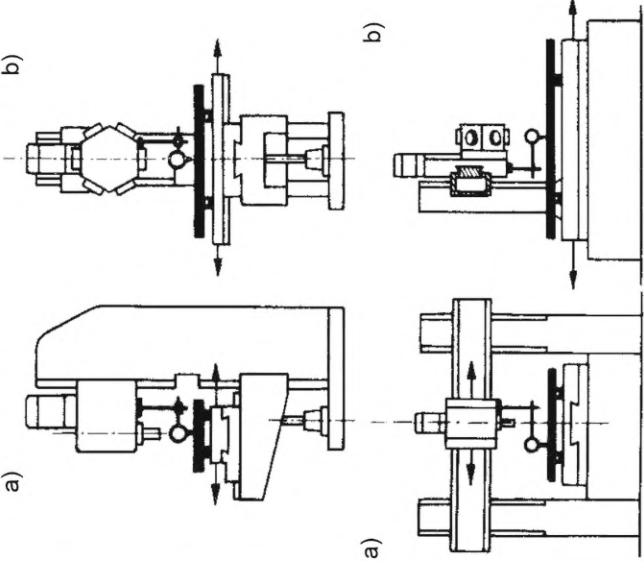
¹⁾ См. ISO 230-1:2012, 4.1.

4 Условия испытаний и допустимые отклонения

4.1 Методика проверки геометрической точности


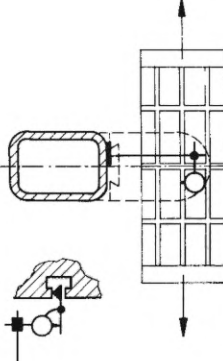
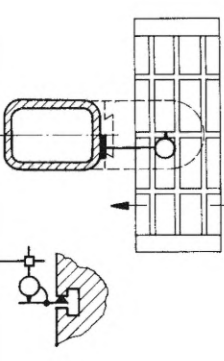
Но- мер	Чертеж	Объект измерения	Допустимое отклонение		Средства измерений	Замечания и ссылки на ISO/R 230
			мм	дюйм		
G0		Выравнивание станка: а) в плоскости симметрии станка; б) в плоскости, перпендикулярной плоскости симметрии станка и соосно с осью шпинделя	0,03/300	0,0012/12	Уровень и поверочная линейка	Пункты 5.212.21 ¹⁾ и 3.11
G1		A — стол Проверка плоскостности поверхности стола	0,05 до 1000 Для каждого 1000 увеличение длины сверх: 1000 добавить к предыдущему соответствующему допуску: 0,01 Максимально допустимое отклонение: 0,08	0,002 до 40 40 40 0,0004 0,0032	Прецизионный уровень или поверочная линейка и плоскостная контрольная мера длины	Пункты 5.322 и 5.323 ²⁾

¹⁾ См. ISO 230-1:2012, 6.1.2 и 12.1.3.2.
²⁾ См. ISO 230-1:2012, 12.2.3 и 12.2.4.

Но- мер	Чертеж	Объект измерения	Допустимое отклонение		Средства измерений	Замечания и ссылки на ISO/R 230
			мм	дюйм		
G2		Проверка парал- лельности по- верхности стола к: а) поперечному движению стола или поперечному движению шпин- дельной головки; б) продольному движению стола	0,025	0,001	Поверочная ли- нейка и инди- катор часового типа	Пункт 5.422.21 ¹⁾ Щуп индикатора дол- жен быть размещен около оси шпинделя. Измерение возможно проводить поперочной линейкой, расположен- ной параллельно по- верхности стола. Если длина стола бо- лее 1000 мм (40 дюй- мов), осмотр возможно осуществлять путем последовательных пе- ремещений линейки. Если шпиндель воз- можно зафиксировать, индикатор возможно установить на нем. Если шпиндель нельзя зафиксировать, то ин- дикатор должен быть установлен на непод- вижной части станка. Шпиндельная головка и консоль или стойка за- блокирована: а) стол зафиксирован; б) поперечные салазки зафиксированы
			на любой длине измерения из: 300 Максимально допустимое от- клонение: 0,05 0,002	12		

¹⁾ См. ISO 230-1:2012, 12.3.2.5.1.

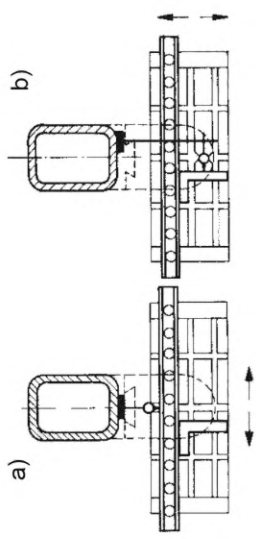
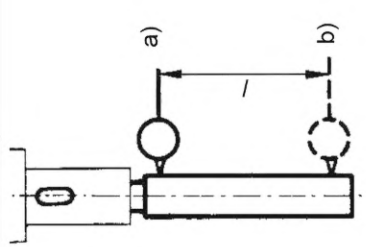
Продолжение

Но- мер	Чертеж	Объект измерения	Допустимое отклонение		Средства измерений	Замечания и ссылки на ISO/R 230
			мм	дюйм		
G3		Проверка прямолинейности средней продольной или базового Т-образного паза стола	0,025	0,001	Поверочная линейка, индикатор часового типа или плоскопараллельная контрольная мера длины и блок	Пункты 5.212, 5.212.1, 5.212.3 или 5.232 ¹⁾ Линейка может быть помещена непосредственно на столе
G4		Проверка параллельности среднего или базового продольного Т-образного паза стола к его продольному перемещению	0,03	0,0012	Индикатор часового типа	Пункт 5.422.21 ²⁾ Поперечные салазки и консоль фиксируют
G5		Проверка параллельности среднего поперечного и/или базового Т-образного паза стола поперечному перемещению стола	0,025	0,001	Индикатор часового типа	Пункт 5.422.2 ¹⁾ Консоль фиксируют. Стол фиксируют в центральном положении

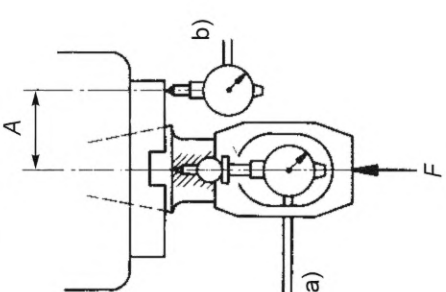
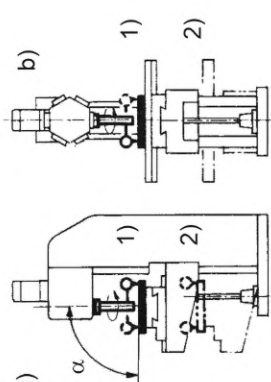
1) См. ISO 230-1:2012, 12.1.2.

2) См. ISO 230-1:2012, 12.3.2.5.1.

Продолжение

Но- мер	Чертеж	Объект измерения	Допустимое отклонение		Средства измерений	Замечания и ссылки на ISO/R 230
			мм	дюйм		
G6		Проверка перпендикулярности продольного перемещения стола к его поперечному перемещению или к перемещению шпиндельной головки на стойке	0,035/500	0,0014/20	Поверочная линейка, индикатор часового типа и угольник	Пункт 5.522.4 ¹⁾ Консоль зафиксирована. а) Линейку устанавливают параллельно продольному перемещению стола; затем угольник помещают против линейки. Стол блокируют в центральном положении. б) Затем проверяют поперечное перемещение стола или шпиндельной головки на стойке
G7		В — шпиндель Измерение биения конического отверстия шпинделя: а) у торца шпинделя; б) на расстоянии $l = 300$ мм (12 дюймов) от торца	а) 0,01 б) 0,02	а) 0,0004 б) 0,0008	Индикатор часового типа и поверочная оправка	Пункт 5.612.3 ²⁾ Если станок с револьверной головкой, то испытание проводят на всех шпинделях

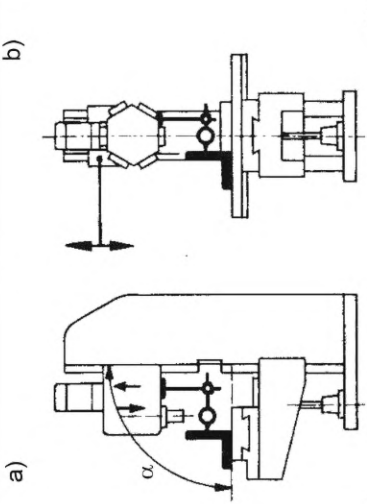
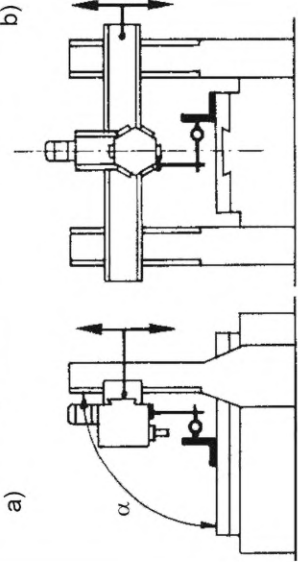
1) См. ISO 230-1:2012, 10.3.2.
2) См. ISO 230-1:2012, 12.5.3.

Но- мер	Чертеж	Объект измерения	Допустимое отклонение		Средства измерений	Замечания и ссылки на ISO/R 230
			мм	дюйм		
G8		а) Измерение периодического осевого биения; б) измерение кривизны лицевой поверхности торца шпинделя (включая периодическое осевое биение)	а) 0,01	а) 0,0004	Индикатор часового типа	а) Пункт 5.622.1 и 5.622.2¹⁾ Для испытаний а) и б) необходимо приложить силу F, указанную изготовителем, нажатием в направлении корпуса. б) Пункт 5.632** Расстояние А до индикатора часового типа б) от оси шпинделя должно быть настолько большим, насколько это возможно. Испытание повторяют на всех шпинделях, если станок с револьверной головкой
			б) 0,02	б) 0,0008		
G9		Проверка перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и прямолинейности вертикальных направляющих скольжения стола: а) в вертикальной плоскости симметрии станка; б) в плоскости, перпендикулярной к вертикальной плоскости симметрии станка	А — одношпиндельный станок а) 0,02/300* с $\alpha \leq 90^\circ$ б) 0,02/300 В — станок с револьверной головкой а) 0,025/300* с $\alpha \leq 90^\circ$ б) 0,025/300*	а) 0,0008/12* с $\alpha \leq 90^\circ$ б) 0,0008/12 а) 0,001/12* с $\alpha \leq 90^\circ$ б) 0,001/12	Индикатор часового типа, поверочная линейка и поверочная оправка	Пункты 5.512.1 и 5.512.42²⁾ Для станков, имеющих стол регулируемой высоты, испытание проводят в первую очередь со столом в верхнем положении 1), а затем в нижнем положении 2). Шпиндельную головку, стол, поперечные салазки, консоль или стойку фиксируют. Испытание повторяют на всех шпинделях, если станок с револьверной головкой. * Расстояние между двумя точками касания

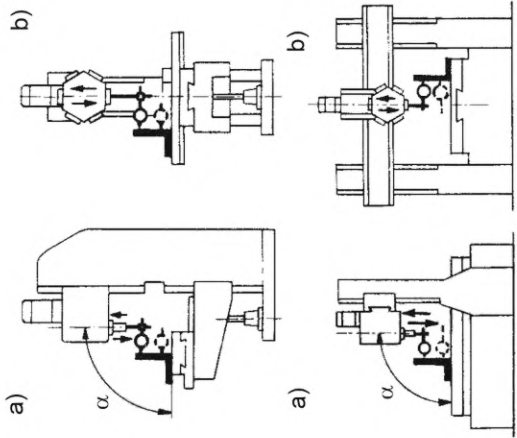
1) См. ISO 230-1:2012, 9.1 или ISO 230-1:2012, 12.5.

2) См. ISO 230-1:2012, 12.4.1 и 12.4.8.

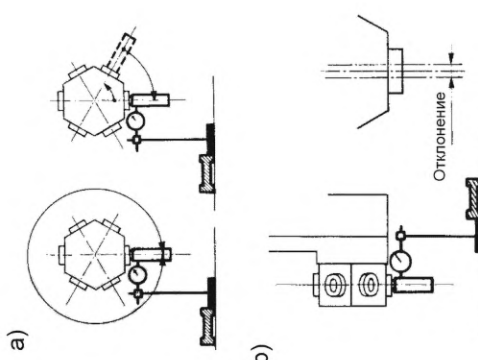
∞ Продолжение

Но- мер	Чертеж	Объект измерения	Допустимое отклонение		Средства измерений	Замечания и ссылки на ISO/R 230
			мм	дюйм		
G10		С — шпиндельная головка Проверка перпендикулярности поверхности стола к вертикальной оси перемещения шпиндельной головки или стоек на колонне: а) в вертикальной плоскости симметрии станка; б) в плоскости, перпендикулярной к вертикальной плоскости симметрии станка	а) 0,025/300 с $\alpha \leq 90^\circ$ б) 0,025/300	а) 0,001/12 с $\alpha \leq 90^\circ$ б) 0,001/12	Индикатор часового типа и угольник	Пункт 5.522.2 ¹⁾ Стол фиксируют в центральном положении. Поперечную каретку и шпиндельную головку или стойку фиксируют во время проведения измерений
						

¹⁾ См. ISO 230-1:2012, 12.4.5.

Но- мер	Чертеж	Объект измерения	Допустимое отклонение		Средства измерений	Замечания и ссылки на ISO/R 230
			мм	дюйм		
G11		Проверка перпендикулярности поверхности столу к вертикальному перемещению корпуса шпинделя или к гильзе шпинделя, или к револьверной головке: а) в вертикальной плоскости симметрии станка; б) в плоскости, перпендикулярной к вертикальной плоскости симметрии станка	а) 0,025/300 с $\alpha \leq 90^\circ$ б) 0,025/300	а) 0,001/12 с $\alpha \leq 90^\circ$ б) 0,001/12	Индикатор часового типа и угольник	Пункт 5.522.2 ¹⁾ Стол фиксируют в центральном положении. Шпиндельную головку, поперечную каретку и консоль фиксируют

¹⁾ См. ISO 230-1:2012, 12.4.5.

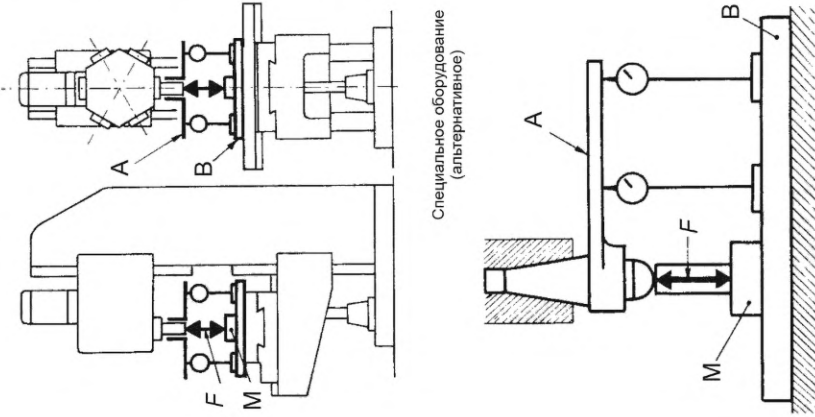
Но- мер	Чертеж	Объект измерения	Допустимое отклонение		Средства измерений	Замечания и ссылки на ISO/R 230
			мм	дюйм		
G12		<i>D</i> — многошпиндельная револьверная головка. Измерение точности позиционирования осей внутренней крепежной поверхности многошпиндельной револьверной головки и проверка повторяемости этих позиционирований: а) в вертикальной плоскости, перпендикулярной к вертикальной плоскости, проходящей через ось вращения револьверной головки; б) в вертикальной плоскости, проходящей через ось вращения револьверной головки	0,025	0,001	Поверочная линейка, индикатор часового типа и поверочная оправка	Пункты 5.412.1 и 6.4¹⁾ Для а) и б) опора индикатора часового типа должна быть установлена на напротив поверочной линейки для размещения щупа на центральной линии поверочной оправки и как можно ближе к торцу шпинделя. Индикатор часового типа настраивают на нулевое показание на поверочной оправке в эталонном шпинделе при среднем положении биения. Револьверную головку поворачивают на один полный оборот. Если не представляется возможным повернуть на один полный оборот, то головку вращают через максимальные возможные доли оборота сначала в одном направлении, а затем в противоположном направлении до возврата в исходное положение.

¹⁾ См. ISO 230-1:2012, 12.3.2.1.

Окончание

Но- мер	Чертеж	Объект измерения	Допустимое отклонение		Средства измерений	Замечания и ссылки на ISO/R 230
			мм	дюйм		
						Затем револьверную головку индексируют и фиксируют для на-блюдения отклонений. Затем револьверную головку переводят к сле-дующему положению, а поверочную оправку переводят от эталонно-го шпинделя. Точно так же, но без по-вторно обнуленного ин-дикатора часового типа, шпиндель поворачи-в-ют к среднему значению биения и отклонения, регистрируют до и по-сле полного (или частич-ного) оборота головки. Эти действия повторяют для всех шпинделей. Все салазки фиксируют, за исключением салазок подачи при сверлении

4.2 Методика проверки отклонения оси шпинделя

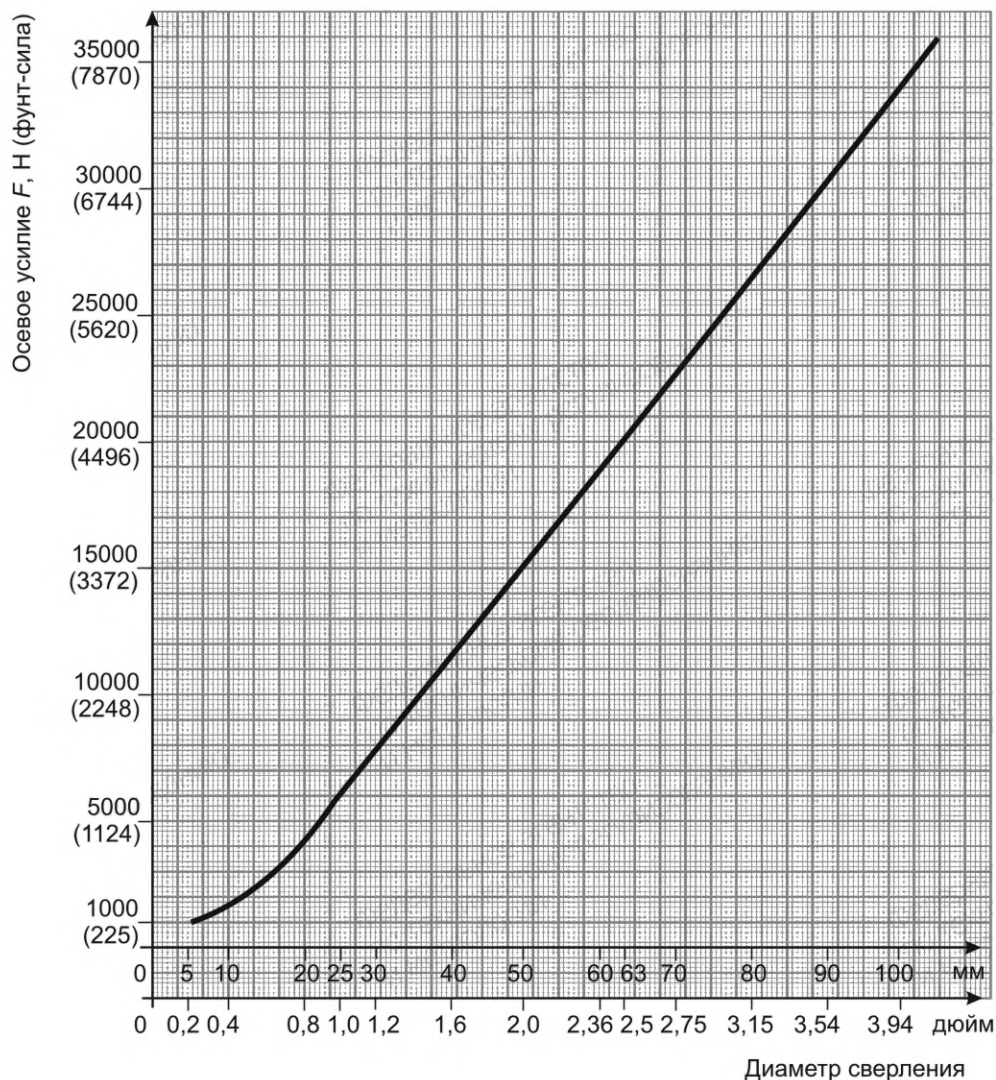
Номер	Схема	Объект измерения	Допустимое отклонение		Средства измерений	Замечания и ссылки на ISO/R 230
			мм	дюйм		
P1		Измерение отклонения оси шпинделя от своей позиции, перпендикулярной столу под осевым усилием, приложенным к шпинделю: а) в плоскости симметрии станка; б) в плоскости, перпендикулярной к плоскости симметрии станка	1/1000	0,04/40	Специальное оборудование. Индикатор часового типа и силоизмерительный прибор	Необходимо следовать нормам и правилам испытаний ISO/R 230 ¹⁾ . Вместо контрольного сверления прикладывают осевое усилие F к торцу шпинделя, используя в качестве опоры поверхность стола. Применение силы F и измерение прогиба оси шпинделя под нагрузкой по отношению к поверхности стола проводится напрямую на торце шпинделя при помощи специального оборудования A , смонтированного непосредственно в самом шпинделе. Основание B датчика силы должно быть достаточной площади и жесткости, чтобы исключить любую деформацию стола. Величину силы F определяет изготовитель. При отсутствии определенной нагрузки, необходимо сделать ссылку на график, приведенный в приложении, для определения нагрузки в зависимости от сверлильной мощности станка. Шпиндель должен быть втянут. Шпиндельную головку или салазки сверлильной подачи, стол, поперечные салазки, консоль или стойку устанавливают и фиксируют в среднем положении на соответствующих направляющих скользящих. Тарировочная карта средства измерения M должна быть приложена

¹⁾ См. ISO 230-1:2012.

**Приложение
(справочное)**

График зависимости осевого усилия подачи F в зависимости от диаметра сверления

Примечание — На графике приведены средние значения усилия подачи при сверлении заточенным сверлом заготовок из углеродистой стали обыкновенного качества (предел прочности на растяжение R = от 550 до 650 МПа*).



Примечание — Начиная с $\varnothing > 25$ мм (1 дюйм) график практически прямолинейный.

* Предварительное значение: R = от 5500 до 6500 бар.

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным
межгосударственным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
ISO/R 230	—	*, 1)
ISO 3686	—	*
* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо- вать перевод на русский язык данного международного стандарта.		

¹⁾ Действует ГОСТ ISO 230-1—2018 «Нормы и правила испытаний станков. Часть 1. Геометрическая точность станков, работающих на холостом ходу или в квазистатических условиях».

УДК 621.952:006.354

МКС 25.080.40

IDT

Ключевые слова: станки, сверлильные станки, проверки, проверки условий, верификация, точность

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *И.Ю. Литовкиной*

Сдано в набор 11.12.2025. Подписано в печать 22.01.2026. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,12.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru