

Пункт 1. Четвертый абзац ~~исключить~~.

Пункт 2.18 изложить в новой редакции: «2.18. Розжиг мазутных горелок производят при помощи запальной горелки или запального устройства.

Розжиг мазутных горелок пусковой тепловой мощностью менее 1,8 МВт допускается производить электрическим запальным устройством. При розжиге максимальная тепловая мощность каждой запальной горелки не должна превышать 0,1 пусковой тепловой мощности основной горелки».

Стандарт дополнить пунктами — 2.18.1, 2.18.2; «2.18.1. При применении системы зажигания без проверки запальной горелки время подачи топлива только в сигнальную горелку не должно превышать 5 с. Это время ограничено сигналами подачи топлива в запальную и основную горелку.

Для розжига основной горелки применение электрического запального устройства запальной горелки не допускается.

2.18.2. При применении системы зажигания с проверкой запальной горелки подачу топлива в запальную горелку следует прекратить, если пламя запальной горелки не образовалось в течение 15 с.

Подача топлива в постоянно включенную запальную горелку должна быть прекращена менее чем через 15 с после погасания пламени запальной горелки».

Пункт 2.19 дополнить словами: «При отказе принудительной продувки система зажигания не должна включаться».

Пункт 2.22 исключить.

Пункт 2.24. Первый абзац. Заменить значение: 0,14 МВт на 0,12 МВт; дополнить словами: «в течение времени, не превышающего 1 с после погасания пламени»;

второй абзац дополнить словами: «в течение времени, не превышающего 1 с после погасания пламени».

Пункт 2.25. Первый абзац. Заменить слово: «и» на «или»;

дополнить словами: «в течение времени, не превышающего 1 с после погасания пламени»;

второй абзац. Исключить слова: «и повторный пуск»; заменить слова: «не допускаются» на «не допускается».

Стандарт дополнить пунктом — 2.25а: «2.25а. В случае неудачной попытки повторного розжига или повторного пуска должно произойти автоматическое отключение горелки.

Следующий пуск горелки должен быть произведен с выполнением полной программы».

Пункт 3.1. Таблицу 3 изложить в новой редакции:


(Продолжение см. с. 164)

Таблица 3

Вид топлива	Сажевое число В, не более, для горелок номинальной тепловой мощностью, МВт	
	до 0,7	св. 0,7
Легкое топливо	2,4	2
Среднее и тяжелое топливо	3	

Пункт 3.3. Второй абзац. Заменить значение: 25 % на 0,2; чертеж заменить новым:

Зависимость максимально допустимого коэффициента избытка воздуха от номинальной тепловой мощности горелки

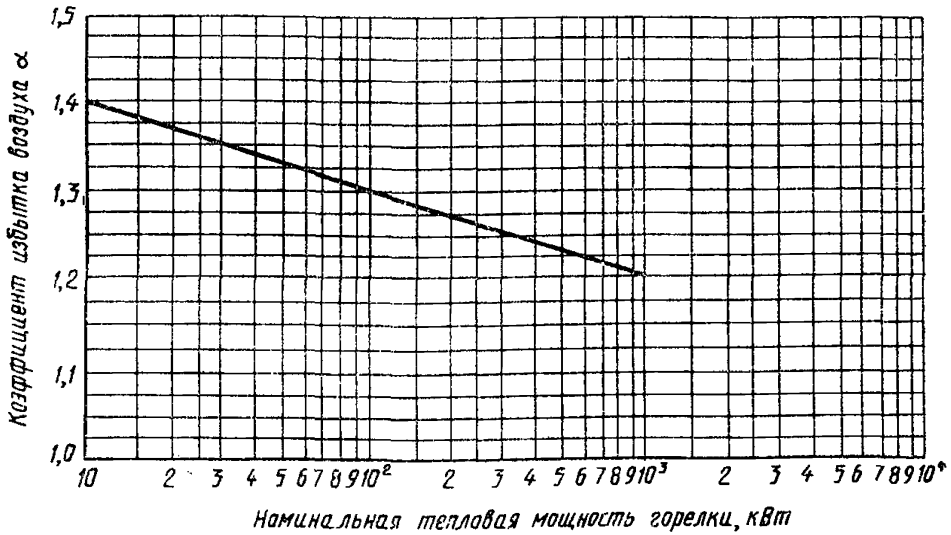

Пункт 4.4. Заменить значение: 0,1 % на 0,05 %.

(ИУС № 12 1988 г.)