

1-6/088

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 .

Группа В 25

ОСТ 34-42-559-82 + ОСТ 34-42-561-82

ОСТ 34-42-565-82 + ОСТ 34-42-564-82
ОСТ 34-42-566-82

Баки и резервуары ТЭС и АЭС

из углеродистой стали

емкостью до 1000 м³.

Типы и основные размеры

Утверждено и введено в действие

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР

от 11.03 1991 г., №21а

Дата введения

Срок дей-

ствовать до 01.01.96 г.

Главный инженер

НИПТИ Энергомонтажпроект



Н.В.Леоньев

Главный инженер

Ленинградского филиала

НИПТИ Энергомонтажпроект



В.М.Есарева

Руководитель разработки

О.В.Стрельников

Главный конструктор проекта

Исполнитель, руководитель бригады



Б.Д.Копылов

См. продолжение

Продолжение изменения №2
к ОСТ 34-42-559-82 + ОСТ 34-42-566-82

ОСТ 34-42-563-82, ОСТ 34-42-564-82,
ОСТ 34-42-566-82

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ВГНИПИИ


"Теплоэлектропроект"

 В.Н.Охотин

" " " 1991 г.

Главный инженер ССО.


"Энергомонтаж"

 Н.И.Амльченко


" " " 1991 г.

Главный инженер

ОД "Теплоэнергооборудование"

 В.Н.Дробный

" " " 1991 г.

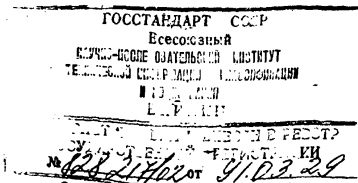

828 218/02
828 219/02
828 221/02
828 222/02
828 224/02