


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТК-30

Ультразвуковой контроль сварных соединений барабанов S свыше 80 мм.


1. Аппаратура - дефектоскоп УД2-12 (2.1).
2. ПЭП: $\alpha = 50$ град.; частота $f=1,8$ МГц.
3. Контрольный отражатель - боковое сверление диаметром 6 мм в образце СО-2 ГОСТ 14782-86.
4. Испытательные образцы изготавливаются из той же стали, что и контролируемое соединение.
5. Настройка скорости развертки - по углам испытательного образца.

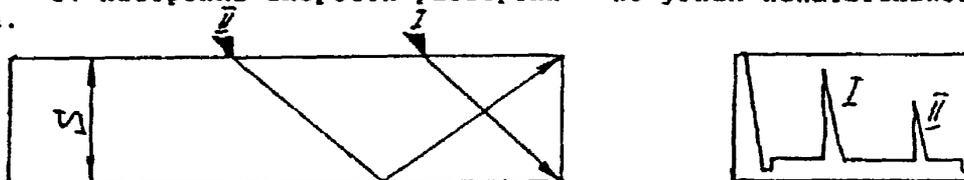

6. Настройка глубиномера производится по таблице 1 в положении ПЭП согласно рисунка.

Таблица 1

| Марка стали | Юстировочное число в режиме БЦО "00.00" мS | Угол ввода | В режиме БЦО | |
|----------------|--|------------|--------------|------|
| | | | "Y" | "X" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сталь 20к, 22к | 33,67 | 50 | 35,5 | 42,0 |
| 3к | 33,46 | 50 | 35,5 | 42,0 |



6.1. Установить режим БЦО "mS 00.00" (трехкратное касание сенсора "mS").

6.2. Ручкой "Ю" блока А6 установить значение, указанное в графе 2 табл.1 для контролируемой стали.

6.3. Установить режим БЦО "Y" и ручкой потенциометра "Y" блока А5 установить показание БЦО, указанное в графе 4 табл.1 для выбранного угла ввода.


6.4. Установить режим БЦО "X" и ручкой потенциометра "X" блока А5 установить показание БЦО, указанное в графе 5 табл.1 для выбранного угла ввода.

7. Настройка ВРЧ.

Исходное положение регуляторов:

Таблица 2

| Блок | Орган управления | Положение |
|------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A6 | Кнопка "М" | Нажата |
| A7 | Ручка "АМПЛ" | Крайнее правое |
| A8 | Ручка "▷" | Среднее |
| A8 | Ручка "∫" | Крайнее левое |
| A10 | Кнопка "АСД" ВРЧ | Отжата |

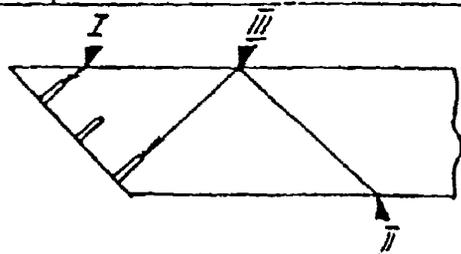

7.1. Установить ПЭП в положение максимума амплитуды эхо-сигнала от "ближнего" отражателя (I).

7.2. Ручкой "А" блока А8 установить начало строба ВРЧ (верхняя развертка) у заднего фронта эхо-импульса.

7.3. Атеннуатором подвести вершину эхо-сигнала на уровень верхней горизонтальной линии экрана.

7.4. Установить ПЭП в положение максимума амплитуды эхо-сигнала от "дальнего" отражателя (II).

7.5. Ручкой "∫" блока А8 установить конец строба ВРЧ у переднего фронта эхо-импульса.

7.6. Ручкой "∫" блока А8 подвести вершину эхо-сигнала на уровень верхней горизонтальной линии экрана; если при этом линия ВРЧ вошла в ограничение (т.е. появился ее излом в горизонталь), то следует уменьшить усиление ручкой "▷" блока А8, а чувствительность поднять кнопочным аттеннуатором, после чего повторить предыдущие операции.

7.7. Установить ПЭП в положение максимума амплитуды эхо-сигнала от "среднего" отражателя (III).

7.8. Ручкой "∫" блока А8 подвести вершину эхо-сигнала на уровень верхней горизонтальной линии экрана.

7.9. Уточнить настройку ВРЧ одно-двукратным повторением операций пп. 7.1-7.8.

8. Настройка чувствительности.

Исходное положение регуляторов:

| Блок | Орган управления | Положение |
|------|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A7 | Ручка "АМПЛ" | Крайнее правое |
| A8 | Ручка "▷" | НЕ СДВИГАТЬ !!! |
| A8 | Ручка "∫" | НЕ СДВИГАТЬ !!! |
| A8 | Ручка "∫" | НЕ СДВИГАТЬ !!! |
| A9 | Ручка, шлиц "АА" | Порог выравнивания линии развертки |
| ПП | Атеннуатор: | 12 dB |

8.1. Установить ПЭП в положение максимума амплитуды эхо-сигнала от отверстия диаметром 6 мм в стандартном образце СО-2 ГОСТ 14782-86.

8.2. Ручкой "АМПЛ" блока А7 подвести вершину эхо-сигнала на уровень верхней горизонтальной линии экрана.

8.3. Отверткой установить шлицевой регулятор "▼ I" блока А10 в положение порога срабатывания световых индикаторов "желтый - красный".

8.4. Установить на аттенуаторе ослабление 18 dB.

8.5. Отверткой установить шлицевой регулятор "▼ II" блока А10 в положение порога срабатывания световых индикаторов "зеленый - желтый".

8.6. Установить на аттенуаторе ослабление 24 dB.

8.7. Отверткой установить шлицевой регулятор "▼ III" блока А10 в положение порога срабатывания зеленого светового индикатора.

8.8. Установить на аттенуаторе ослабление 6 dB.

1 браковочный уровень: $6 + 20 = 26$ dB.

2 браковочный уровень $26 + 6 = 32$ dB.

Контрольный уровень: $26 - 6 = 20$ dB.

Поисковый уровень: $26 - 12 = 14$ dB.

9. Оценка качества шва производится по трехбальной системе.

Шов бракуется в следующих случаях:

9.1. Если обнаружены дефекты с амплитудой эхо-сигнала, превышающей браковочный уровень. В этом случае определение амплитуды эхо-сигнала следует производить в таком порядке:

а) ввести режим БЦО "dB";

б) ввести дополнительное ослабление на аттенуаторе (А1), необходимое для размещения вершины сигнала в пределах экрана;

в) снять показания БЦО (А2);

г) сосчитать амплитуду эхо-сигнала: $U = 20 + A + A1 - A2$, dB,

где А - первоначальное ослабление на аттенуаторе.

9.2. Если условная протяженность дефекта, расположенного на глубине $Y < 20$ мм - более 20 мм; на глубине $Y = 20 - 60$ мм - более 30 мм; на глубине $Y > 60$ мм - более 45 мм *)

9.3. Если условная высота дефекта 8 мм и более.

9.4. Если количество допустимых по амплитуде дефектов на любые 100 мм длины шва: мелких и крупных - 11 шт. и более для толщин 80-99,5 мм и 12 шт. и более для толщин 100-120 мм; крупных - 3 шт. и более.

9.5. Если суммарная условная протяженность допустимых дефектов на одной глубине на любые 100 мм длины шва более 30 мм при глубине залегания $Y < 60$ мм и 45 мм и более при $Y > 60$ мм *).

9.6. Если коэффициент формы отрицателен.

10. Пример описания дефекта. При контроле сварного шва стенки барабана котла $S = 90$ мм в корне шва обнаружены два дефекта: один - с амплитудой 34 dB, условной протяженностью 6 мм и условной высотой 5 мм; второй - с амплитудой 30 dB, условной протяженностью 37 мм и условной высотой 3 мм.

Запись в заключении: "90-1Д34-Бт.Балл 1.

90-1Д30-БЗ7.Балл 1.

*) Под глубиной залегания следует понимать показания глубиномера в режиме "Y" независимо от числа отражений.