

**ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПРИСОЕДИНЯЕМЫЕ
К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

Предотвращение обратного сифонирования и
повреждения соединительных шлангов

**ПРЫБОРЫ ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ, ЯКІЯ ДАЛУЧАЮЦА
ДА СЕТАК ВОДАЗАБЕСПЯЧЭННЯ**

Прадухіленне зваротнага сіфаніравання і
пашкодвання злучальных шлангаў

(IEC 61770:2006, IDT)

Издание официальное

БЗ 11-2007



Ключевые слова: приборы электрические, шлаги соединительные, вода питьевая/непитьевая, устройство предотвращения обратного потока, устройство сливное, уровень воды, испытания ОКП РБ 29.13.1

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 ПОДГОТОВЛЕН ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 62

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61770:2006 Electric appliances connected to the water mains – Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets (Приборы электрические, присоединяемые к сетям водоснабжения. Предотвращение обратного сифонирования и повреждение соединительных шлангов).

В настоящем стандарте исключен текст международного стандарта на французском языке (fr).

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации IEC/TC 61 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий государственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 Настоящий государственный стандарт взаимосвязан с техническим регламентом ТР 2007/001/ВУ «Низковольтное оборудование. Безопасность» и реализует его существенные требования безопасности.

Соответствие взаимосвязанному государственному стандарту обеспечивает выполнение существенных требований безопасности технического регламента.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

Введение	IV
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Общие требования	2
5 Общие условия проведения испытаний	3
6 Воздушные промежутки	3
7 Трубопроводные прерыватели.....	4
8 Динамические устройства предотвращения противотока	4
9 Соединительные шланги	5
Рисунок 1 Измерение расстояния h для трубопроводных прерывателей	8
Рисунок 2 Измерение максимального и критического уровней воды для трубопроводных прерывателей.	8
Рисунок 3 Испытание на перегиб	9
Рисунок 4 Установка испытания соединительных шлангов изменяющимся давлением	9
Рисунок 5 Оправка для испытания соединительных гаек.....	9
Рисунок 6 Оправка для испытания соединительных шлангов озоном	10
Рисунок 7 Установка испытания на гибкость	10
Рисунок 8 Испытание на изгиб	10
Рисунок 9 Приложение изгибающего момента к соединительной трубке.....	11
Рисунок 10 Испытание соединительных трубок ударом.....	11
Приложение А (обязательное) Испытание на обратное сифонирование.....	12

Введение

Настоящий стандарт является прямым применением международного стандарта ІЕС 61770:2006 редакции 1.2, объединяющей редакцию 1.0 ІЕС 61770:1998 и изменения А1:2004 и А2:2006.

В настоящем стандарте применяют следующие шрифтовые выделения:

- текст требований – светлый шрифт;
- методы испытаний – курсив;
- примечания – петит;
- термины – полужирный шрифт.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПРИСОЕДИНЯЕМЫЕ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Предотвращение обратного сифонирования и
повреждения соединительных шлангов**ПРЫБОРЫ ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ, ЯКІЯ ДАЛУЧАЮЦА ДА СЕТАК ВОДАЗАБЕСПЯЧЭННЯ**
Прадухіленне зваротнага сіфаніравання і
пашкоджання злучальных шлангаў**Electric appliance connected to the water mains**
Avoidance of backsiphonage and failure of hose-set

Дата введения 2008-06-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к приборам бытового и аналогичного применения с целью предотвращения обратного сифонирования **непитьевой воды** в сети водоснабжения. Он также устанавливает требования к **соединительным шлангам**, используемым для соединения таких приборов с сетями водоснабжения с давлением не более 1 МПа.

Примечания

1 Примерами аналогичного применения является использование приборов в столовых, ресторанах, прачечных самообслуживания и коммунальных квартирах.

2 Настоящий стандарт не распространяется на:

- приборы, используемые для сухой чистки;
- приборы для медицинских целей;
- приборы, предназначенные для промышленных целей;
- водонагреватели, являющиеся составной частью системы водоснабжения;
- охладители воды, являющиеся составной частью системы водоснабжения.

3 Подсоединение прибора к сетям водоснабжения может быть временным или постоянным.

4 К сетям водоснабжения относят также системы подачи воды из цистерн или аналогичных систем.

5 Многие страны предъявляют требования по предотвращению загрязнения **питьевой воды** в результате контакта с вредными материалами, расположенными до защитного устройства.

2 Нормативные ссылки

Следующий ссылочный стандарт является обязательным при использовании настоящего стандарта. Для датированной ссылки применяют только указанную редакцию.

ІЕС 60730-2-8:1992 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-8. Частные требования к электрическим водяным клапанам, включая требования к механическим характеристикам

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 питьевая вода (potable water): Вода, получаемая непосредственно из сети питьевого водоснабжения и находящаяся в закрытой системе до **устройства предотвращения противотока**.

3.2 непитьевая вода (non-potable water): Вода, покинувшая закрытую систему и прошедшая **устройство предотвращения противотока**.

3.3 устройство предотвращения противотока (backflow prevention device): Средства, предотвращающие загрязнение **питьевой воды** противотоком **непитьевой воды**.

Примечание – Примерами являются воздушные промежутки и трубопроводные прерыватели.

3.4 воздушный промежуток (airgap): Свободное расстояние между местом вытекания воды или окончанием подводящей трубы и **критическим уровнем воды**.

Примечание – Расстояние считают свободным, если воздушный поток в подводящей трубе в условиях вакуума не ограничивается конструкцией прибора.

3.5 трубопроводный прерыватель (pipe interrupter): Устройство без подвижных или эластичных частей, в которое может поступать воздух при прохождении через это устройство воды.

3.6 динамическое устройство предотвращения противотока (dynamic backflow preventer): Устройство предотвращения противотока, которое предотвращает обратное сифонирование при помощи подвижных частей.

3.7 переливное средство (overflow): Средства для слива из прибора избыточной воды при засорении обычного слива.

3.8 максимальный уровень воды (maximum water level): Наивысший уровень непитьевой воды в любой части прибора при его продолжительной работе в условиях неисправности.

3.9 критический уровень воды (critical water level): Уровень, до которого непитьевая вода снижается с **максимального уровня воды** через 2 с после прекращения подачи воды.

3.10 соединительный шланг (hose-set): Конструкция, состоящая из гибкого шланга и соединителей.

Примечания

1 Соединительный шланг предназначен для соединения прибора с сетью водоснабжения и находится до **устройства предотвращения противотока**.

2 Соединение может выполняться с помощью или без помощи инструмента.

3.11 съемная часть (detachable part): Часть, которая может быть снята без помощи инструмента.

4 Общие требования

4.1 Приборы должны иметь устройство предотвращения противотока, которое находится после каждого впускного клапана для воды.

В приборах со встроенным устройством смягчения воды, расположенным до **воздушного промежутка** или **трубопроводного прерывателя**, **динамическое устройство предотвращения противотока** должно быть встроено до устройства смягчения воды.

Распределительные устройства, предназначенные для добавления в воду моющих, ополаскивающих, смягчающих или аналогичных веществ, не должны располагаться до **устройства предотвращения противотока**.

Трубопровод, содержащий **питьевую воду**, находящийся до **устройства предотвращения противотока**, не должен проходить через **непитьевую воду** в приборе.

Соответствие проверяют осмотром.

Примечание – В данном случае в гидравлической системе «до» обозначает сторону, с которой вытекает вода, и «после» обозначает сторону, куда течет вода.

4.2 Устройства предотвращения противотока должны быть частью прибора или закреплены в нем и сконструированы так, чтобы:

- их функциональные характеристики не могли быть изменены, даже умышленно;
- их можно было снять только с помощью инструмента;
- если они не установлены, прибор оказывался неработоспособным или явно некомплектным.

Соответствие проверяют осмотром и испытаниями вручную.

4.3 Соединительные шланги для подключения приборов к сетям водоснабжения должны быть сконструированы так, чтобы исключалось затопление, насколько это возможно.

Соответствие проверяют испытаниями по разделу 9.

4.4 Металлические части системы подсоединения воды к прибору, износ которых может нарушить соответствие прибора требованиям настоящего стандарта, должны быть стойкими к эрозии, обесцинкованию, окислению и коррозии.

Соответствие проверяют осмотром.

Примечание – Стойкость латуни к обесцинкованию может быть проверена по ISO 6509¹⁾.

¹⁾ ISO 6509 Коррозия металлов и сплавов. Определение стойкости латуни к обесцинкованию.

5 Общие условия проведения испытаний

5.1 Если указано, что испытания проводят при нормальных условиях, то применяют следующее:

- прибор устанавливают на горизонтальную опору;
- прибор соединяют с системой водоснабжения в соответствии с инструкциями по установке;
- система водоснабжения имеет статическое давление не более 1 МПа и динамическое давление не менее 0,6 МПа;
- прибор питают номинальным напряжением;
- прибор испытывают без загрузки, без моющих, ополаскивающих или аналогичных веществ с закрытыми дверями и крышками.

Примечание – Под указанными давлениями понимаются избыточные давления по отношению к атмосферному давлению.

5.2 При проведении испытаний в условиях неисправности прибор наклоняют на угол 2° к горизонтали в самом неблагоприятном положении. В дополнение к нормальным условиям применяют следующие условия неисправностей, насколько они приемлемы, каждый раз имитируя только одну неисправность:

– блокировка соединения между любым распределительным устройством, предназначенным для добавления в воду моющих, ополаскивающих, смягчающих или аналогичных веществ, и другими частями прибора, за исключением случаев, когда площадь поперечного сечения соединения превышает 10 см^2 по всей его длине и нет ни одного размера менее 10 мм.

Примечание 1 – Соединения распределительных устройств не блокируют, если соединения имеют поперечное сечение, которое изменяется действиями пользователя каждый раз, когда прибор используется, например, открытием моющего раздаточного устройства;

- блокировка **переливных средств**, если они имеют:
 - круглое поперечное сечение не более 5 см^2 ;
 - некруглое поперечное сечение с одним размером меньше 3 мм и площадью не более 5 см^2 ;
- удержание в открытом состоянии всех магнитных клапанов, которые могут быть открыты одновременно в течение нормального выполнения программы прибора, находящихся до **устройства предотвращения противотока**;
- отсоединение всех двигателей от сети питания и блокировка нормального сливного выхода.

Примечание 2 – Условия неисправности применяют вместе с любой неисправностью, являющейся их логическим следствием.

5.3 Если не указано иное, то испытания проводят в указанной последовательности и:

- для приборов, **трубопроводных прерывателей** и **динамических устройств предотвращения противотока** – на одном образце в состоянии поставки, который должен выдержать все соответствующие испытания;
- для **соединительных шлангов** – на трех образцах. Если один образец не выдерживает испытания, испытания повторяют на дополнительных трех образцах, все из которых должны выдержать повторные испытания.

Каждое испытание по 9.1.9 – 9.1.11 выполняют на трех новых образцах.

5.4 Испытания **воздушных промежутков**, **трубопроводных прерывателей** и **динамических устройств предотвращения противотока** выполняют на приборе, за исключением случаев, когда это невыполнимо.

5.5 При определении **критического уровня воды** приборов, имеющих больше одного ввода воды и программу, разрешающую одновременное заполнение, каждый ввод воды закрывают по очереди, другие вводы воды оставляют открытыми.

5.6 Если не указано иное, испытания выполняют при температуре окружающей среды $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$.

6 Воздушные промежутки

6.1 **Воздушные промежутки** должны быть сконструированы так, чтобы вода могла свободно течь через воздушную зону и чтобы вода не могла всасываться в подводящую трубу после **воздушного промежутка**.

Соответствие проверяют осмотром и испытаниями по 6.2 и 6.3. Вместо испытания по 6.3 может быть выполнено испытание по приложению А.

6.2 Прибор работает в условиях неисправности до достижения **максимального уровня воды**.

Выпуск подводящей трубы не должен контактировать с **непитьевой водой**.

6.3 Прибор работает в условиях неисправности до достижения критического уровня воды.

Длина воздушного промежутка должна быть не менее удвоенного наименьшего диаметра системы подачи воды внутри прибора, но не менее 20 мм. Также должно быть свободное пространство в 20 мм между выпуском подводящей трубы и другими частями в любом направлении ниже по течению.

Примечание – Толщина любой водяной пленки и размеры капель воды должны быть приняты во внимание.

7 Трубопроводные прерыватели

7.1 Трубопроводные прерыватели должны быть сконструированы так, чтобы входные воздушные отверстия оставались постоянно свободными и открытыми для атмосферного воздуха. Вода, которая при нормальном использовании может вытекать из входного воздушного отверстия, должна собираться в контейнере прибора, но ее уровень не должен достигать значений, меньше указанных в 7.3 и 7.4.

Трубопроводные прерыватели должны быть защищены от их преднамеренного засорения или манипуляций, которые могут оказать отрицательное влияние на результаты испытаний.

Суммарная площадь поперечных сечений входных воздушных отверстий должна быть не меньше площади поперечного сечения входных отверстий для воды. Наименьший размер каждого входного воздушного отверстия должен быть не менее 3 мм. Размеры измеряют под прямым углом к направлению воздушного потока.

Соответствие проверяют осмотром, измерением и испытаниями по 7.2 – 7.4. Однако, если измерения по 7.3 и 7.4 не могут быть выполнены из-за конструкции прибора, соответствие проверяют испытанием по приложению А.

7.2 Для отдельных трубопроводных прерывателей вертикальную трубку из стекла или другого прозрачного материала, имеющую приблизительно такой же внутренний диаметр и длину не менее 500 мм, соединяют с выходом трубопроводного прерывателя. Свободный конец трубки погружают в воду на глубину не менее 25 мм, как показано на рисунке 1.

Вакуумный насос подсоединяют непосредственно ко входу трубопроводного прерывателя и прикладывают поперечное давление (65 ± 15) кПа в течение не менее 5 с. Измеряют расстояние h между уровнем воды в трубке и уровнем воды в емкости.

Для трубопроводных прерывателей, которые встроены в прибор после магнитного клапана, испытание выполняют в приборе. Вакуумный насос подсоединяют непосредственно ко входу воды в прибор с помощью трубки, имеющей наименьшую возможную длину.

Примечания

1 Если входной шланг не может быть снят даже при помощи инструмента, вакуумный насос подсоединяют ко входу шланга.

2 Площадь поперечного сечения соединения вакуумного насоса должна быть достаточно большой, чтобы не ограничивать воздушный поток.

7.3 Прибор работает в условиях неисправности до достижения максимального уровня воды.

Измеряют расстояние по вертикали между максимальным уровнем воды и самым нижним краем входного воздушного отверстия трубопроводного прерывателя. Это расстояние должно быть не менее значения h , показанного на рисунке 2.

7.4 Сразу после испытания по 7.3 подачу воды прекращают. Измеряют расстояние по вертикали между критическим уровнем воды и самым нижним краем входного воздушного отверстия. Это расстояние должно быть не менее ($h + 20$) мм.

Также проверяют критический уровень воды в шлангах, подсоединяющих трубопроводный прерыватель к устройству смягчения воды, находящемуся после динамического устройства предотвращения противотока.

Примечание – Если критический уровень воды невозможно наблюдать по причине непрозрачности части или шланга, то их заменяют прозрачными, имеющими такие же формы и размеры.

8 Динамические устройства предотвращения противотока

8.1 Динамические устройства предотвращения противотока должны быть сконструированы так, чтобы износ, или повреждение подвижных частей, их опор или направляющих, или удаление съемных частей не приводило к обратному сифонированию. Подвижные части должны работать каждый раз при прохождении воды через устройство в условиях нормальной эксплуатации, а отказ любой из этих частей должен приводить прибор в нерабочее состояние или быть очевидным для пользователя.

Соответствие проверяют осмотром и проверкой динамического устройства предотвращения противотока по 8.2 с последующим испытанием по приложению А.

Испытание по приложению А выполняют при следующих условиях:

– с подвижными частями, расположенными в самом неблагоприятном положении, каждый раз устанавливая в неблагоприятное положение одну часть;

– после удаления съемных частей;

– после имитации повреждения подвижных частей, включая их опоры или направляющие, каждый раз имитируя повреждение только одной части.

Только одно из этих трех условий применяют каждый раз.

8.2 Устройство работает в течение 5000 циклов. Каждый цикл состоит из периода, равного 3 с, в течение которого вода проходит через устройство, и периода, равного 3 с, без протекания воды. Вода подается под давлением 0,2 МПа и имеет температуру:

– $(15 \pm 5) ^\circ\text{C}$ – для динамических устройств предотвращения противотока при холодном водоснабжении;

– $(65 \pm 5) ^\circ\text{C}$ – для динамических устройств предотвращения противотока при горячем водоснабжении;

– $(65 \pm 5) ^\circ\text{C}$ – для динамических устройств предотвращения противотока при отсутствии маркировки входа.

Испытание проводят 10 раз с перерывом, равным 48 ч. Перед каждым испытанием динамическое устройство предотвращения противотока проверяют на работоспособность подвижных частей при протекании воды через это устройство.

9 Соединительные шланги

9.1 Соединительные шланги должны выдерживать нагрузки, которым они могут подвергаться при нормальной эксплуатации.

Соответствие проверяют соответствующими испытаниями, указанными в 9.1.1 – 9.1.9, как показано в таблице 1 для различных типов шлангов, и испытаниями по 9.1.10 и 9.1.11 для соединителей.

При испытаниях по 9.1.1 – 9.1.8 шланг не должен пропускать воду, разрываться или соскальзывать со своих соединителей.

Примечания

1 Деформацию, которая не нарушает функции соединительного шланга, не учитывают.

2 Гибкие металлические соединительные шланги длиной менее 1 м не подвергают испытаниям по 9.1.2 и 9.1.3.

3 Для соединительных шлангов, которые включают в себя устройства предотвращения от затопления, и для шлангов, заключенных в гибкую трубу, подвергают испытаниям по 9.1.6 – 9.1.8 только сами шланги.

4 Шланги, подключенные после электромагнитного клапана, не подвергают испытаниям по 9.1.6 – 9.1.8, если они не могут оказаться под давлением из-за действия другого магнитного клапана.

Таблица 1 – Испытания, применяемые к различным типам шлангов

Испытание	Тип шланга				
	нетермо-пластичный	нетермопластичный с металлической оплеткой	термо-пластичный	термопластичный с металлической оплеткой	гибкий металлический
На перегиб	9.1.1	–	9.1.1	–	–
На гибкость	–	–	–	–	9.1.2
На изгиб	–	–	–	–	9.1.3
На раздавливание	–	9.1.4	–	9.1.4	–
Пониженной температурой	–	–	9.1.5	9.1.5	–
На старение	9.1.6	9.1.6	9.1.6	9.1.6	–
Изменяющимся давлением	9.1.7	9.1.7	9.1.7	9.1.7	9.1.7
Повышенным давлением	9.1.8	9.1.8	9.1.8	9.1.8	9.1.8
Озоном	9.1.9	9.1.9	–	–	–

9.1.1 Испытание на перегиб выполняют следующим образом.

Шланг перегибают посередине на угол 180° между параллельными пластинами так, чтобы расстояние между пластинами было равно удвоенному наружному диаметру шланга, как показано на рисунке 3. Через 5 с пластины снимают.

Испытание выполняют 10 раз с перерывом, равным 1 мин, в течение которого усилие к шлангу не прикладывают. Шланг перегибают каждый раз в одном и том же направлении.

9.1.2 Испытание на гибкость выполняют следующим образом.

Один из соединителей **соединительного шланга** закрепляют на качающемся рычаге, как показано на рисунке 7. На другом соединителе закрепляют груз массой 2 кг, при этом шланг не должен касаться других частей. Выполняют 500 изгибов при перемещении качающегося рычага на угол 180° со скоростью (10 ± 2) изгибов в минуту.

Примечание – Изгиб – это одно перемещение на 180° .

9.1.3 Испытание на изгиб выполняют следующим образом.

Шланг загибают посередине на угол 180° между параллельными пластинами, как показано на рисунке 8. К верхней пластине прикладывают силу 30 Н.

Расстояние между пластинами не должно превышать 200 мм плюс удвоенный наружный диаметр шланга.

9.1.4 Испытание на раздавливание выполняют следующим образом.

Шланг загибают посередине на угол 180° между параллельными пластинами. К пластинам прикладывают силу 100 Н в течение 5 с.

Испытание выполняют 10 раз с перерывом, равным 1 мин, в течение которого шланг распрямляют. Шланг загибают каждый раз в одном и том же направлении.

Примечание – Приспособление для испытания аналогично показанному на рисунке 3.

9.1.5 Испытание пониженной температурой выполняют следующим образом.

Шланг сматывают в кольцо диаметром (300 ± 10) мм и помещают в камеру с температурой минус $(15 \pm 2)^\circ\text{C}$. После 16 ч выдержки в камере шланг разматывают и в течение 6 с делают полный оборот вокруг цилиндра с такой же температурой. Диаметр цилиндра равен утроенному наружному диаметру шланга. Затем шланг распрямляют.

9.1.6 Испытание на старение выполняют следующим образом.

Шланг сматывают в кольцо диаметром (300 ± 10) мм. Шланг заполняют водой и поддерживают давление 1,2 МПа. Температура воды должна быть:

- $(50 \pm 5)^\circ\text{C}$ – для соединительных шлангов, маркированных максимальной температурой 25°C ;
- $(70 \pm 5)^\circ\text{C}$ – для соединительных шлангов, маркированных максимальной температурой 70°C ;
- $90_0^{+5}^\circ\text{C}$ – для соединительных шлангов, маркированных максимальной температурой 90°C .

Соединительный шланг помещают на 168 ч в камеру, имеющую такую же температуру, как установлено для воды. Затем соединительный шланг вынимают из камеры и охлаждают приблизительно до комнатной температуры.

9.1.7 Испытание изменяющимся давлением выполняют следующим образом.

Соединительный шланг присоединяют к системе, в которой циркулирует вода, и подвергают изменяющемуся давлению, как показано на рисунке 4. Температура воды должна быть:

- $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ – для соединительных шлангов, маркированных максимальной температурой 25°C ;
- $(70 \pm 5)^\circ\text{C}$ – для соединительных шлангов, маркированных максимальной температурой 70°C ;
- $90_0^{+5}^\circ\text{C}$ – для соединительных шлангов, маркированных максимальной температурой 90°C .

Давление 1,5 МПа изменяют синусоидально с амплитудой 0,5 МПа и частотой 30 пульсаций в минуту. Количество пульсаций – 25000.

9.1.8 Испытание повышенным давлением выполняют следующим образом.

Соединительный шланг заполнен водой с температурой:

- $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ – для соединительных шлангов, маркированных максимальной температурой 25°C ;
- $(70 \pm 5)^\circ\text{C}$ – для соединительных шлангов, маркированных максимальной температурой 70°C ;
- $90_0^{+5}^\circ\text{C}$ – для соединительных шлангов, маркированных максимальной температурой 90°C .

Соединительный шланг подсоединяют к герметичной водной системе. Гидростатическое давление увеличивают с постоянной скоростью приблизительно 100 кПа/с, пока не будет достигнуто давление 3,15 МПа. Это давление поддерживают в течение 1 мин.

9.1.9 Испытание озоном выполняют следующим образом.

Образцы шланга длиной приблизительно 10 см каждый, снабженные соединителем, помещают в камеру с температурой $(30 \pm 5)^\circ\text{C}$ на 96 ч. Концентрация озона в камере составляет $0,5 \cdot 10^6$. Отношение суммарной подвергающейся воздействию поверхности трех образцов в квадратных сантиметрах к объему камеры в кубических сантиметрах не должно превышать 0,1.

После испытания на образцах не должно быть трещин, видимых с помощью линзы с шестикратным увеличением.

Примечание – Если вздутие шланга, вызванное соединителем, не видно, например, потому, что оно закрыто крышкой, тогда соединитель заменяют оправкой, запрессованной в шланг, как показано на рисунке 6.

9.1.10 Прочность соединительных гаек проверяют следующим испытанием.

Перед началом испытания соединительные гайки из термопластического материала подвергают кондиционированию в течение 72 ч при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 45 % до 55 %.

Соединительную гайку с уплотнительной шайбой навинчивают на оправку, показанную на рисунке 5, и затягивают вращающим моментом 15 Н·м; при этом зацепление между гайкой и оправкой должно быть не более четырех полных витков резьбы.

Примечание – Для ограничения зацепления могут использоваться шайбы.

Собранное изделие помещают в камеру с температурой $90_0^{+5}^\circ\text{C}$ на 96 ч. Затем охлаждают приблизительно до комнатной температуры.

Вращающий момент, требуемый для ослабления гайки, должен быть не менее 4 Н·м.

На одной и той же сборке испытание выполняют дважды.

Гайка не должна сломаться. После снятия с оправки гайка не должна иметь никаких трещин, видимых невооруженным глазом, и должна быть пригодной для дальнейшего использования.

9.1.11 Прочность соединительных трубок проверяют испытаниями по 9.1.11.1 и 9.1.11.2.

Перед началом испытания соединительные трубки из термопластического материала подвергают кондиционированию в течение 72 ч при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 45 % до 55 %.

После испытаний соединительные трубки не должны быть поломаны и не должны иметь никаких трещин, видимых невооруженным глазом, и должны быть пригодными для дальнейшего использования.

9.1.11.1 Соединительную трубку плотно закрепляют ее соединительной гайкой без уплотнительной шайбы к закрепленной оправке, как показано на рисунке 9.

Стальную трубку с толщиной стенки не менее 2 мм и внутренним диаметром на 0,2 мм больше наружного диаметра соединительной трубки насаживают на соединительную трубку, как показано на рисунке.

К стальной трубке прикладывают такое усилие, чтобы соединительная трубка подвергалась изгибающему моменту 10 Н·м, который достигается через 2 с. Это усилие поддерживают 30 с.

Для угловых соединительных трубок проводят два испытания на отдельных образцах. При одном испытании момент прикладывают в направлении угла, при другом испытании – в противоположном направлении.

9.1.11.2 Соединительную трубку плотно закрепляют ее соединительной гайкой без уплотнительной шайбы к закрепленной оправке, как показано на рисунке 10.

Удар энергией 1,6 Дж наносят по концу соединительной трубки, как показано на рисунке.

9.2 Если соединительные шланги содержат в себе клапаны воды для защиты от затопления, то эти клапаны должны соответствовать ИЕС 60730-2-8.

Соответствие проверяют осмотром.

9.3 Соединительные шланги должны иметь стойкую маркировку, содержащую:

- наименование, торговую марку или товарный знак изготовителя или ответственного продавца;
- модель или тип образца;
- дату изготовления в виде кода, расшифровываемого изготовителем;
- номинальное давление;
- 25°C макс. и синюю цветовую идентификацию в виде кольца или полоски – для соединительных шлангов, предназначенных только для холодного водоснабжения;
- 70°C макс. или 90°C макс. и красную цветовую идентификацию в виде кольца или полоски – для соединительных шлангов, предназначенных для горячего водоснабжения.

СТБ ІЕС 61770-2007

Соответствие проверяют осмотром и протиркой маркировки вручную в течение 15 с куском ткани, смоченной водой, и затем в течение 15 с куском ткани, смоченной уайт-спиритом.

После испытания маркировка должна быть легко различимой. Таблички с маркировкой не должны легко сниматься и закручиваться.



Рисунок 1 – Измерение расстояния h для трубопроводных прерывателей

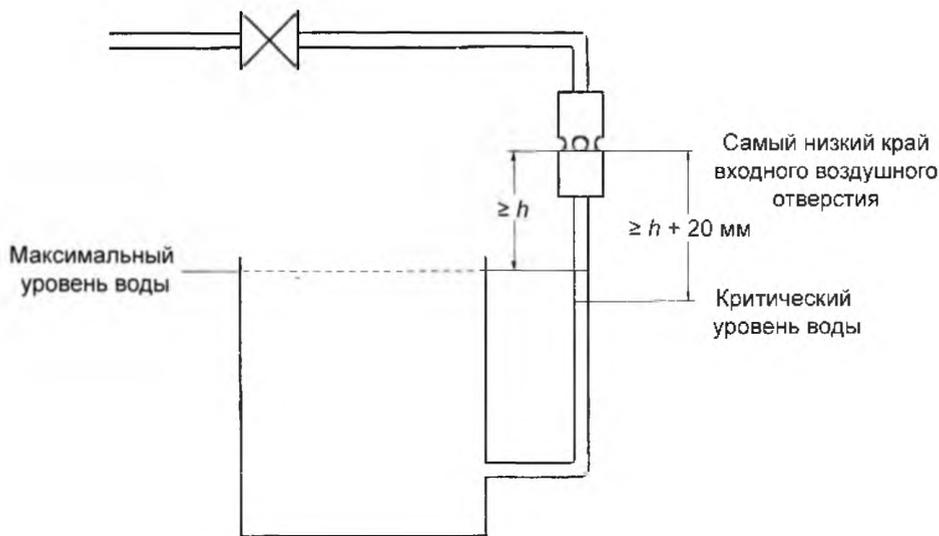


Рисунок 2 – Измерение максимального и критического уровней воды для трубопроводных прерывателей

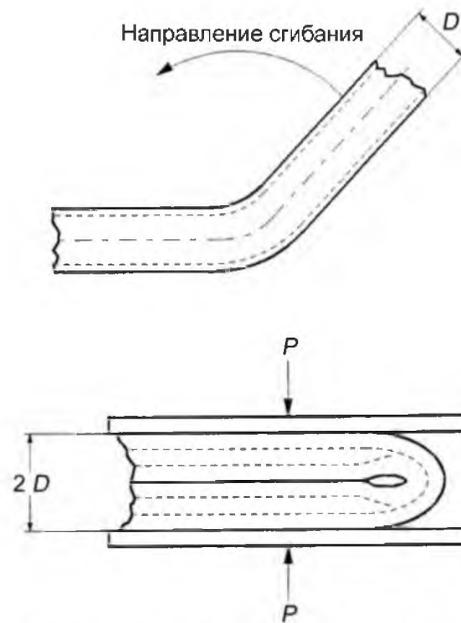


Рисунок 3 – Испытание на перегиб


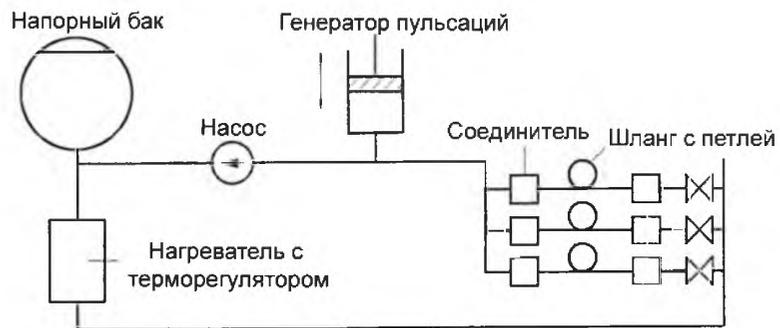


Рисунок 4 – Установка для испытания соединительных шлангов изменяющимся давлением



Рисунок 5 – Оправка для испытания соединительных гаек

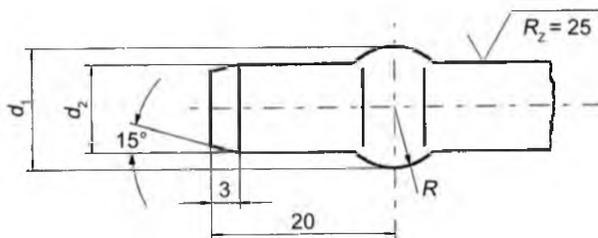

Размеры в миллиметрах

Диаметр	d_1	d_2
10	$12,5 \pm 0,1$	10
12,5	$15,5 \pm 0,1$	13

Рисунок 6 – Оправка для испытания соединительных шлангов озонном

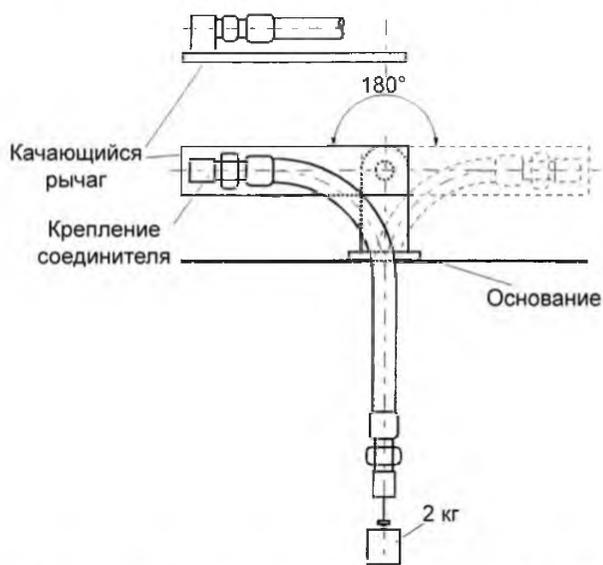


Рисунок 7 – Установка для испытания на гибкость

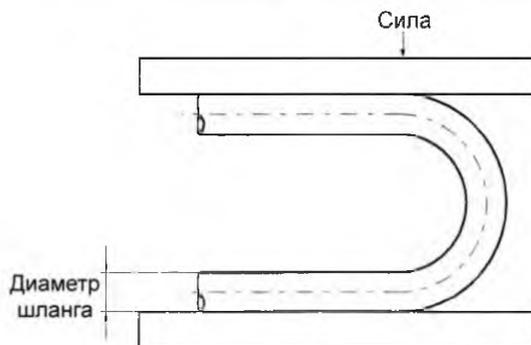


Рисунок 8 – Испытание на изгиб



Рисунок 9 – Приложение изгибающего момента к соединительной трубке

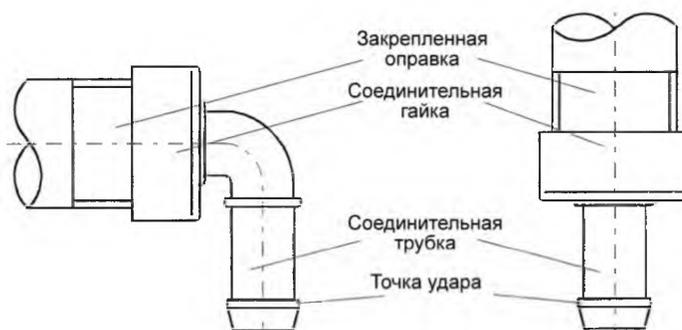


Рисунок 10 – Испытание соединительных трубок ударом

Приложение А
(обязательное)

Испытание на обратное сифонирование

Высушивают внутренние поверхности труб и шлангов между входным клапаном и устройством предотвращения противотока. Прозрачный шланг, имеющий внутренний диаметр не меньше внутреннего диаметра входного шланга, подсоединяют к прибору вместо соединительного шланга. Другой конец прозрачного шланга подсоединяют к вакуумному насосу с помощью трубки с минимально возможной длиной.

Прибор заполняют до критического уровня воды, используя отдельную подачу воды, и поддерживают его во время испытания.

Пониженное давление (65 ± 15) кПа прикладывают в течение не менее 5 с, и измеряют его как можно ближе к прибору. Электромагнитный клапан поддерживают в открытом положении отдельным электрическим питанием.

Для приборов, имеющих более одного соединительного шланга, входы проверяют поочередно.

Вода не должна поступать в прозрачный шланг.

Примечание – Площадь поперечного сечения соединителя к вакуумному насосу должна быть достаточной, чтобы не ограничивать воздушный поток.

Ответственный за выпуск *В.Л. Гуревич*

Сдано в набор 18.12.2008. Подписано в печать 23.01.2008. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Arial. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 1,74 Уч.- изд. л. 0,76 Тираж экз. Заказ

Издатель и полиграфическое исполнение
НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
Лицензия № 02330/0133084 от 30.04.2004.
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3.