

**ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ  
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ.  
ПАТРУБКИ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ**

**Конструкция и размеры**  
Cast iron waste pipes and fittings.  
Compensation branch pipes.  
Construction and dimensions

**ГОСТ**  
**6942.5—80**  
**Взамен**  
**ГОСТ 6942.5—69**


ОКП 49 2520

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 сентября 1980 г. № 137 срок введения установлен

с 01.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на компенсационные патрубки к чугунным трубам, предназначенным для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция и размеры компенсационных патрубков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

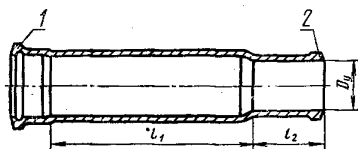

1 — раструб типа II по ГОСТ 6942.2—80;  
2 — хвостовик по ГОСТ 6942.2—80

Размеры в мм

Условный проход $D_y$	Код ОКП	$l_1$	$l_2$	Масса, кг
100	49 2522 1311	370	120	9,1
150	49 2523 1311	380	130	13,7

Примечание. Размеры и масса даны без учета антикоррозионного покрытия.

Пример условного обозначения компенсационного патрубка  $D_y=100$  мм:

*Патрубок ПК-100 ГОСТ 6942.5—80*

3. Технические требования, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя — по ГОСТ 6942.0—80.